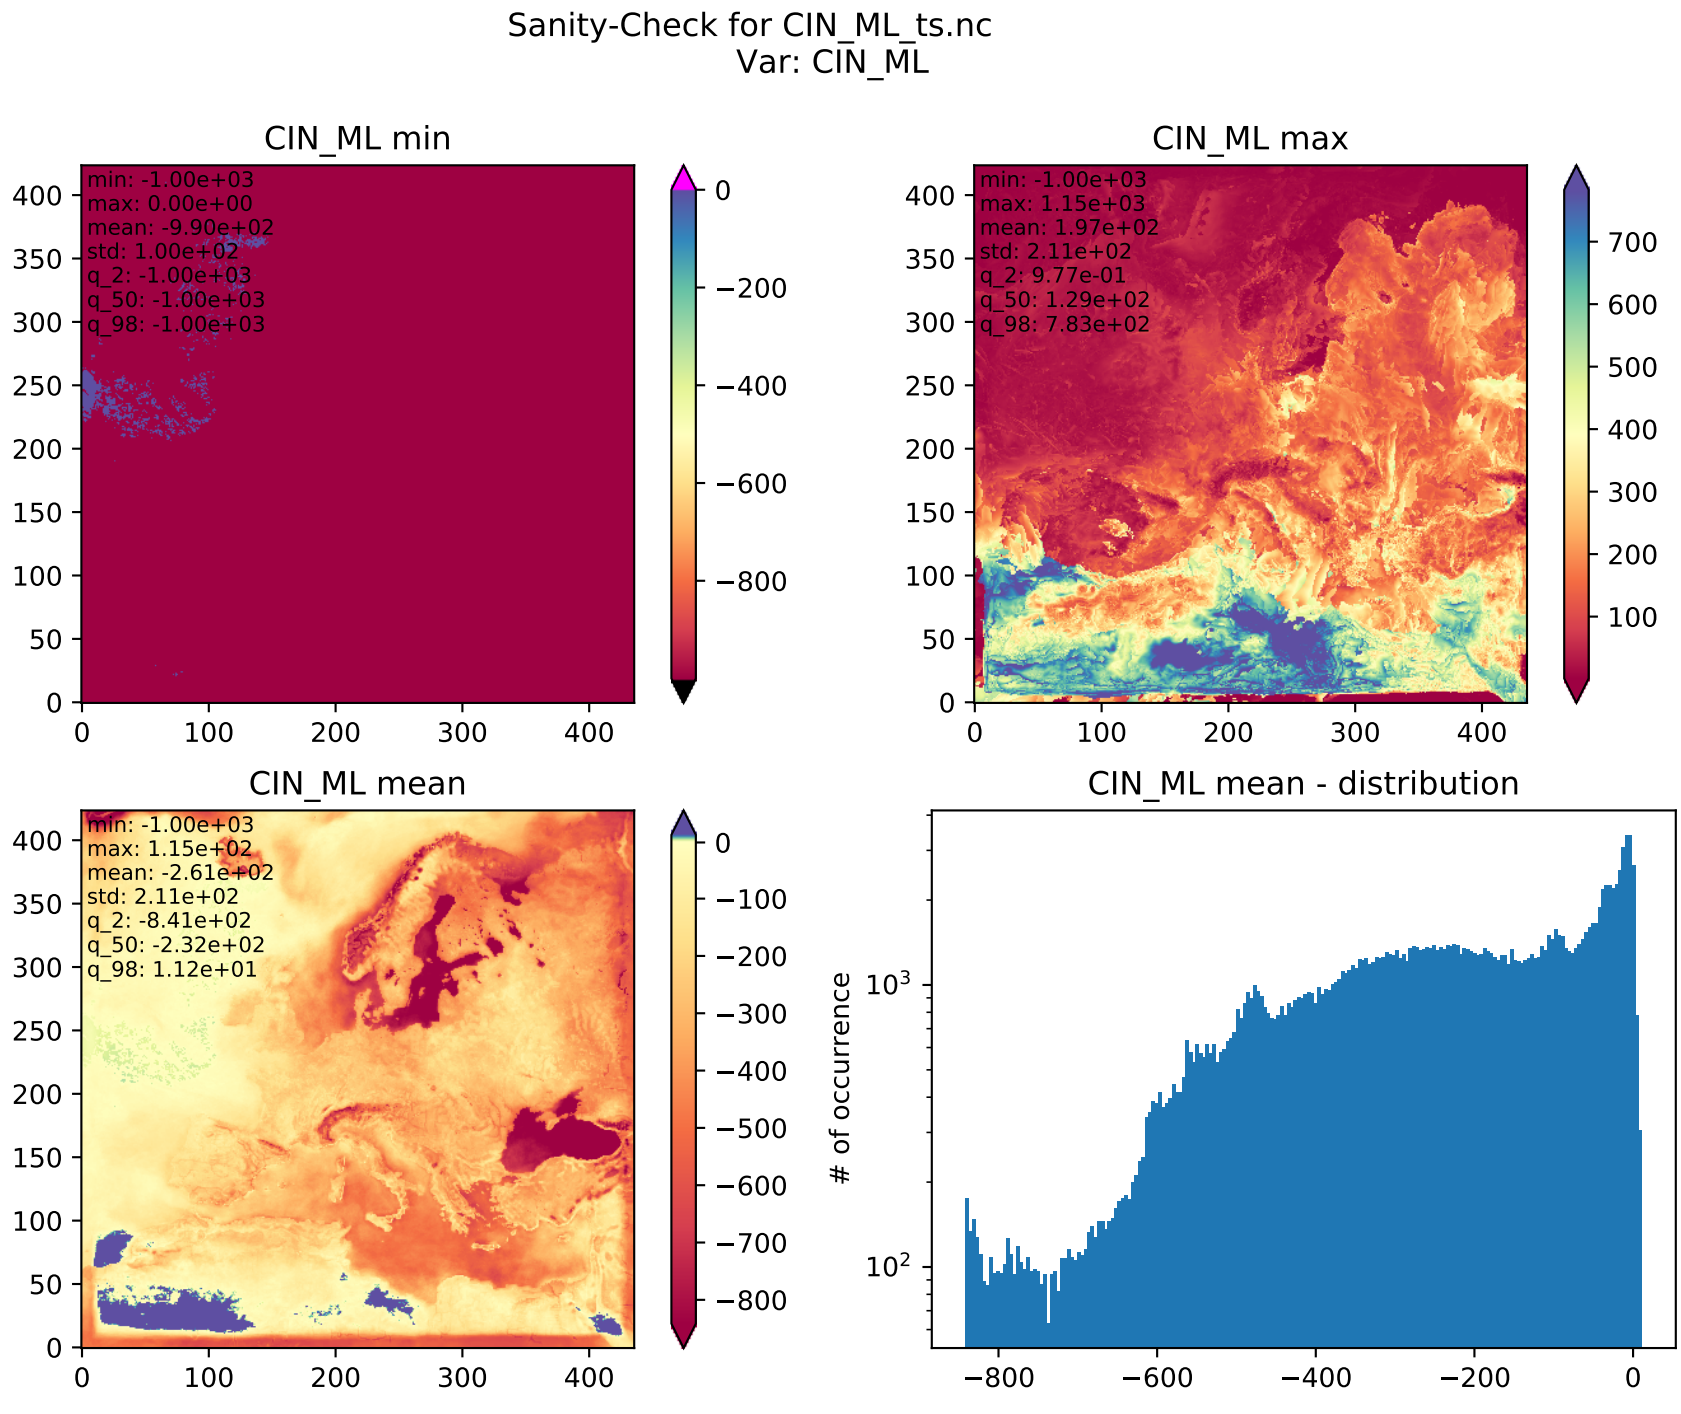
Sanity-Check for CIN_ML_ts.nc
Var: CIN_ML
CIN_ML min
min: -1.00e+03
max: 0.00e+00
mean: -9.90e+02
std: 1.00e+02
q_2: -1.00e+03
q_50: -1.00e+03
q_98: -1.00e+03
CIN_ML max
min: -1.00e+03
max: 1.15e+03
mean: 1.97e+02
std: 2.11e+02
q_2: 9.77e-01
q_50: 1.29e+02
q_98: 7.83e+02
CIN_ML mean
min: -1.00e+03
max: 1.15e+02
mean: -2.61e+02
std: 2.11e+02
q_2: -8.41e+02
q_50: -2.32e+02
q_98: 1.12e+01
CIN_ML mean - distribution
# of occurrence