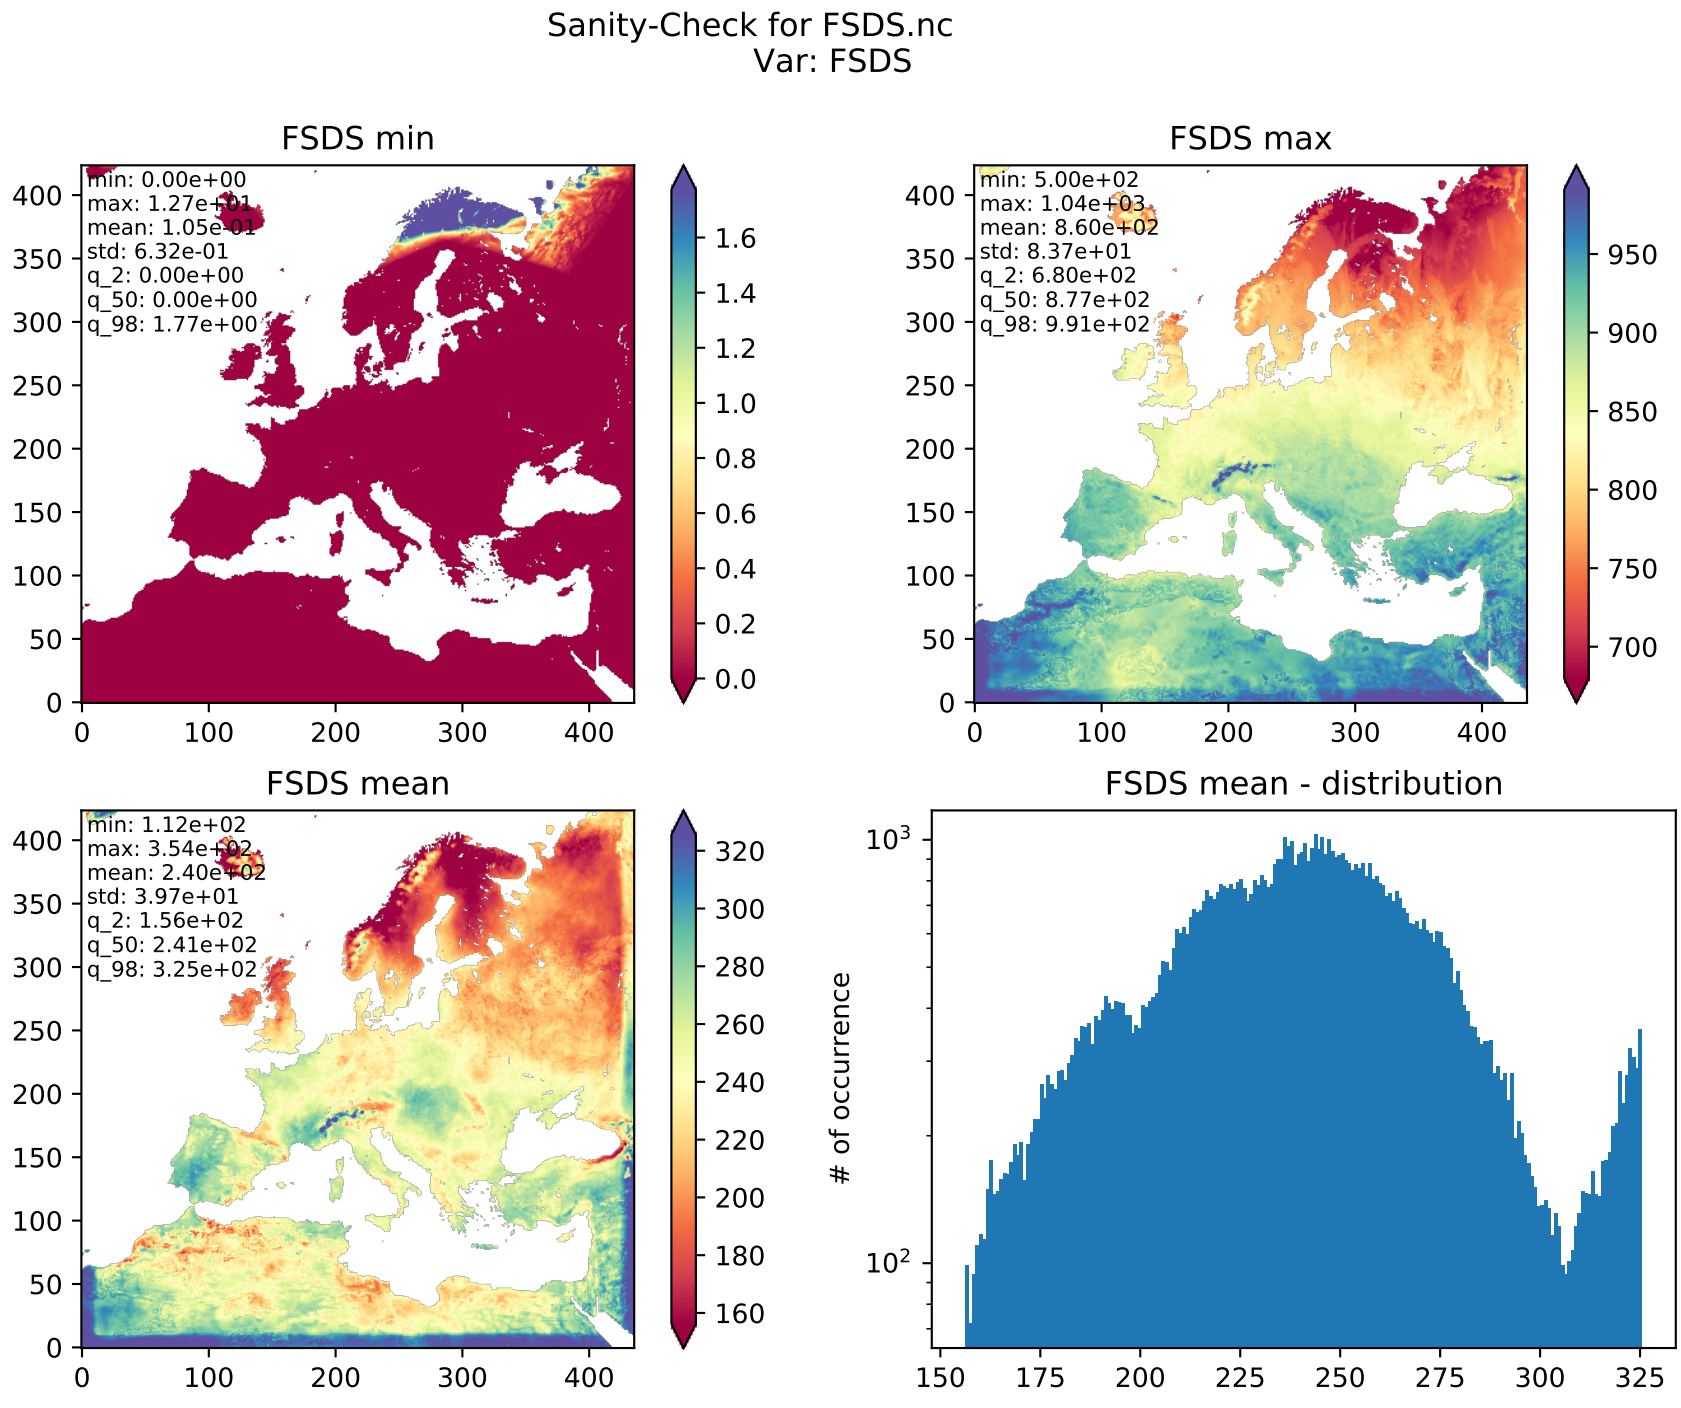
Sanity-Check for FSDS.nc
Var: FSDS
FSDS min
min: 0.00e+00
max: 1.27e+01
mean: 1.05e-01
std: 6.32e-01
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 1.77e+00
FSDS max
min: 5.00e+02
max: 1.04e+03
mean: 8.60e+02
std: 8.37e+01
q_2: 6.80e+02
q_50: 8.77e+02
q_98: 9.91e+02
FSDS mean
min: 1.12e+02
max: 3.54e+02
mean: 2.40e+02
std: 3.97e+01
q_2: 1.56e+02
q_50: 2.41e+02
q_98: 3.25e+02
FSDS mean - distribution
# of occurrence