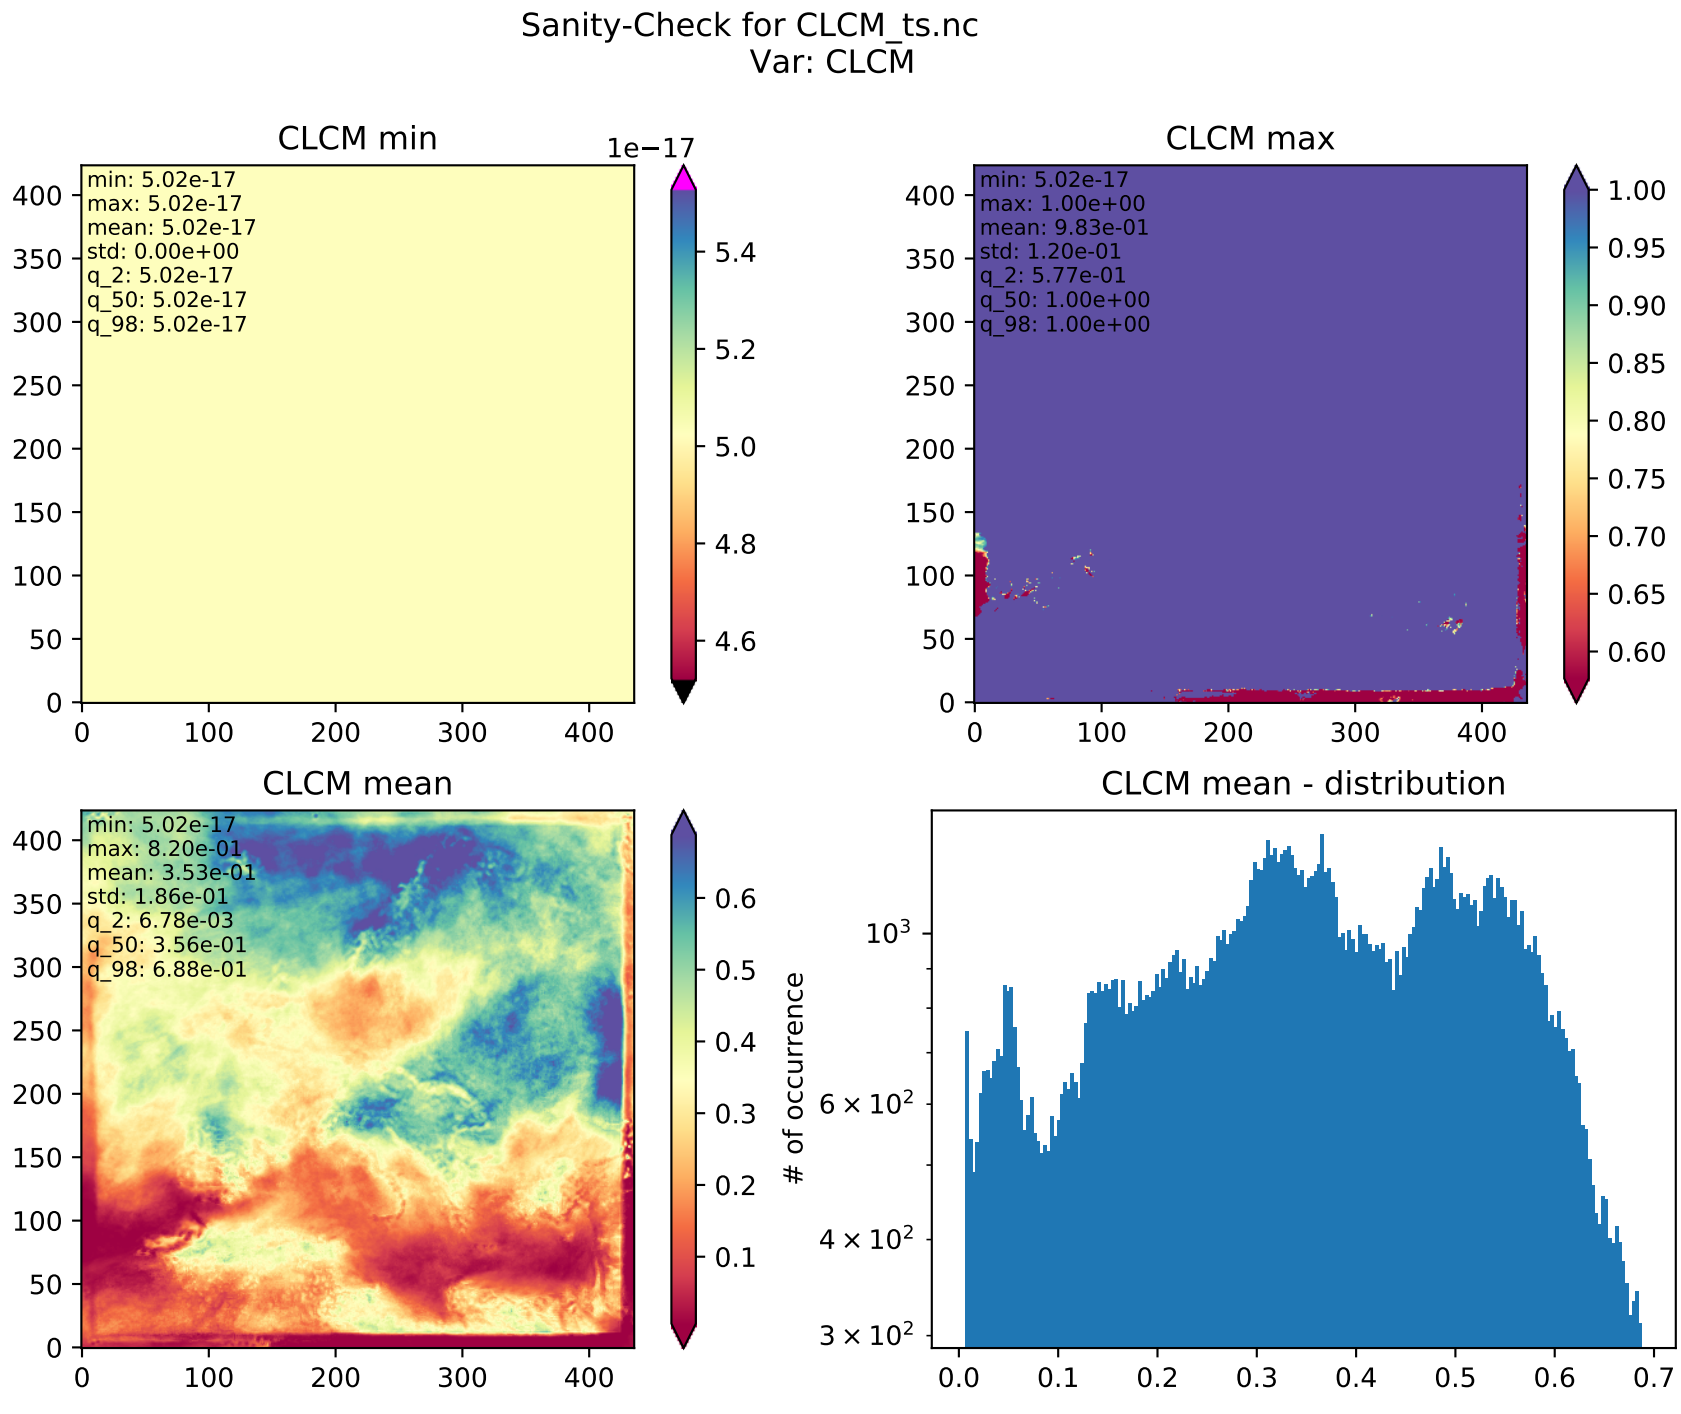
Sanity-Check for CLCM_ts.nc
Var: CLCM
CLCM min
min: 5.02e-17
max: 5.02e-17
mean: 5.02e-17
std: 0.00e+00
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 5.02e-17
1e−17
CLCM max
min: 5.02e-17
max: 1.00e+00
mean: 9.83e-01
std: 1.20e-01
q_2: 5.77e-01
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCM mean
min: 5.02e-17
max: 8.20e-01
mean: 3.53e-01
std: 1.86e-01
q_2: 6.78e-03
q_50: 3.56e-01
q_98: 6.88e-01
CLCM mean - distribution
# of occurrence