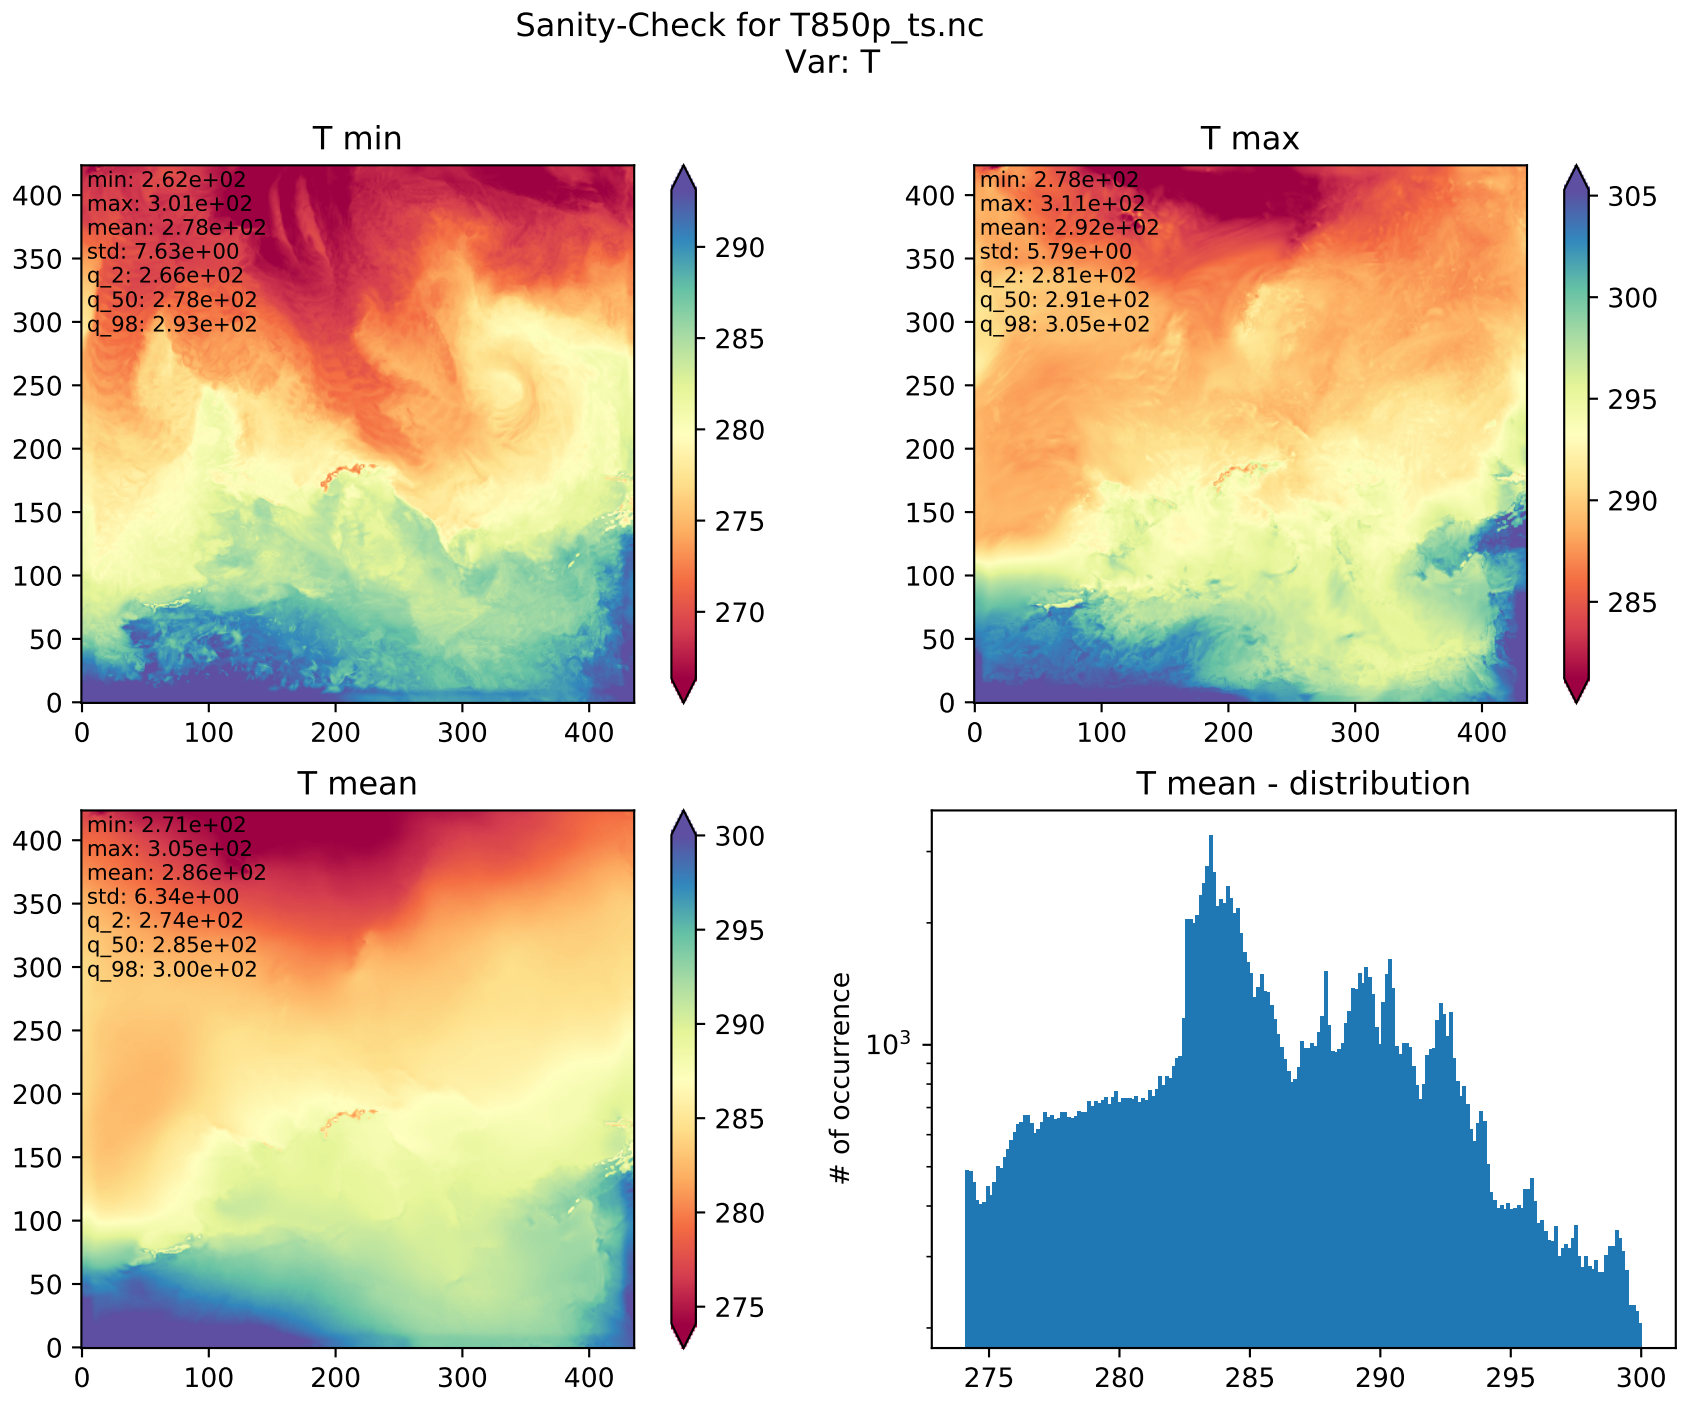
Sanity-Check for T850p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.62e+02
max: 3.01e+02
mean: 2.78e+02
std: 7.63e+00
q_2: 2.66e+02
q_50: 2.78e+02
q_98: 2.93e+02
T max
min: 2.78e+02
max: 3.11e+02
mean: 2.92e+02
std: 5.79e+00
q_2: 2.81e+02
q_50: 2.91e+02
q_98: 3.05e+02
T mean
min: 2.71e+02
max: 3.05e+02
mean: 2.86e+02
std: 6.34e+00
q_2: 2.74e+02
q_50: 2.85e+02
q_98: 3.00e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3