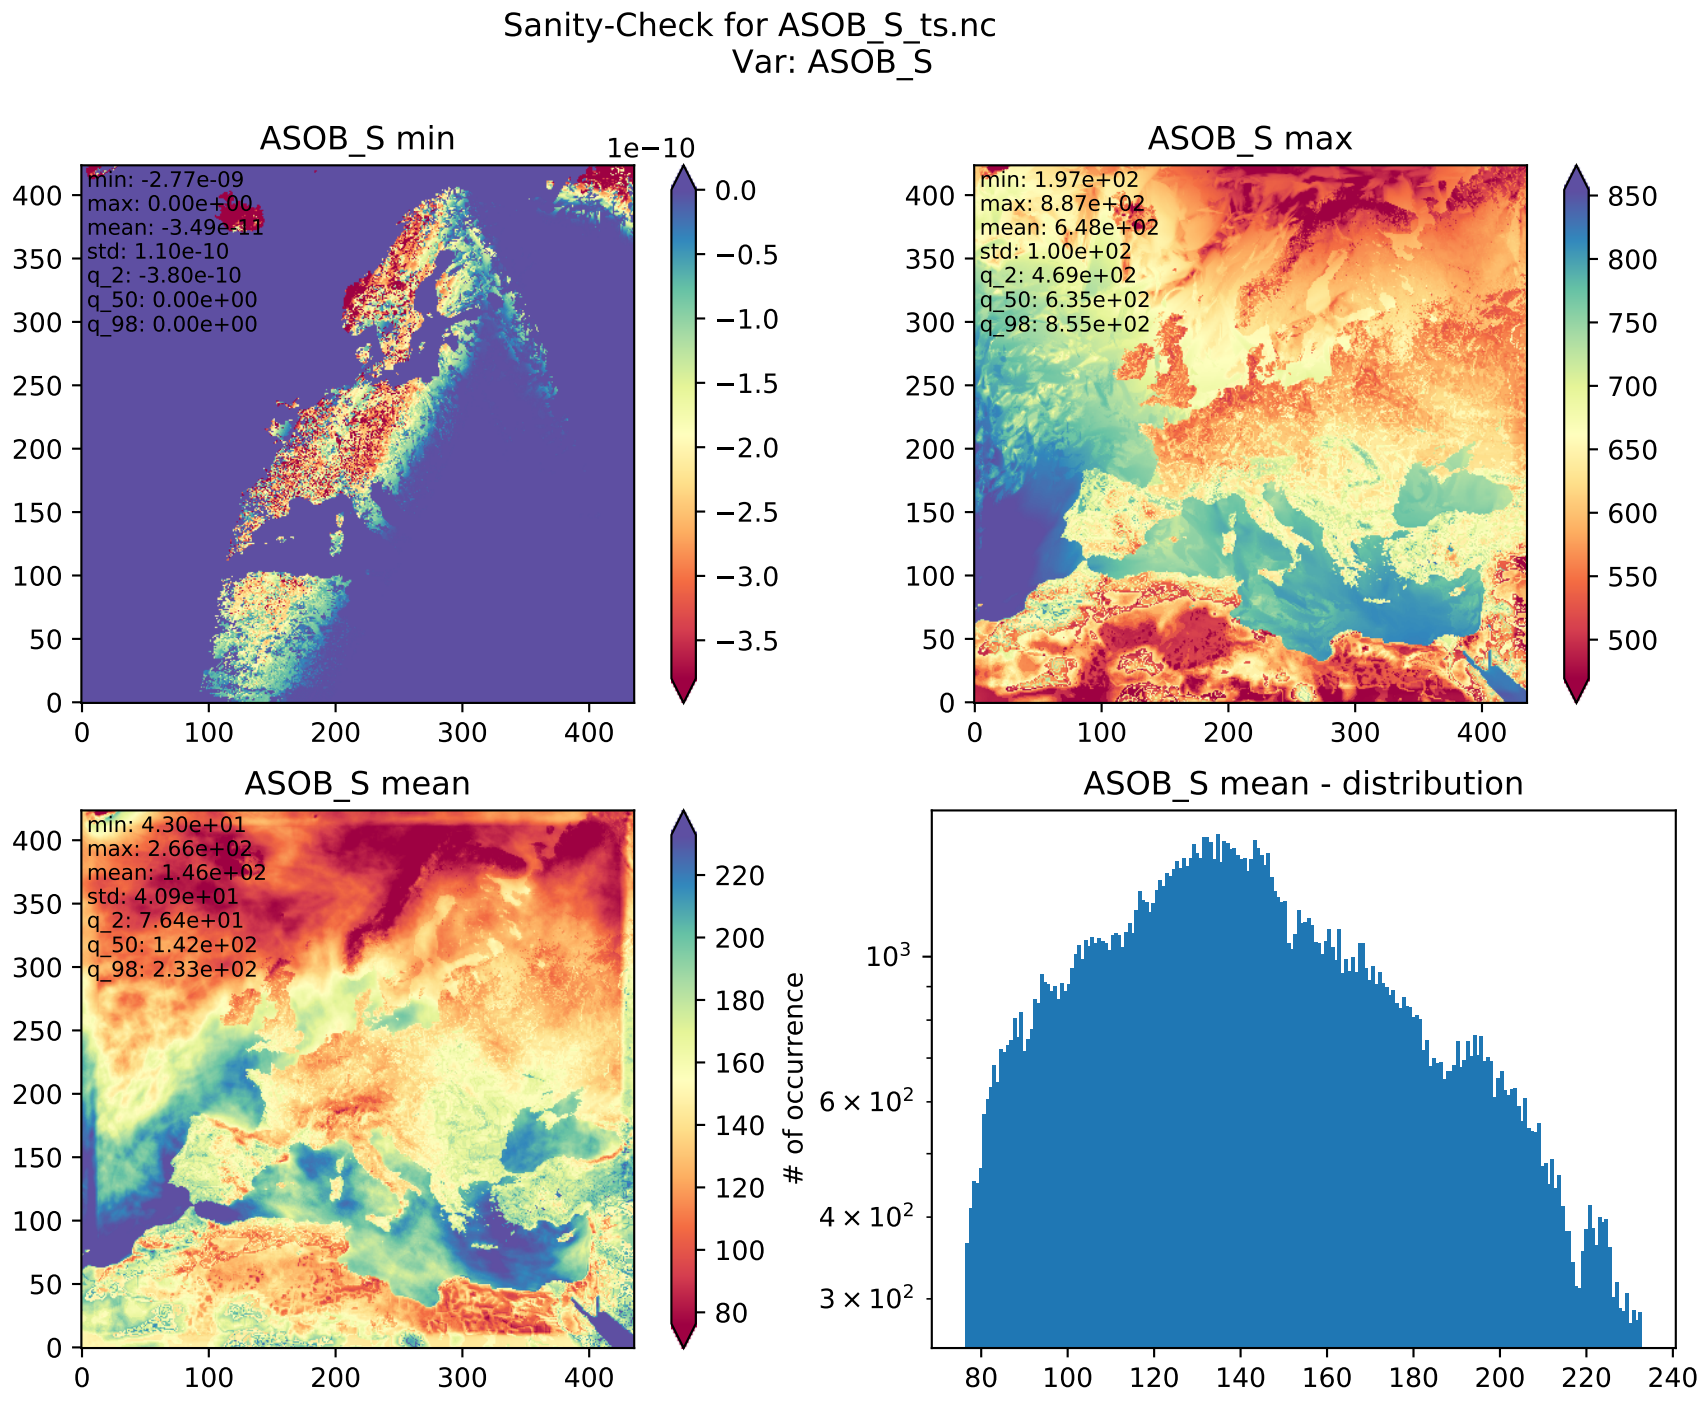
Sanity-Check for ASOB_S_ts.nc
Var: ASOB_S
ASOB_S min
min: -2.77e-09
max: 0.00e+00
mean: -3.49e-11
std: 1.10e-10
q_2: -3.80e-10
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−10
ASOB_S max
min: 1.97e+02
max: 8.87e+02
mean: 6.48e+02
std: 1.00e+02
q_2: 4.69e+02
q_50: 6.35e+02
q_98: 8.55e+02
ASOB_S mean
min: 4.30e+01
max: 2.66e+02
mean: 1.46e+02
std: 4.09e+01
q_2: 7.64e+01
q_50: 1.42e+02
q_98: 2.33e+02
ASOB_S mean - distribution
# of occurrence