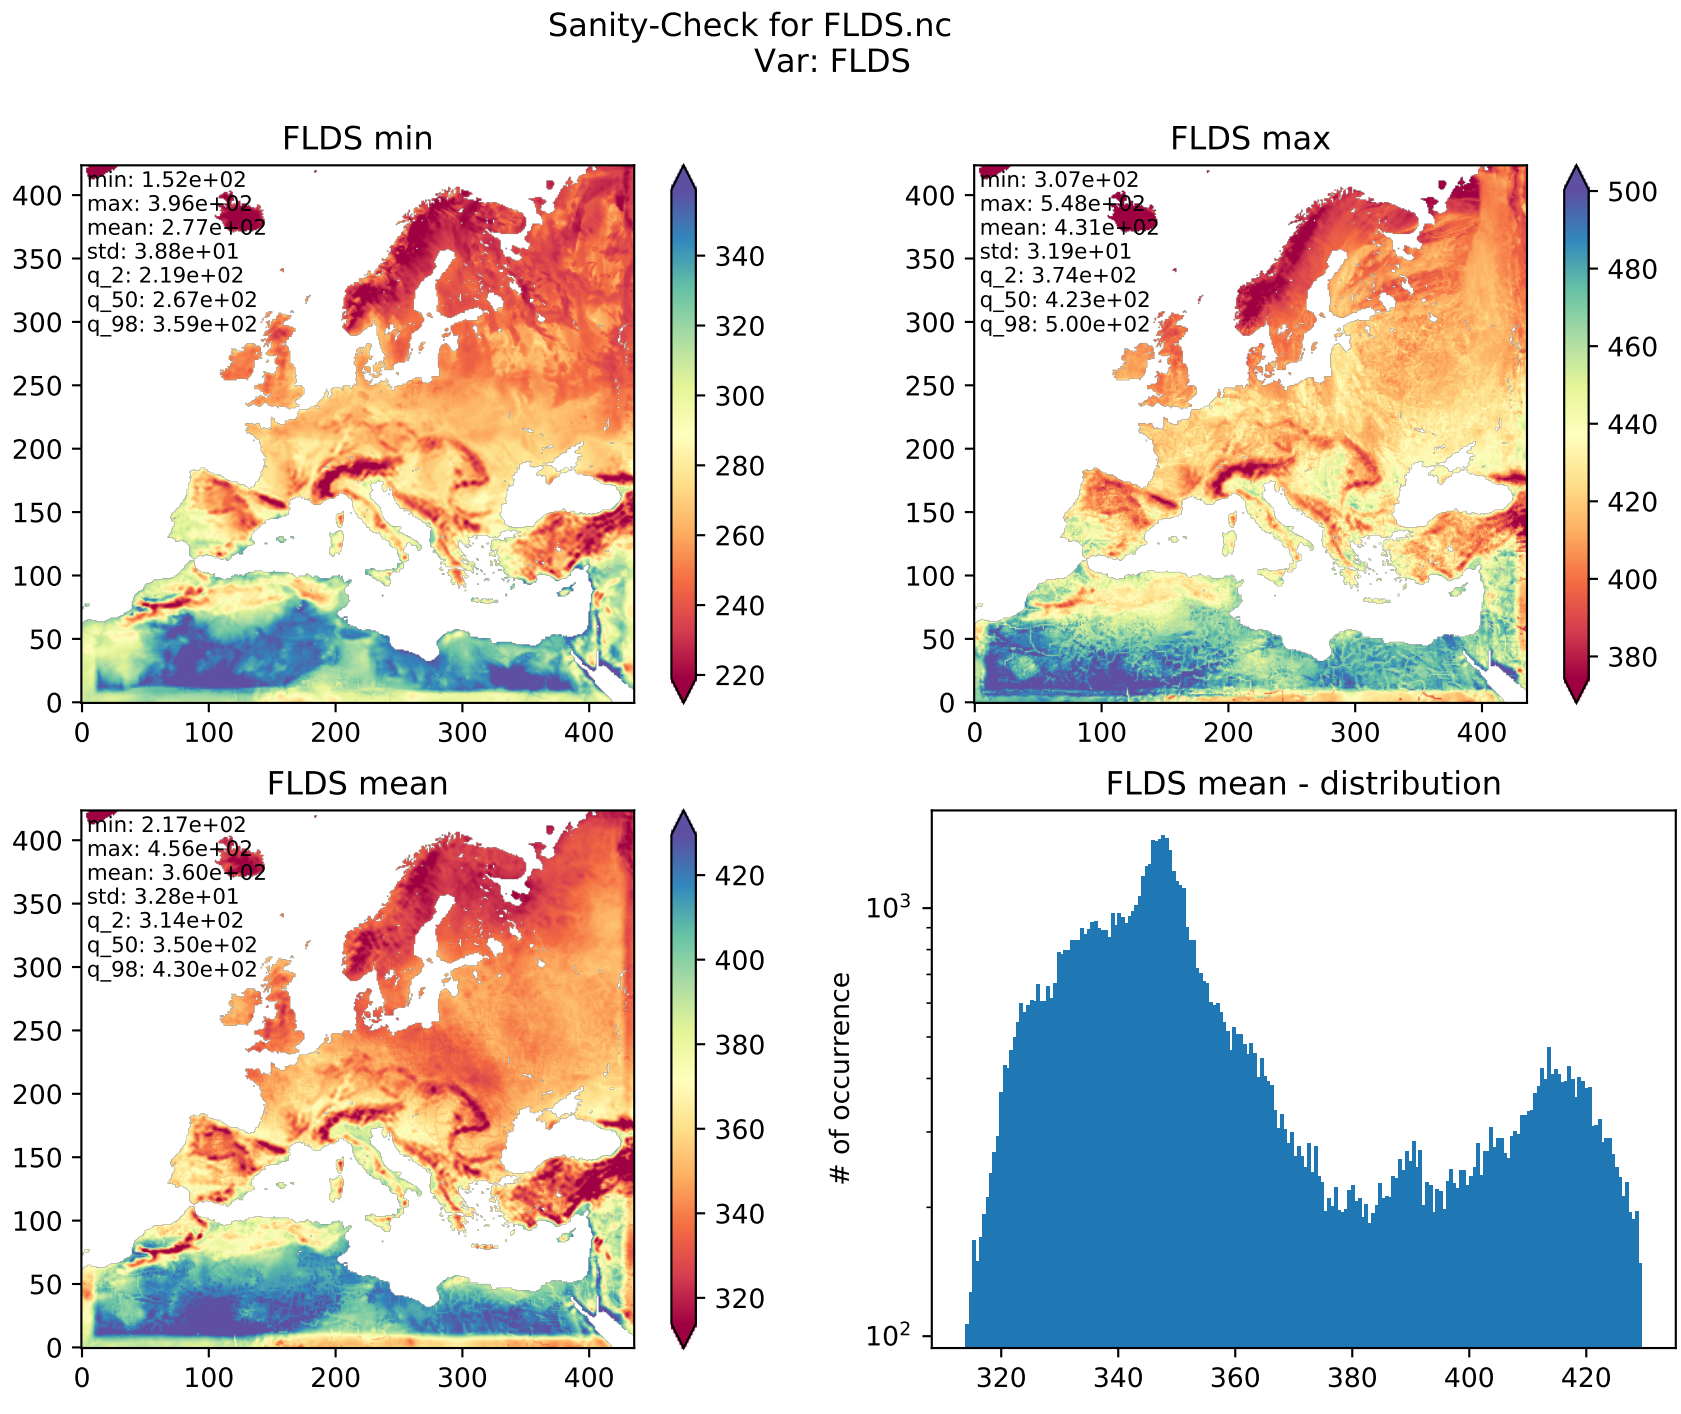
Sanity-Check for FLDS.nc
Var: FLDS
FLDS min
min: 1.52e+02
max: 3.96e+02
mean: 2.77e+02
std: 3.88e+01
q_2: 2.19e+02
q_50: 2.67e+02
q_98: 3.59e+02
FLDS max
min: 3.07e+02
max: 5.48e+02
mean: 4.31e+02
std: 3.19e+01
q_2: 3.74e+02
q_50: 4.23e+02
q_98: 5.00e+02
FLDS mean
min: 2.17e+02
max: 4.56e+02
mean: 3.60e+02
std: 3.28e+01
q_2: 3.14e+02
q_50: 3.50e+02
q_98: 4.30e+02
FLDS mean - distribution
# of occurrence