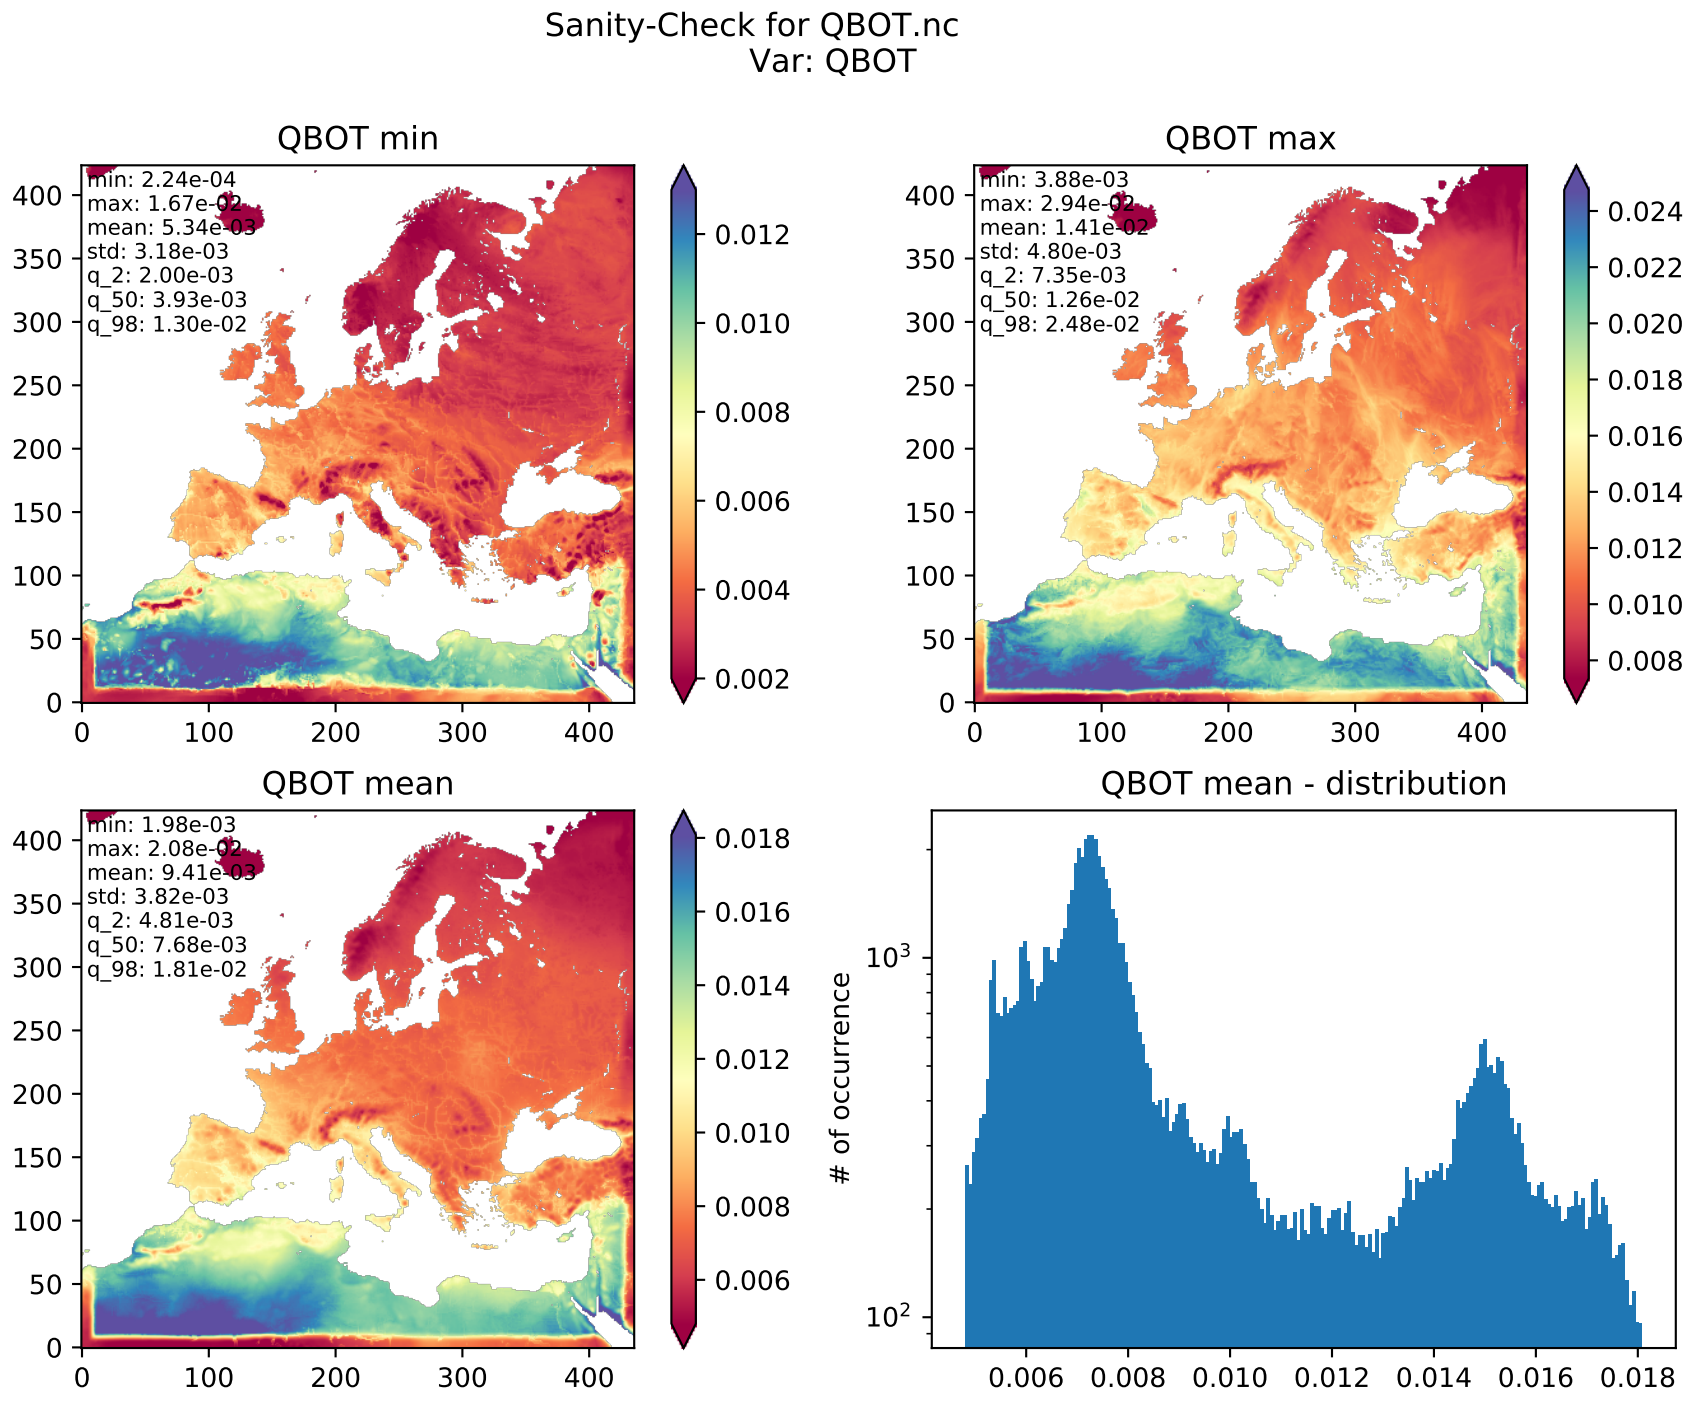
Sanity-Check for QBOT.nc
Var: QBOT
QBOT min
min: 2.24e-04
max: 1.67e-02
mean: 5.34e-03
std: 3.18e-03
q_2: 2.00e-03
q_50: 3.93e-03
q_98: 1.30e-02
QBOT max
min: 3.88e-03
max: 2.94e-02
mean: 1.41e-02
std: 4.80e-03
q_2: 7.35e-03
q_50: 1.26e-02
q_98: 2.48e-02
QBOT mean
min: 1.98e-03
max: 2.08e-02
mean: 9.41e-03
std: 3.82e-03
q_2: 4.81e-03
q_50: 7.68e-03
q_98: 1.81e-02
QBOT mean - distribution
# of occurrence