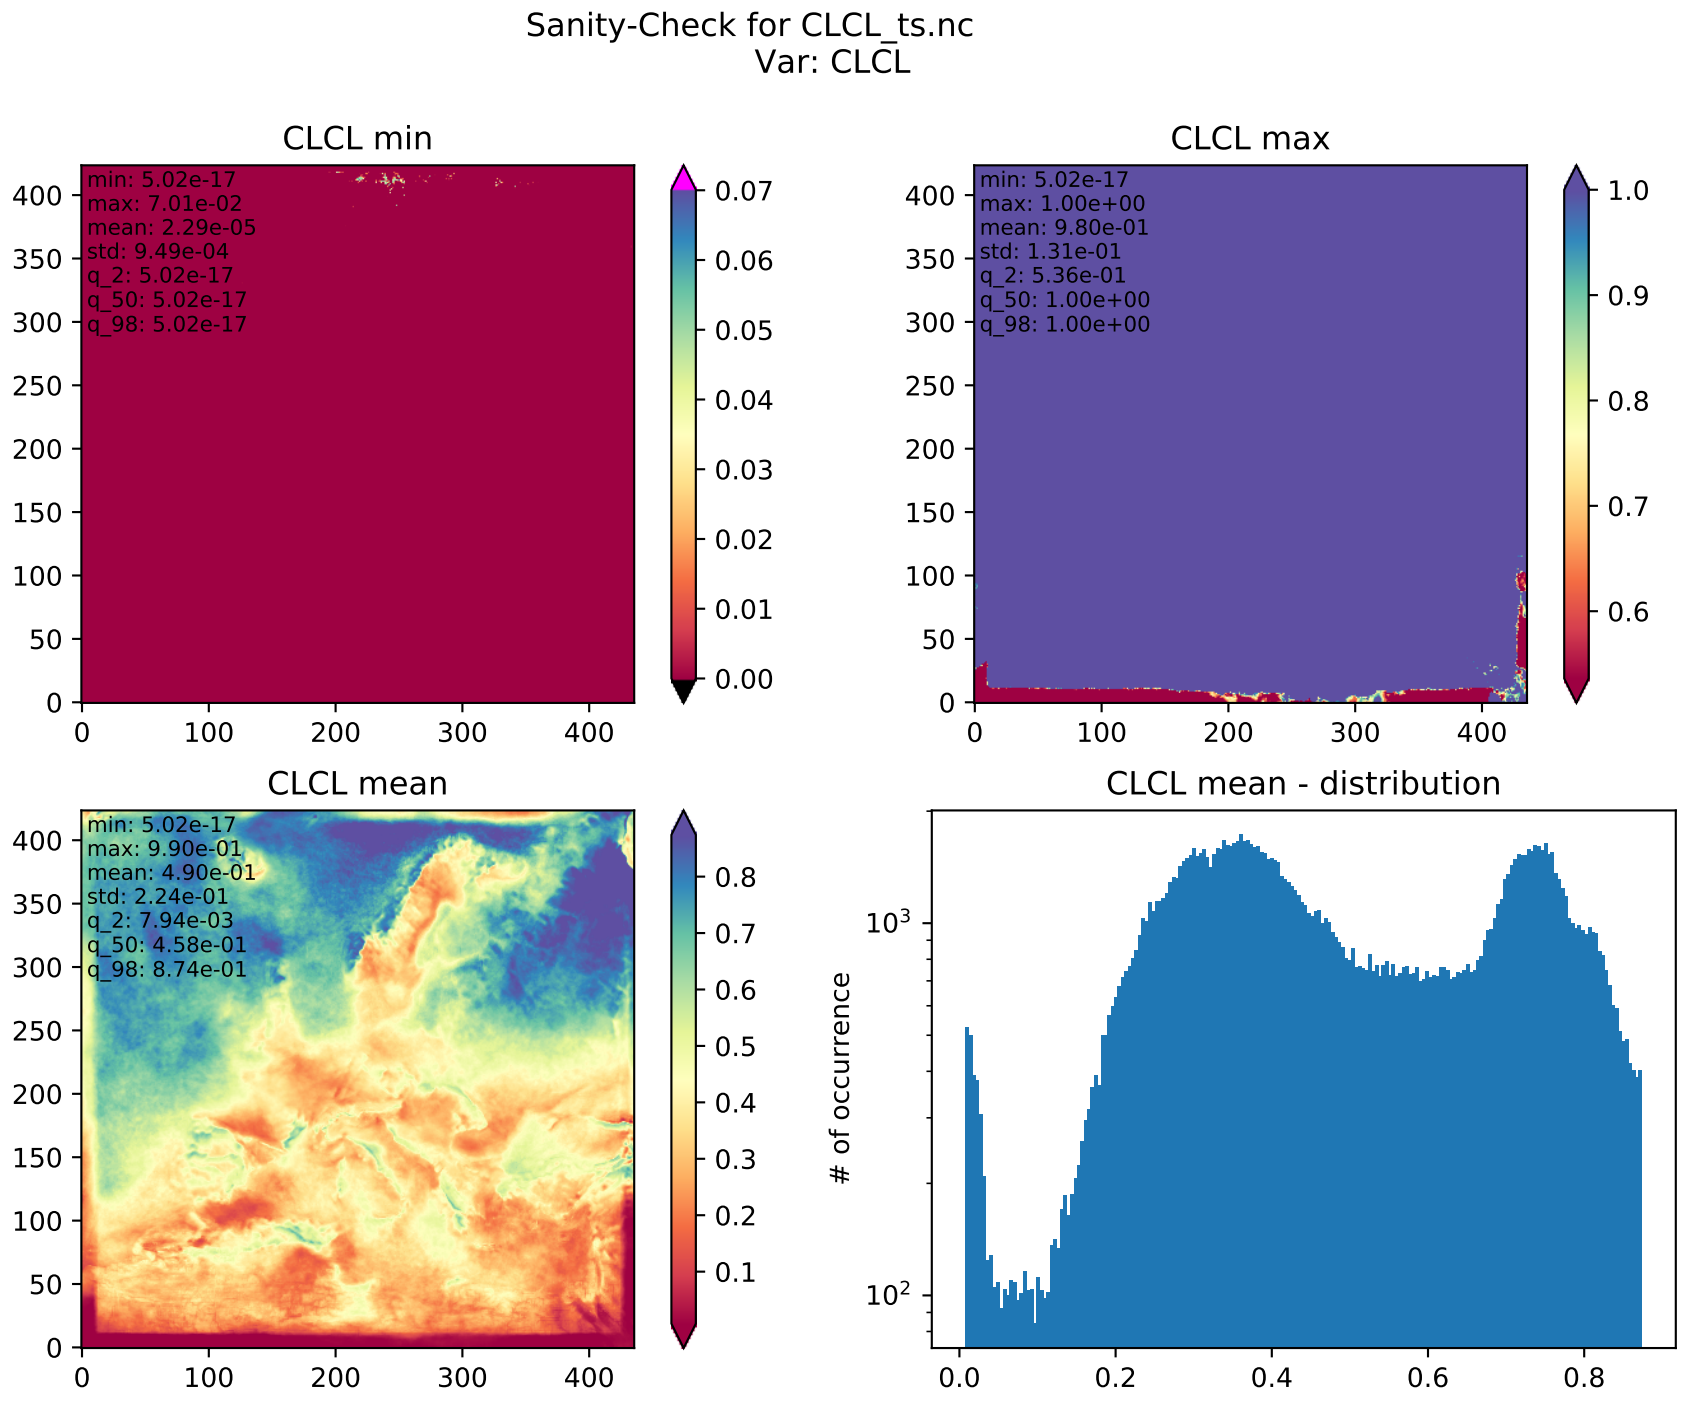
Sanity-Check for CLCL_ts.nc
Var: CLCL
CLCL min
min: 5.02e-17
max: 7.01e-02
mean: 2.29e-05
std: 9.49e-04
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 5.02e-17
CLCL max
min: 5.02e-17
max: 1.00e+00
mean: 9.80e-01
std: 1.31e-01
q_2: 5.36e-01
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCL mean
min: 5.02e-17
max: 9.90e-01
mean: 4.90e-01
std: 2.24e-01
q_2: 7.94e-03
q_50: 4.58e-01
q_98: 8.74e-01
CLCL mean - distribution
# of occurrence