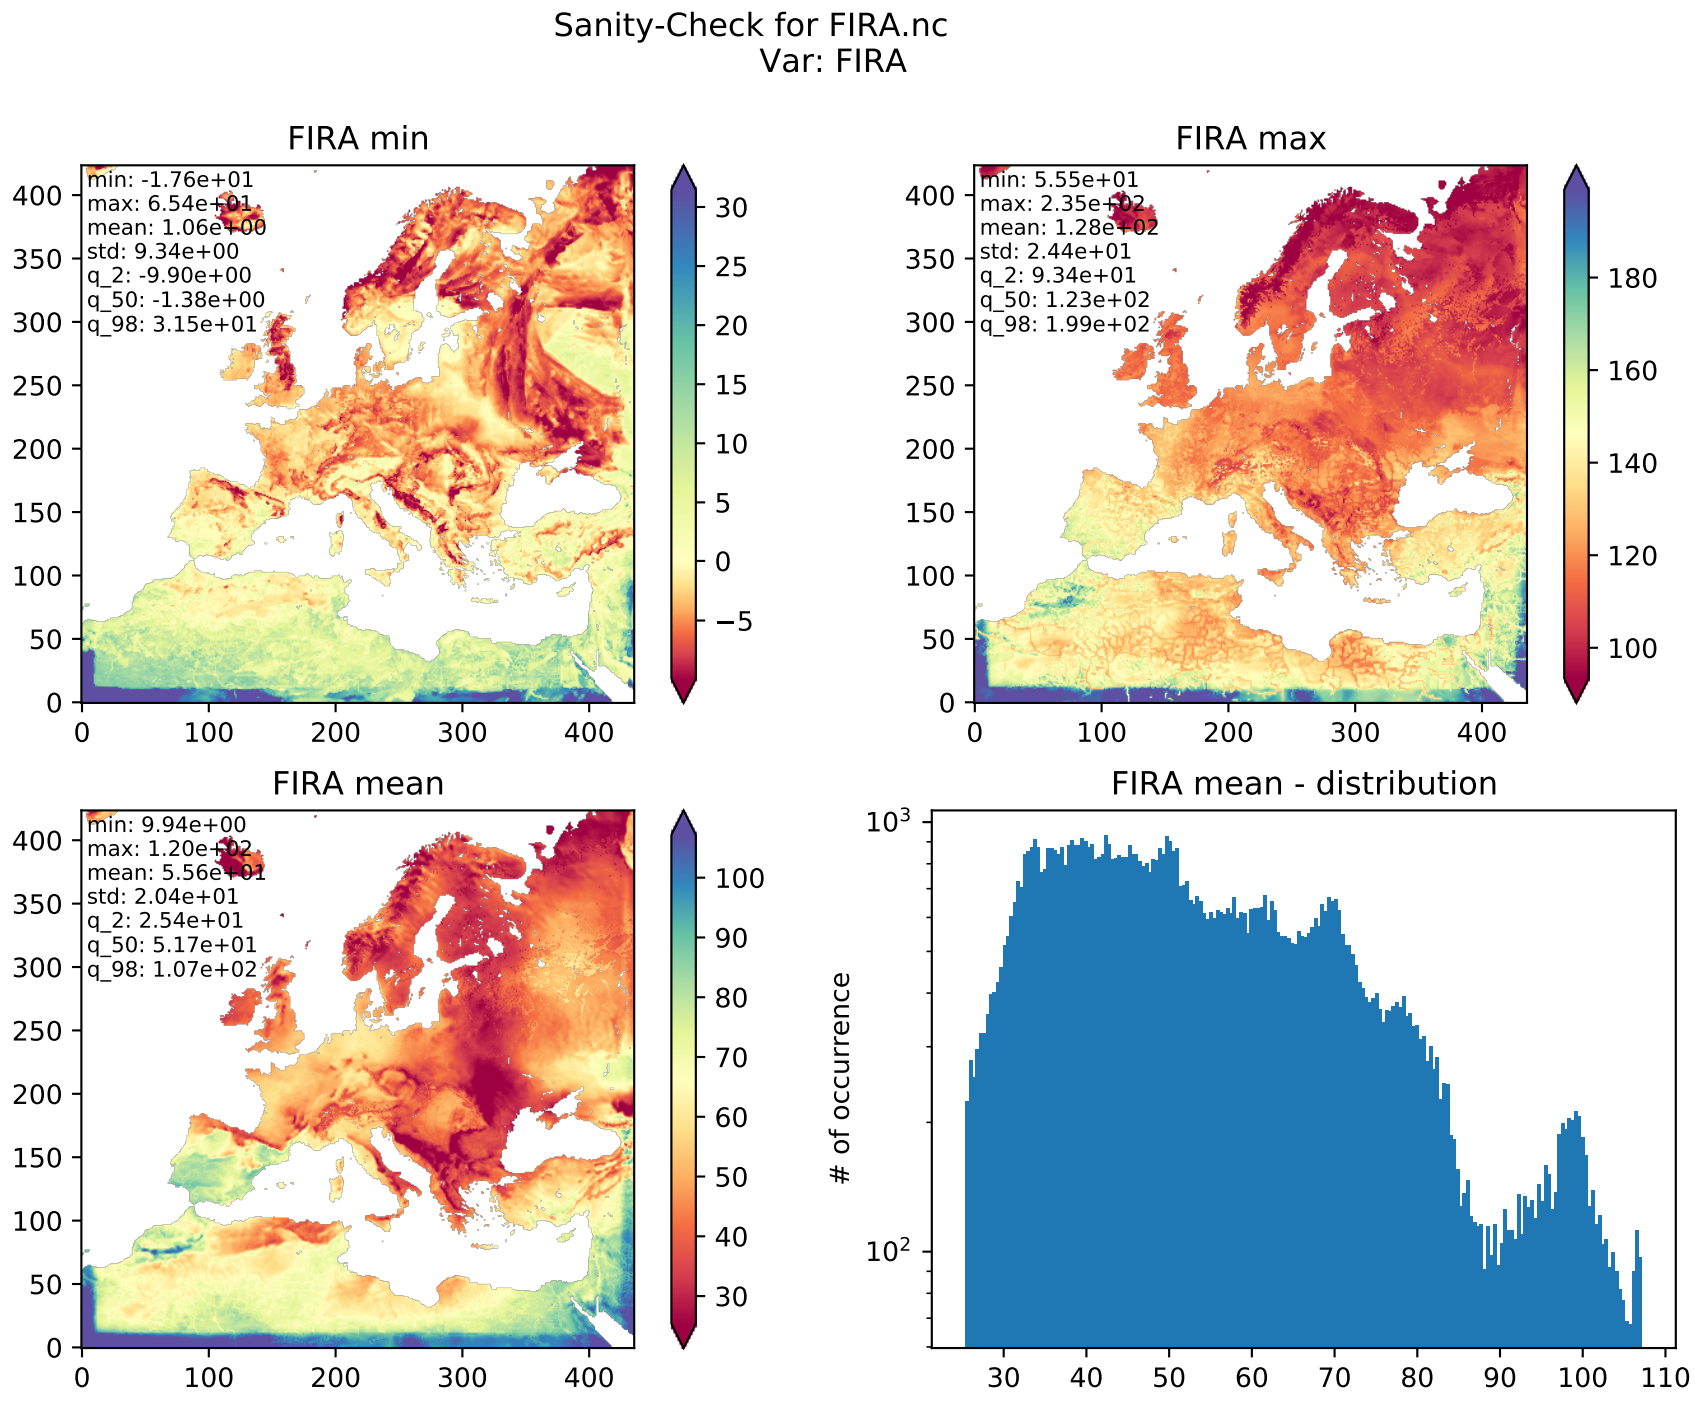
Sanity-Check for FIRA.nc
Var: FIRA
FIRA min
min: -1.76e+01
max: 6.54e+01
mean: 1.06e+00
std: 9.34e+00
q_2: -9.90e+00
q_50: -1.38e+00
q_98: 3.15e+01
FIRA max
min: 5.55e+01
max: 2.35e+02
mean: 1.28e+02
std: 2.44e+01
q_2: 9.34e+01
q_50: 1.23e+02
q_98: 1.99e+02
FIRA mean
min: 9.94e+00
max: 1.20e+02
mean: 5.56e+01
std: 2.04e+01
q_2: 2.54e+01
q_50: 5.17e+01
q_98: 1.07e+02
FIRA mean - distribution
# of occurrence