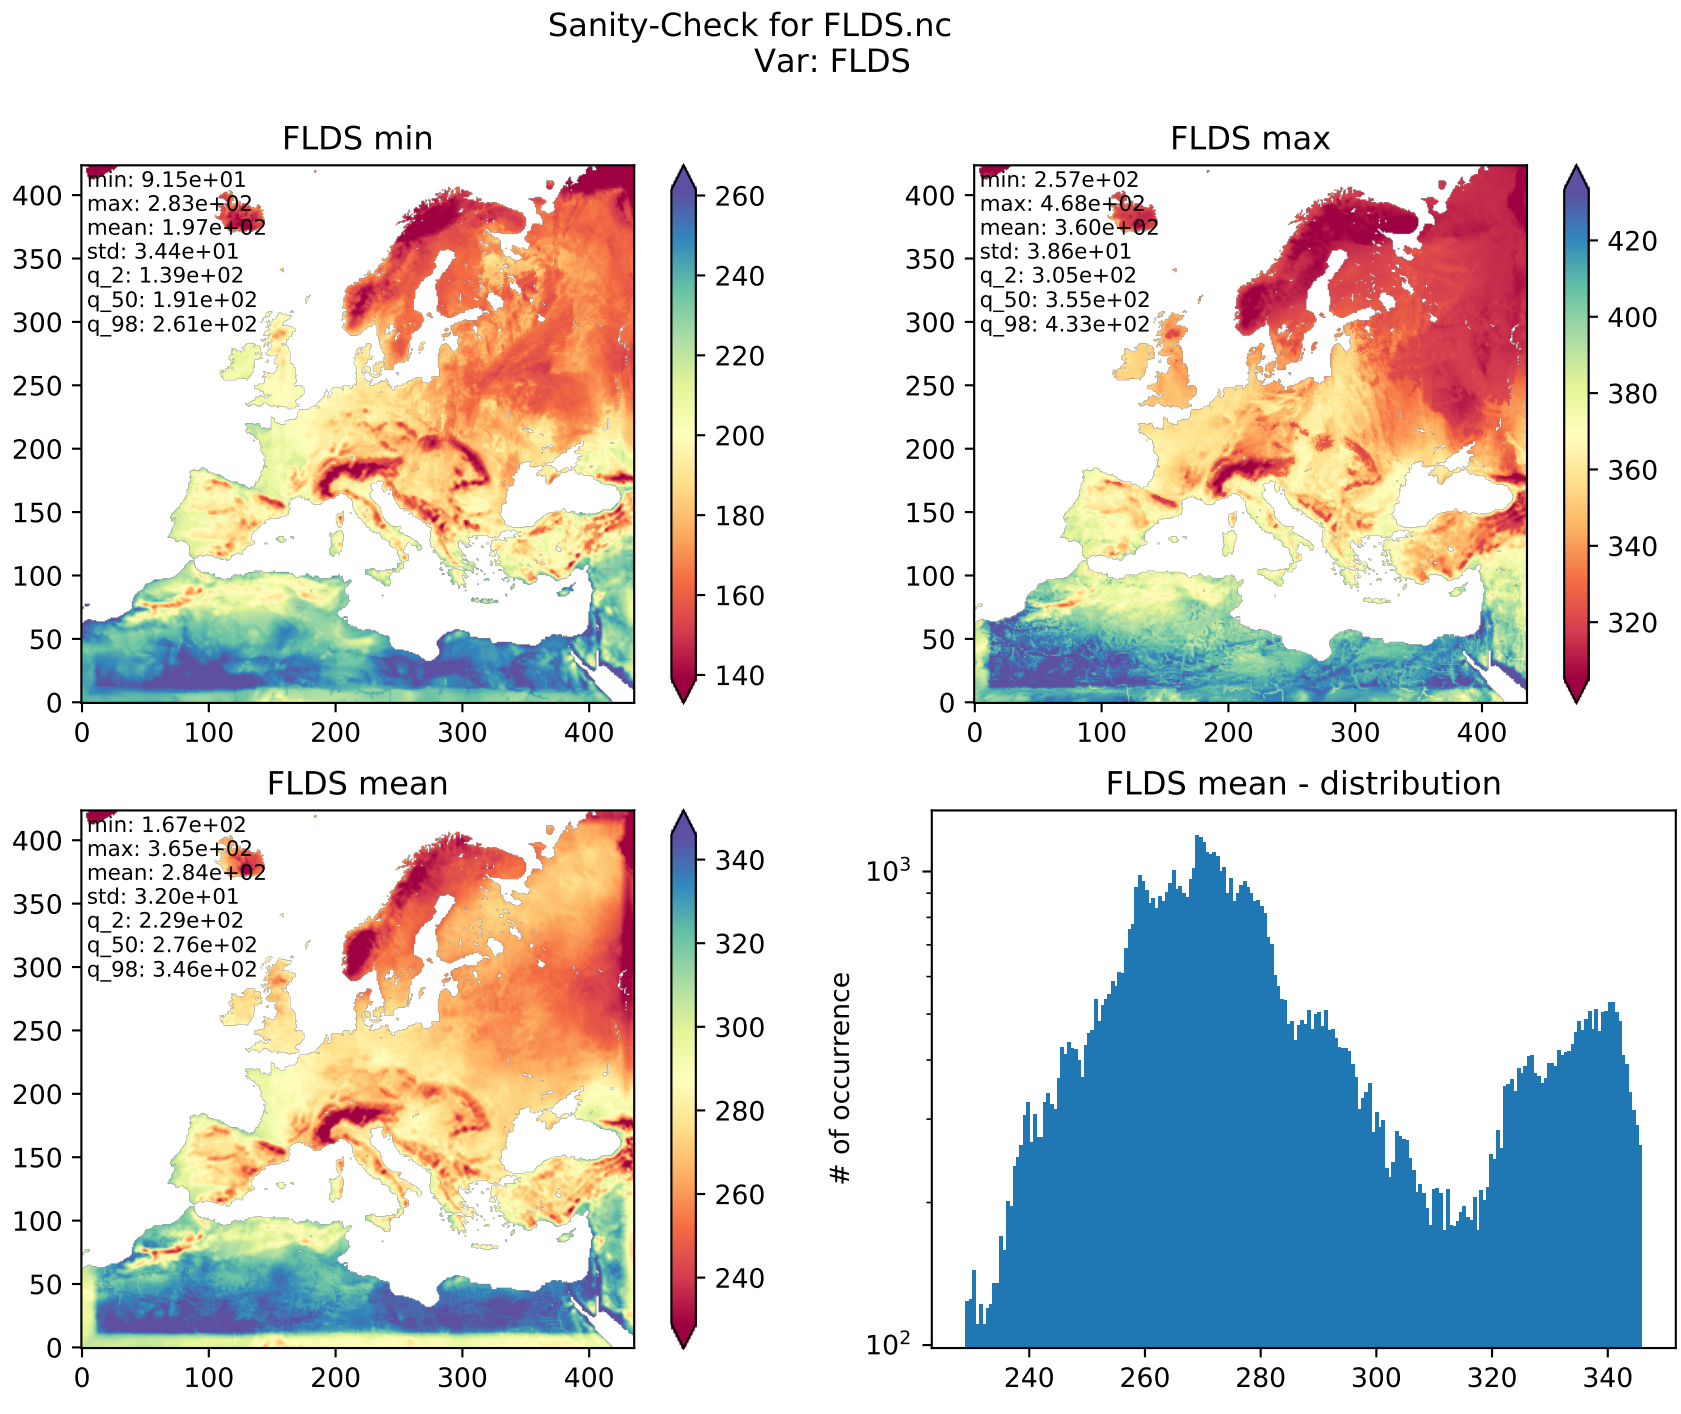
Sanity-Check for FLDS.nc
Var: FLDS
FLDS min
min: 9.15e+01
max: 2.83e+02
mean: 1.97e+02
std: 3.44e+01
q_2: 1.39e+02
q_50: 1.91e+02
q_98: 2.61e+02
FLDS max
min: 2.57e+02
max: 4.68e+02
mean: 3.60e+02
std: 3.86e+01
q_2: 3.05e+02
q_50: 3.55e+02
q_98: 4.33e+02
FLDS mean
min: 1.67e+02
max: 3.65e+02
mean: 2.84e+02
std: 3.20e+01
q_2: 2.29e+02
q_50: 2.76e+02
q_98: 3.46e+02
FLDS mean - distribution
# of occurrence