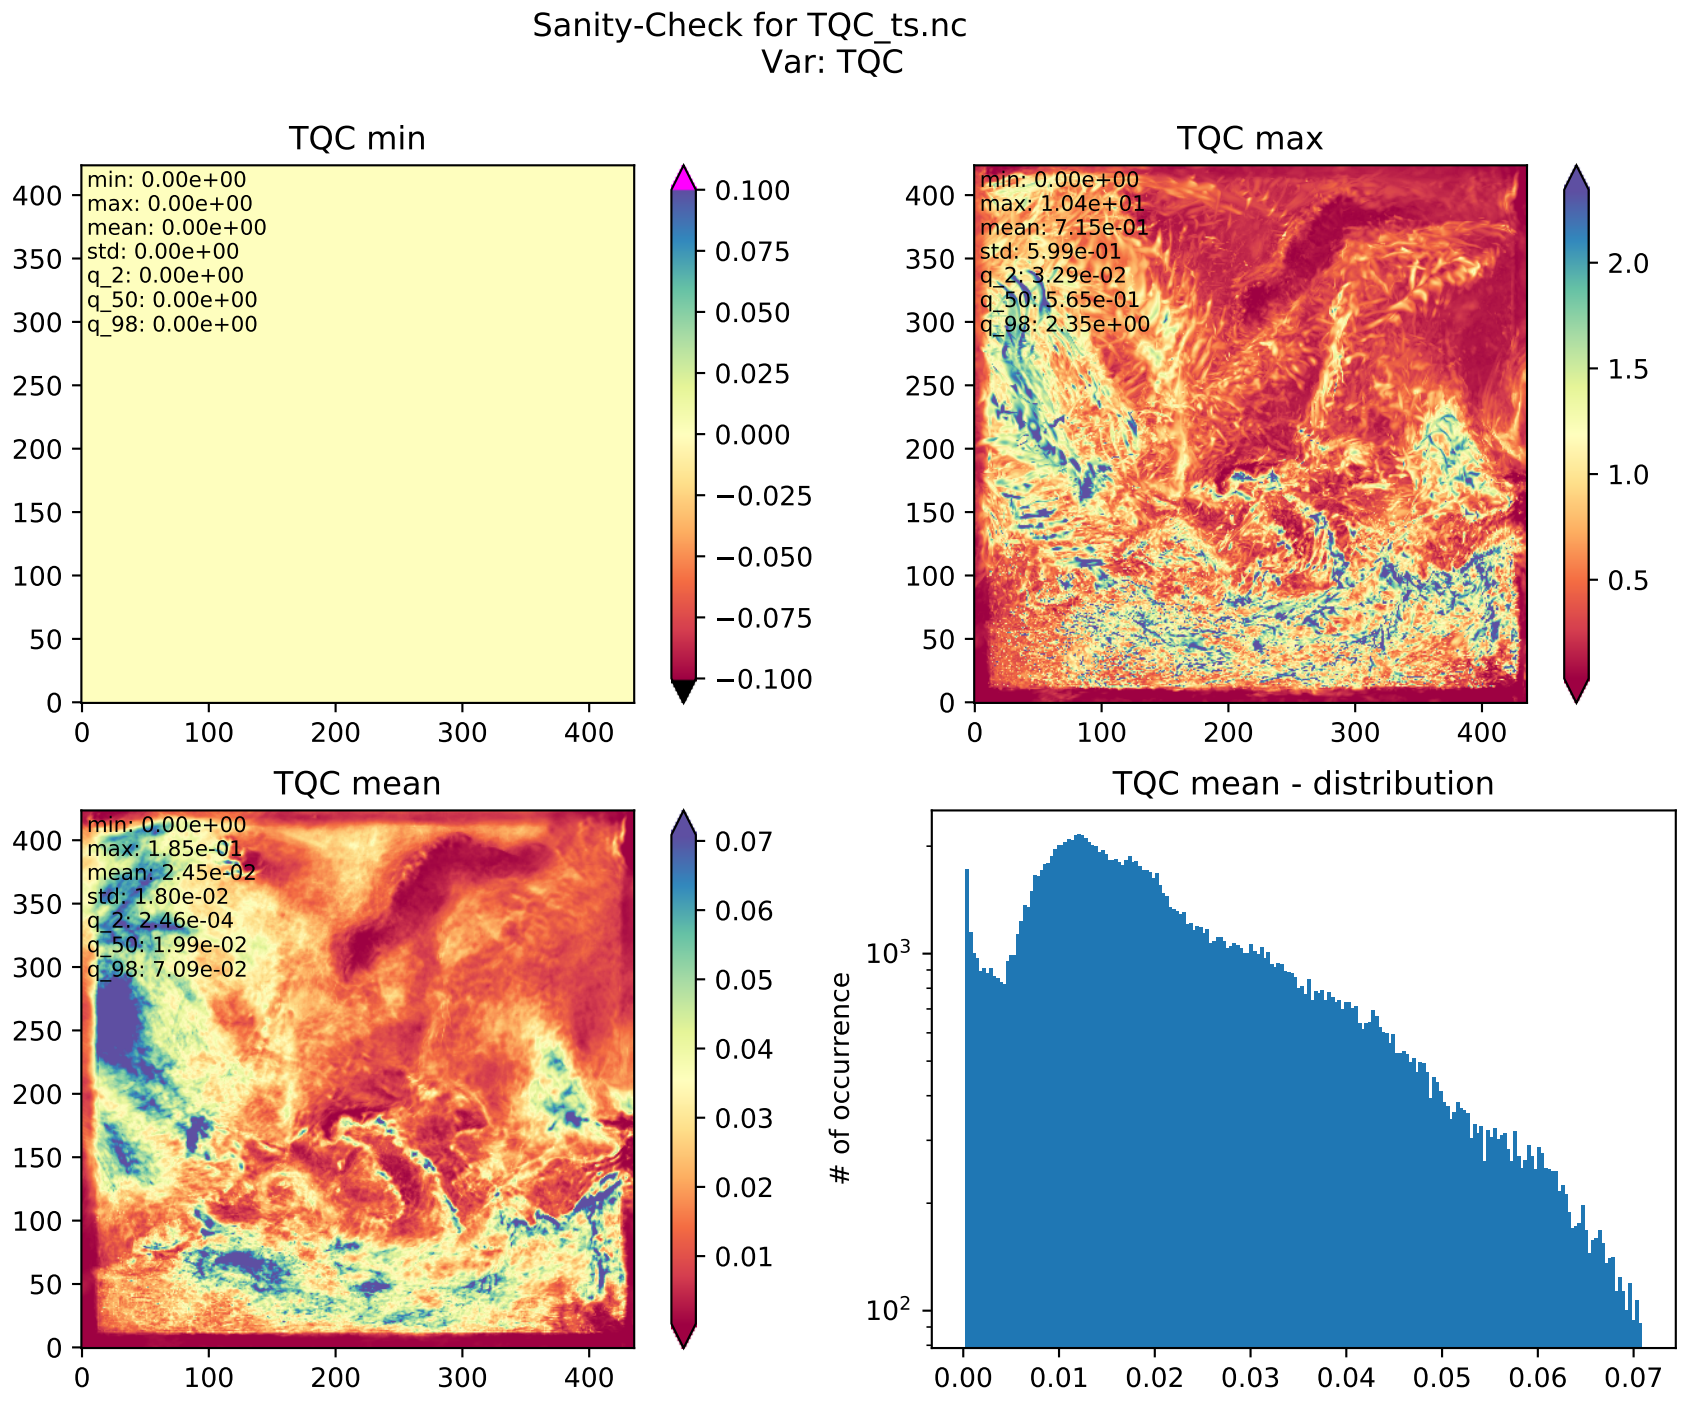
Sanity-Check for TQC_ts.nc
Var: TQC
TQC min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TQC max
min: 0.00e+00
max: 1.04e+01
mean: 7.15e-01
std: 5.99e-01
q_2: 3.29e-02
q_50: 5.65e-01
q_98: 2.35e+00
TQC mean
min: 0.00e+00
max: 1.85e-01
mean: 2.45e-02
std: 1.80e-02
q_2: 2.46e-04
q_50: 1.99e-02
q_98: 7.09e-02
TQC mean - distribution
# of occurrence