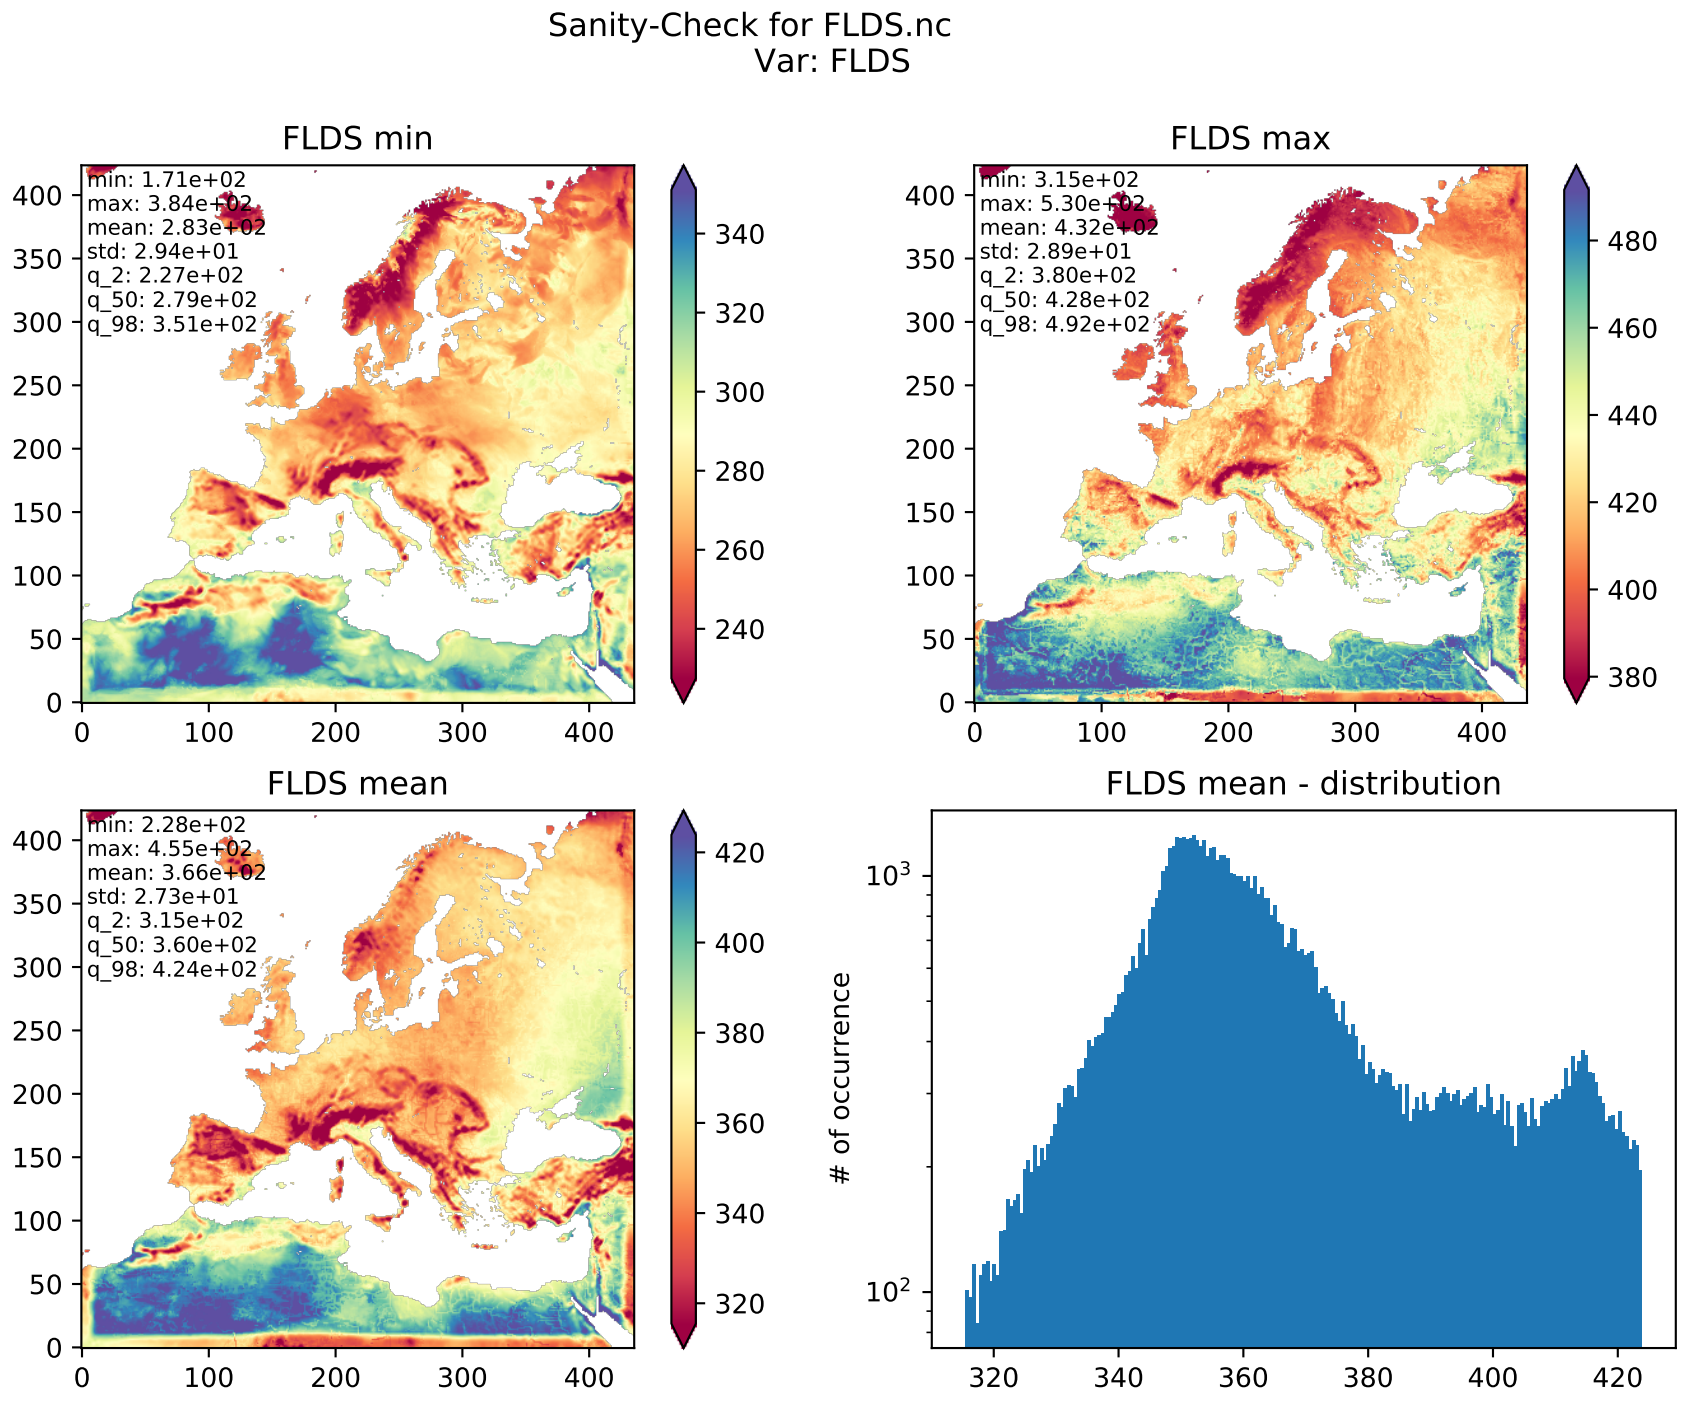
Sanity-Check for FLDS.nc
Var: FLDS
FLDS min
min: 1.71e+02
max: 3.84e+02
mean: 2.83e+02
std: 2.94e+01
q_2: 2.27e+02
q_50: 2.79e+02
q_98: 3.51e+02
FLDS max
min: 3.15e+02
max: 5.30e+02
mean: 4.32e+02
std: 2.89e+01
q_2: 3.80e+02
q_50: 4.28e+02
q_98: 4.92e+02
FLDS mean
min: 2.28e+02
max: 4.55e+02
mean: 3.66e+02
std: 2.73e+01
q_2: 3.15e+02
q_50: 3.60e+02
q_98: 4.24e+02
FLDS mean - distribution
# of occurrence