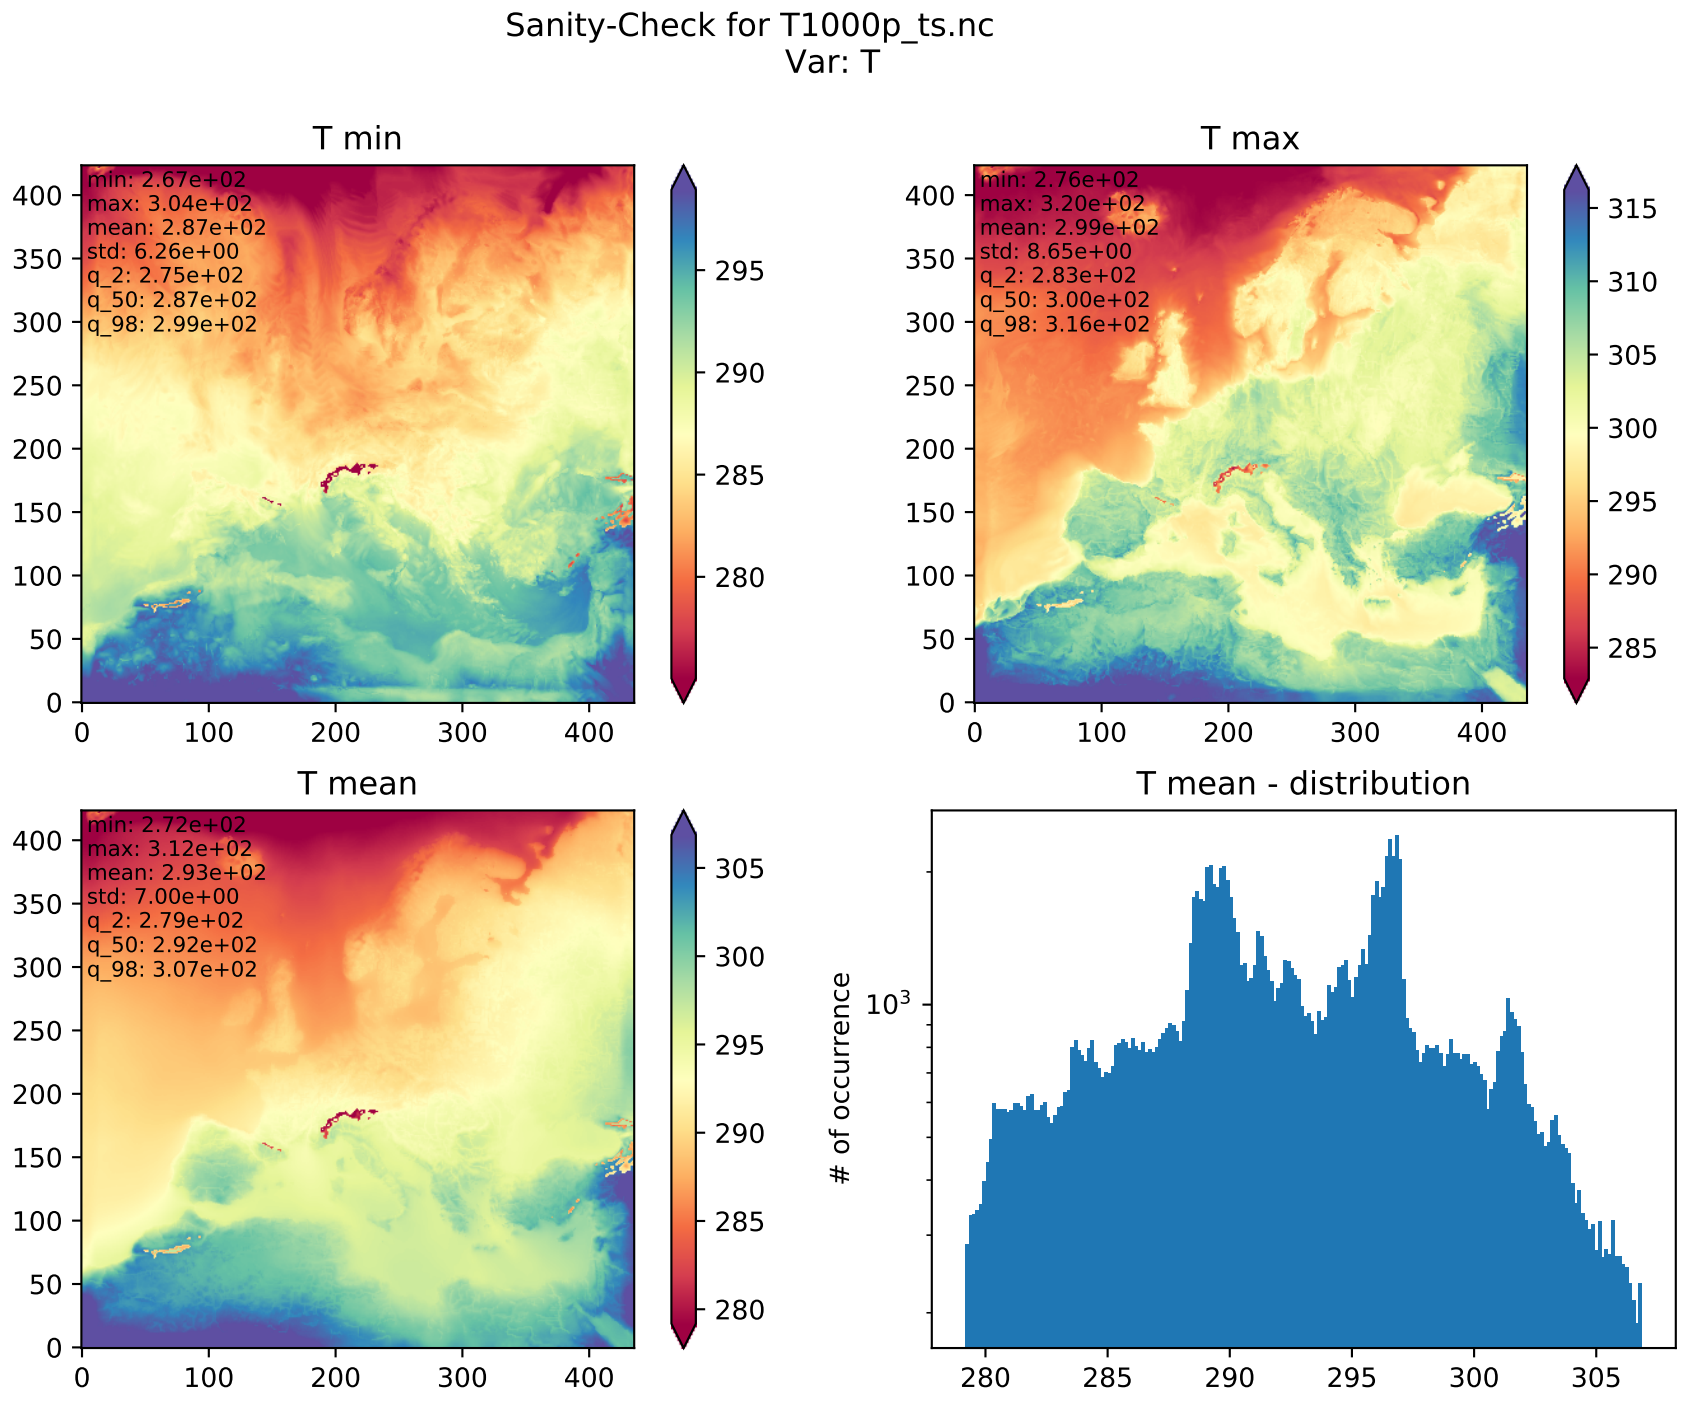
Sanity-Check for T1000p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.67e+02
max: 3.04e+02
mean: 2.87e+02
std: 6.26e+00
q_2: 2.75e+02
q_50: 2.87e+02
q_98: 2.99e+02
T max
min: 2.76e+02
max: 3.20e+02
mean: 2.99e+02
std: 8.65e+00
q_2: 2.83e+02
q_50: 3.00e+02
q_98: 3.16e+02
T mean
min: 2.72e+02
max: 3.12e+02
mean: 2.93e+02
std: 7.00e+00
q_2: 2.79e+02
q_50: 2.92e+02
q_98: 3.07e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3