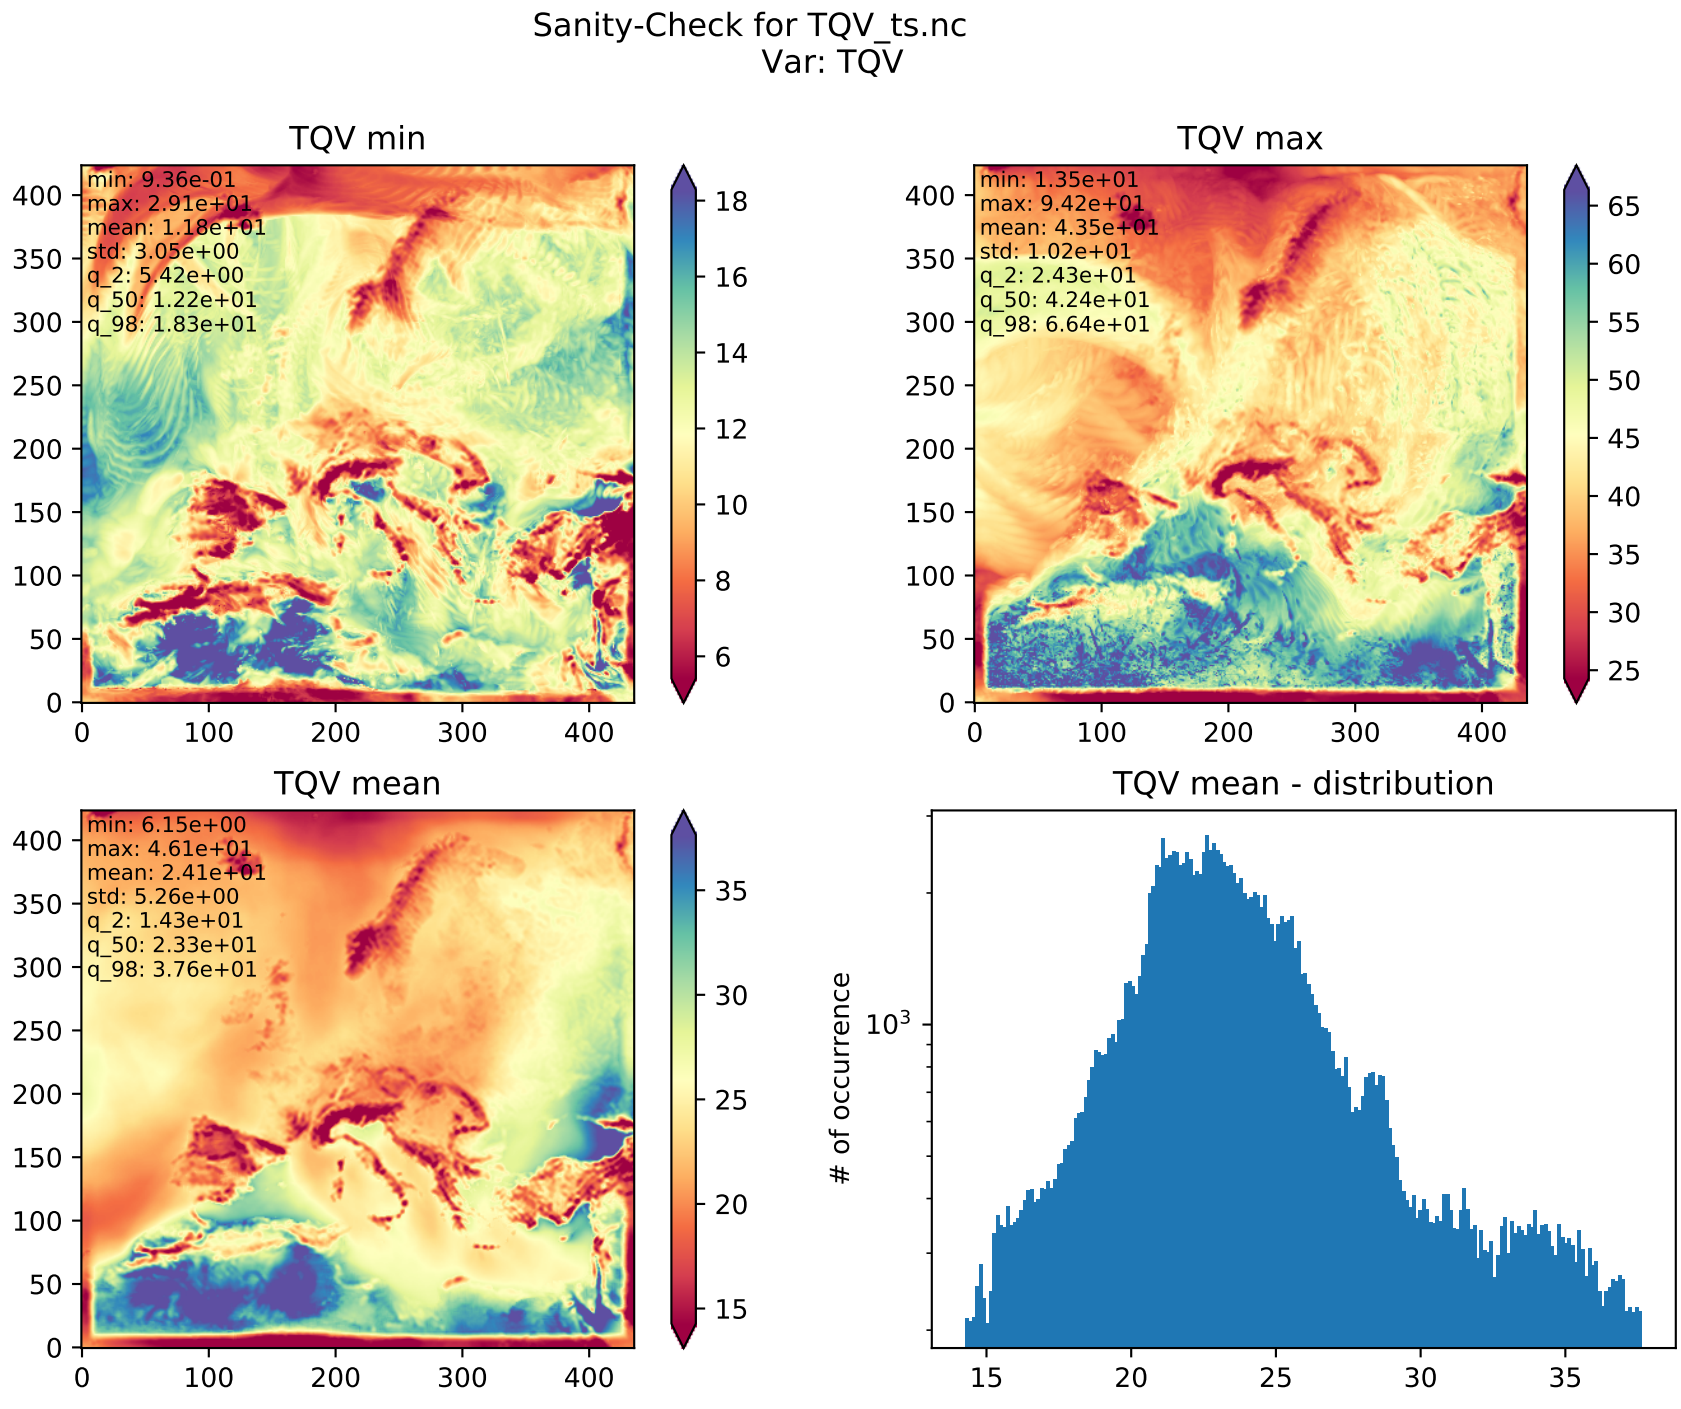
Sanity-Check for TQV_ts.nc
Var: TQV
TQV min
min: 9.36e-01
max: 2.91e+01
mean: 1.18e+01
std: 3.05e+00
q_2: 5.42e+00
q_50: 1.22e+01
q_98: 1.83e+01
TQV max
min: 1.35e+01
max: 9.42e+01
mean: 4.35e+01
std: 1.02e+01
q_2: 2.43e+01
q_50: 4.24e+01
q_98: 6.64e+01
TQV mean
min: 6.15e+00
max: 4.61e+01
mean: 2.41e+01
std: 5.26e+00
q_2: 1.43e+01
q_50: 2.33e+01
q_98: 3.76e+01
TQV mean - distribution
# of occurrence
10^3