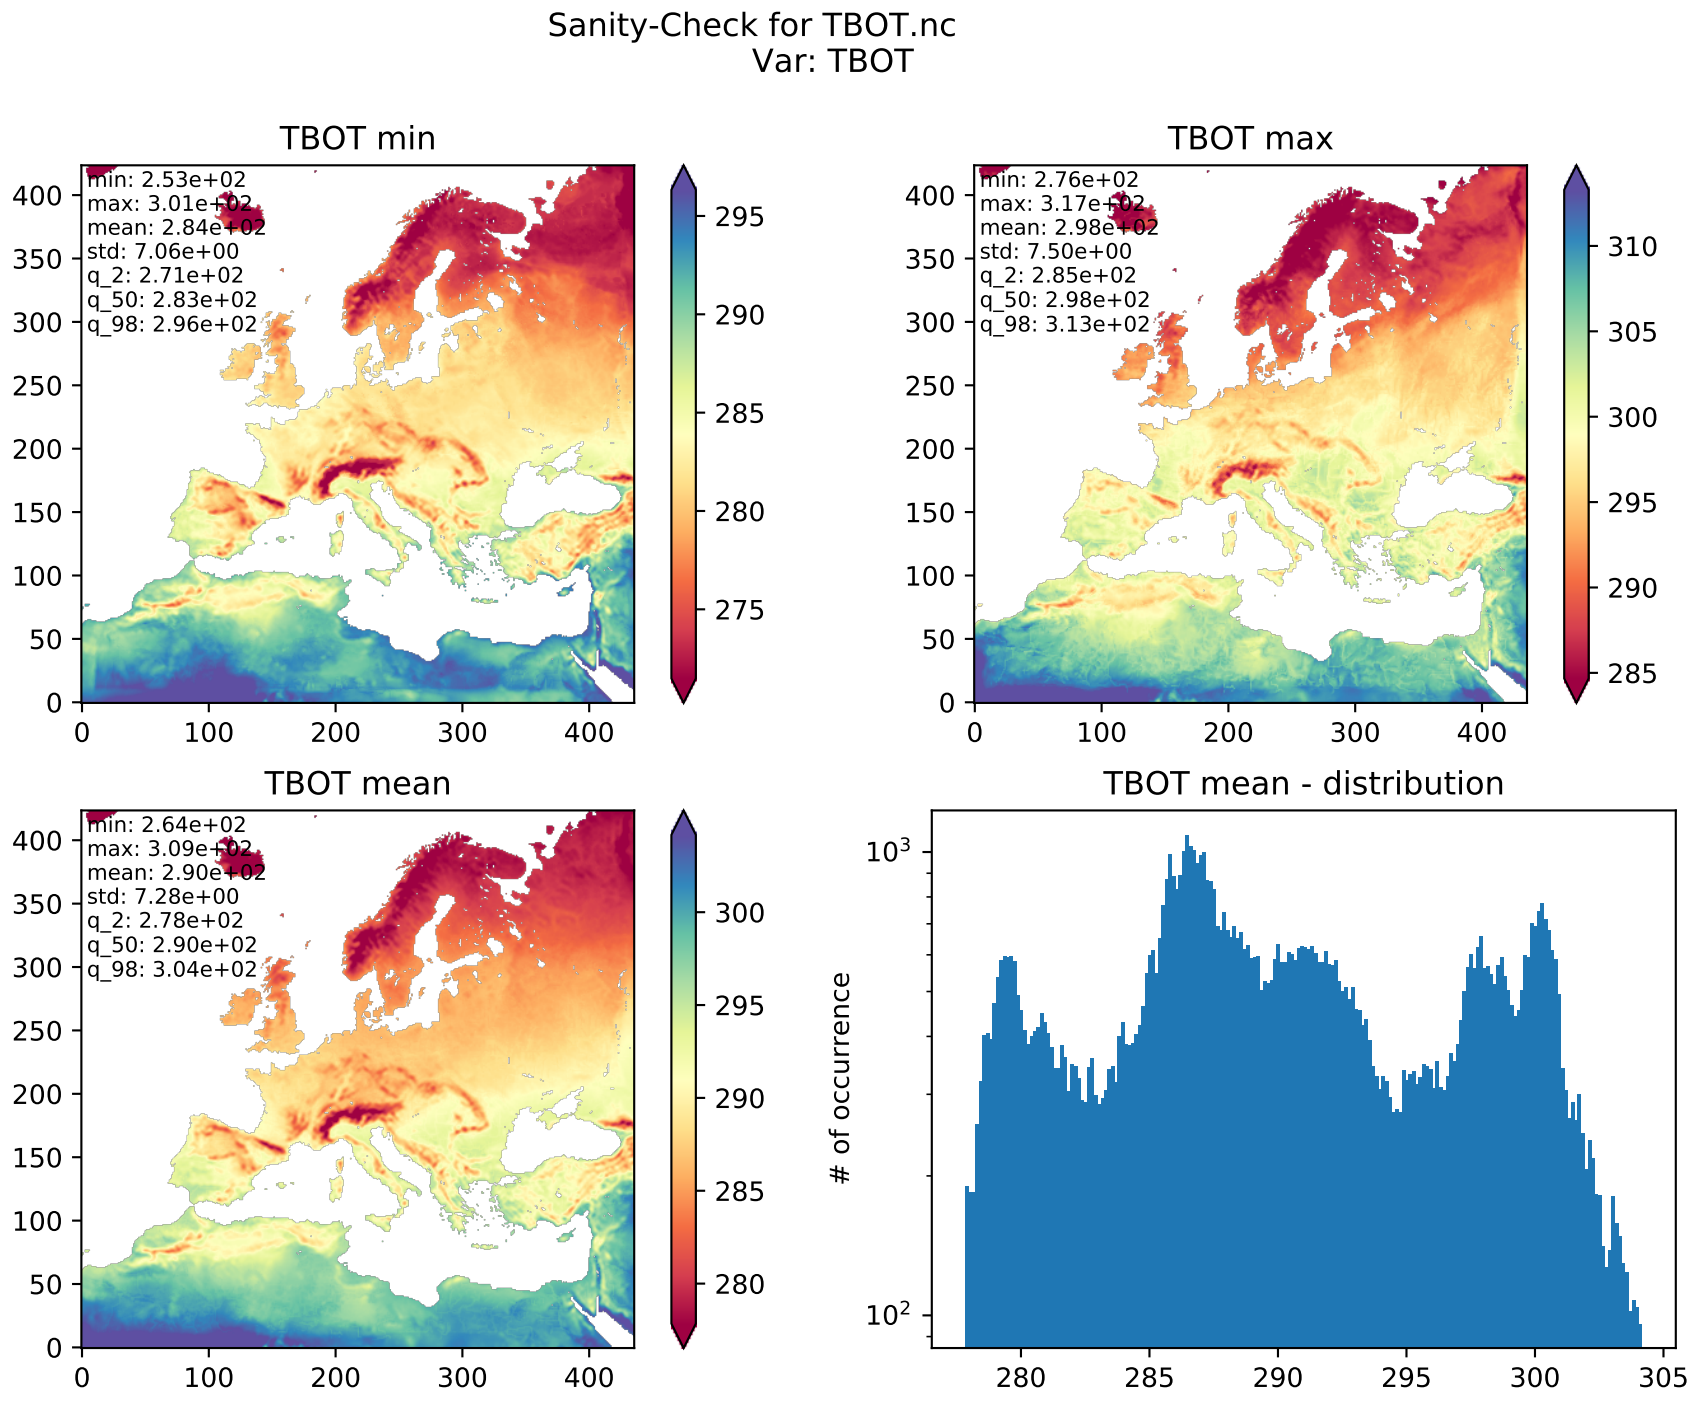
Sanity-Check for TBOT.nc
Var: TBOT
TBOT min
min: 2.53e+02
max: 3.01e+02
mean: 2.84e+02
std: 7.06e+00
q_2: 2.71e+02
q_50: 2.83e+02
q_98: 2.96e+02
TBOT max
min: 2.76e+02
max: 3.17e+02
mean: 2.98e+02
std: 7.50e+00
q_2: 2.85e+02
q_50: 2.98e+02
q_98: 3.13e+02
TBOT mean
min: 2.64e+02
max: 3.09e+02
mean: 2.90e+02
std: 7.28e+00
q_2: 2.78e+02
q_50: 2.90e+02
q_98: 3.04e+02
TBOT mean - distribution
# of occurrence