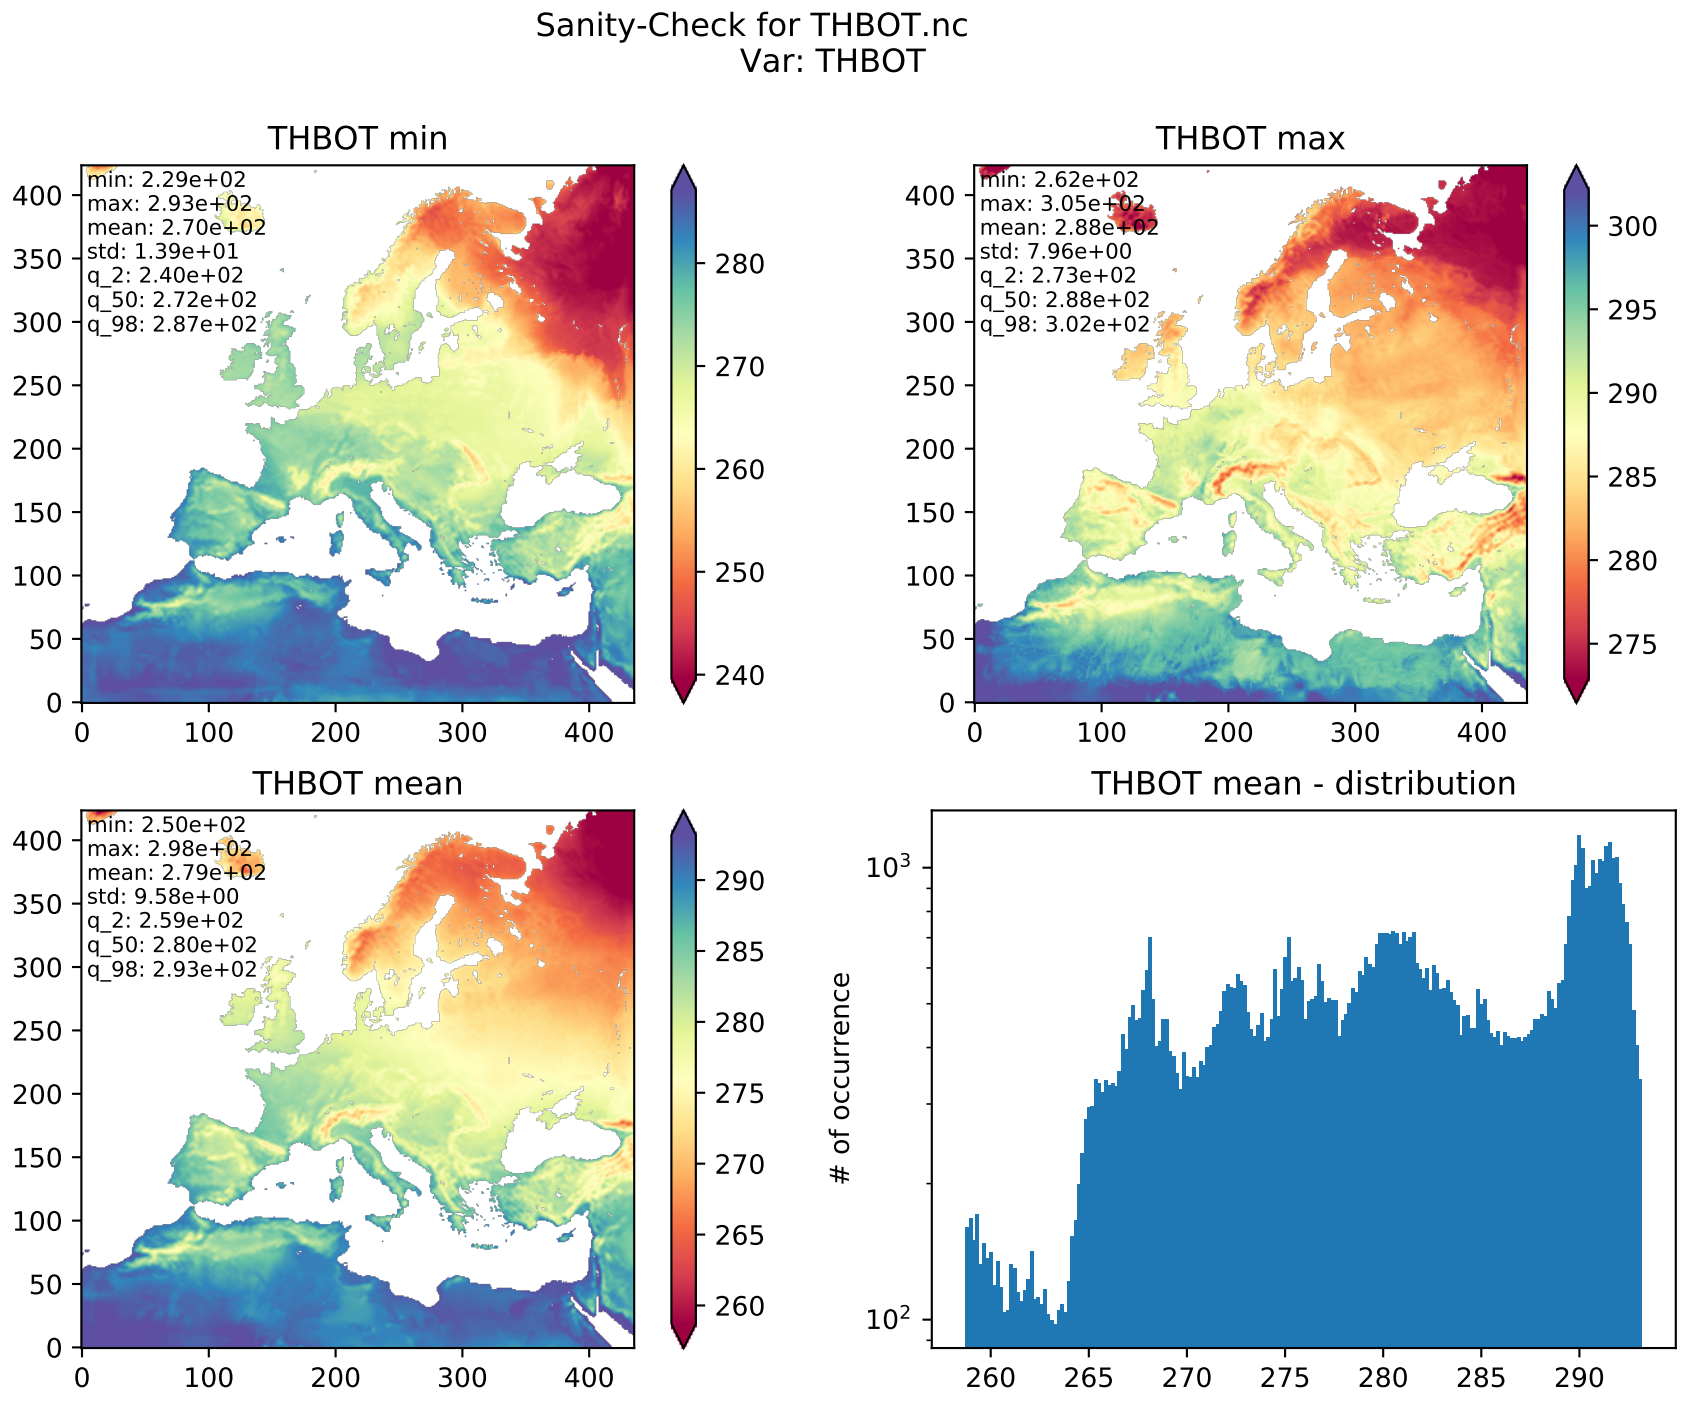
Sanity-Check for THBOT.nc
Var: THBOT
THBOT min
min: 2.29e+02
max: 2.93e+02
mean: 2.70e+02
std: 1.39e+01
q_2: 2.40e+02
q_50: 2.72e+02
q_98: 2.87e+02
THBOT max
min: 2.62e+02
max: 3.05e+02
mean: 2.88e+02
std: 7.96e+00
q_2: 2.73e+02
q_50: 2.88e+02
q_98: 3.02e+02
THBOT mean
min: 2.50e+02
max: 2.98e+02
mean: 2.79e+02
std: 9.58e+00
q_2: 2.59e+02
q_50: 2.80e+02
q_98: 2.93e+02
THBOT mean - distribution
# of occurrence