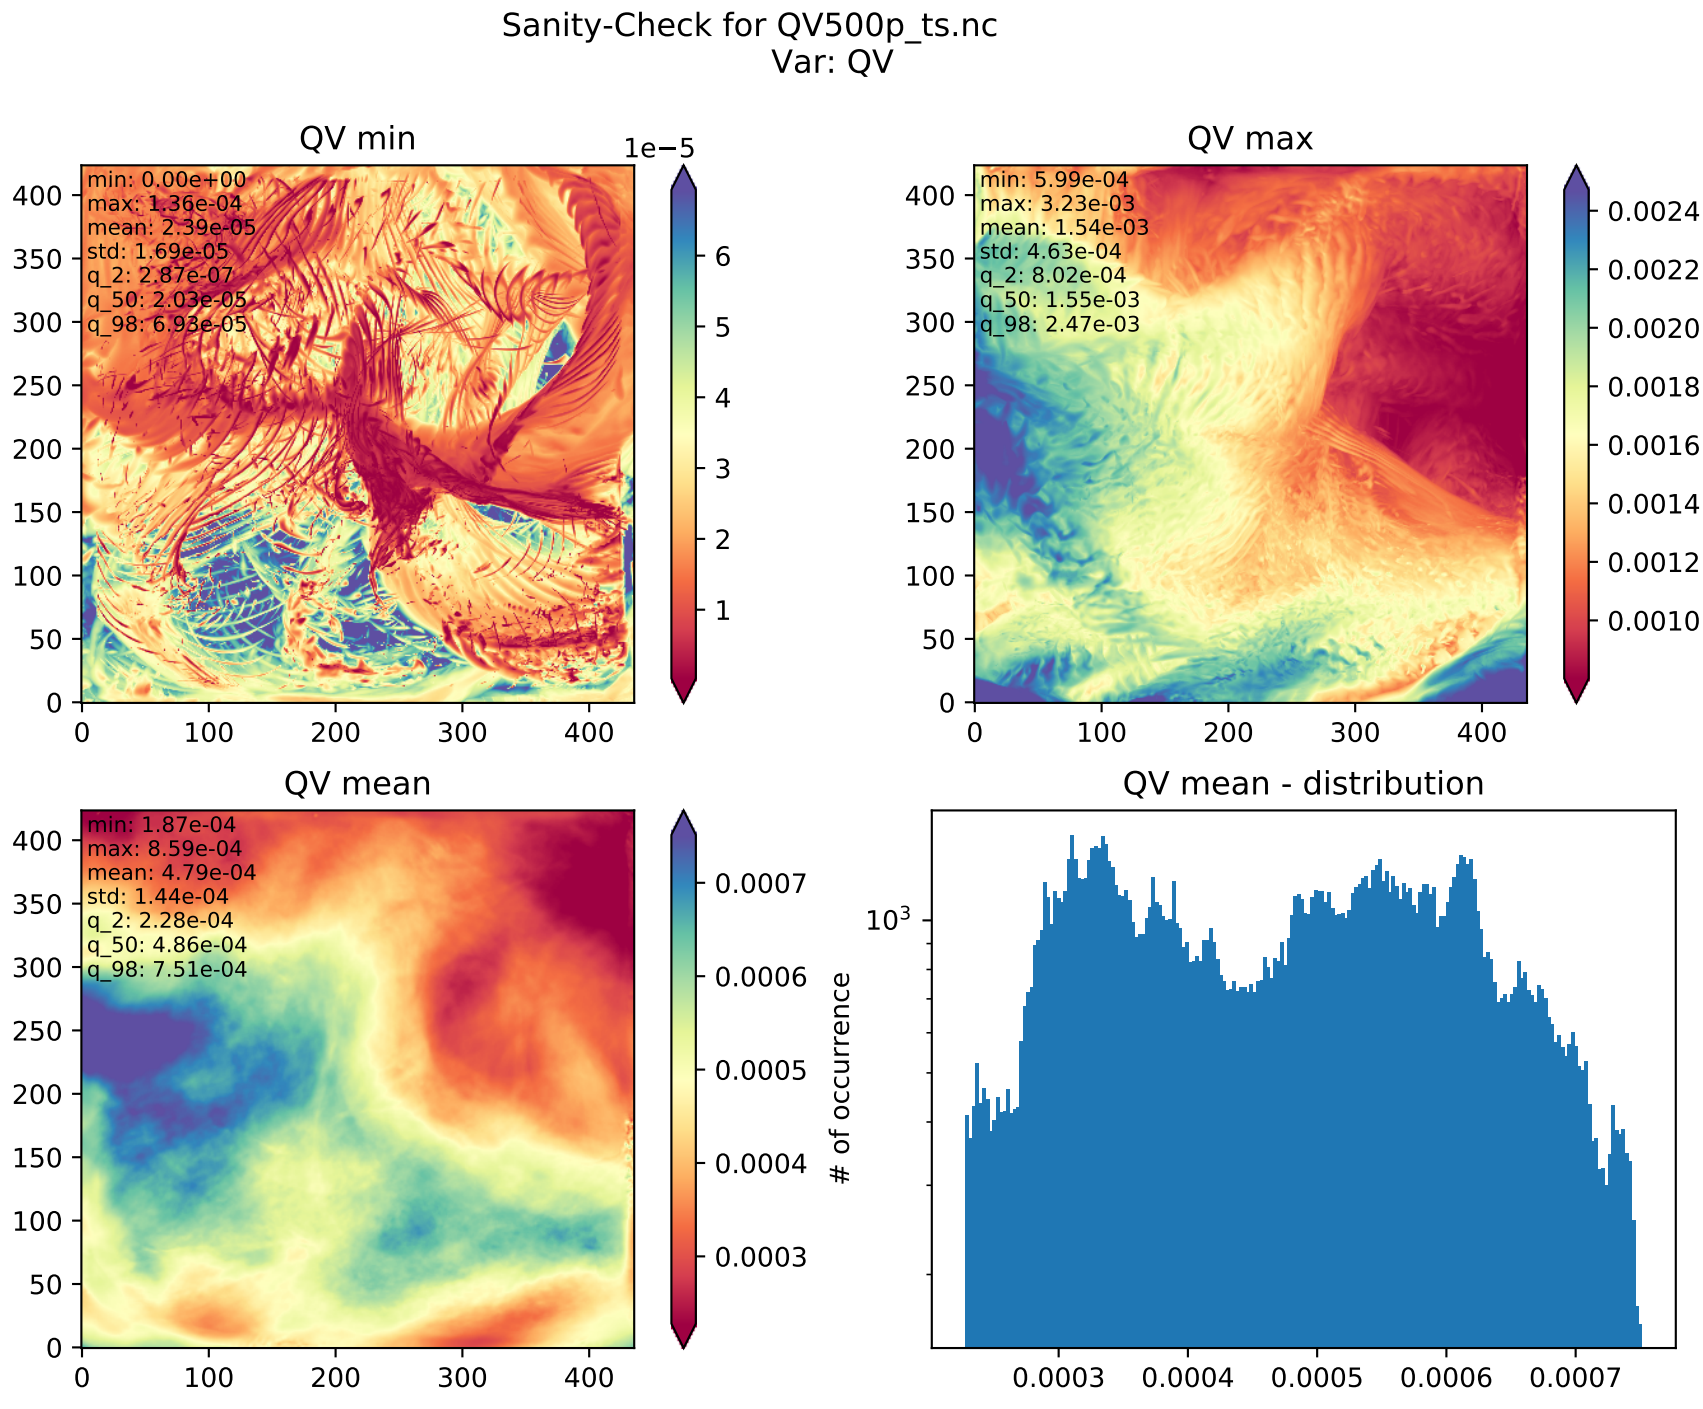
Sanity-Check for QV500p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 0.00e+00
max: 1.36e-04
mean: 2.39e-05
std: 1.69e-05
q_2: 2.87e-07
q_50: 2.03e-05
q_98: 6.93e-05
1e−5
QV max
min: 5.99e-04
max: 3.23e-03
mean: 1.54e-03
std: 4.63e-04
q_2: 8.02e-04
q_50: 1.55e-03
q_98: 2.47e-03
QV mean
min: 1.87e-04
max: 8.59e-04
mean: 4.79e-04
std: 1.44e-04
q_2: 2.28e-04
q_50: 4.86e-04
q_98: 7.51e-04
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3