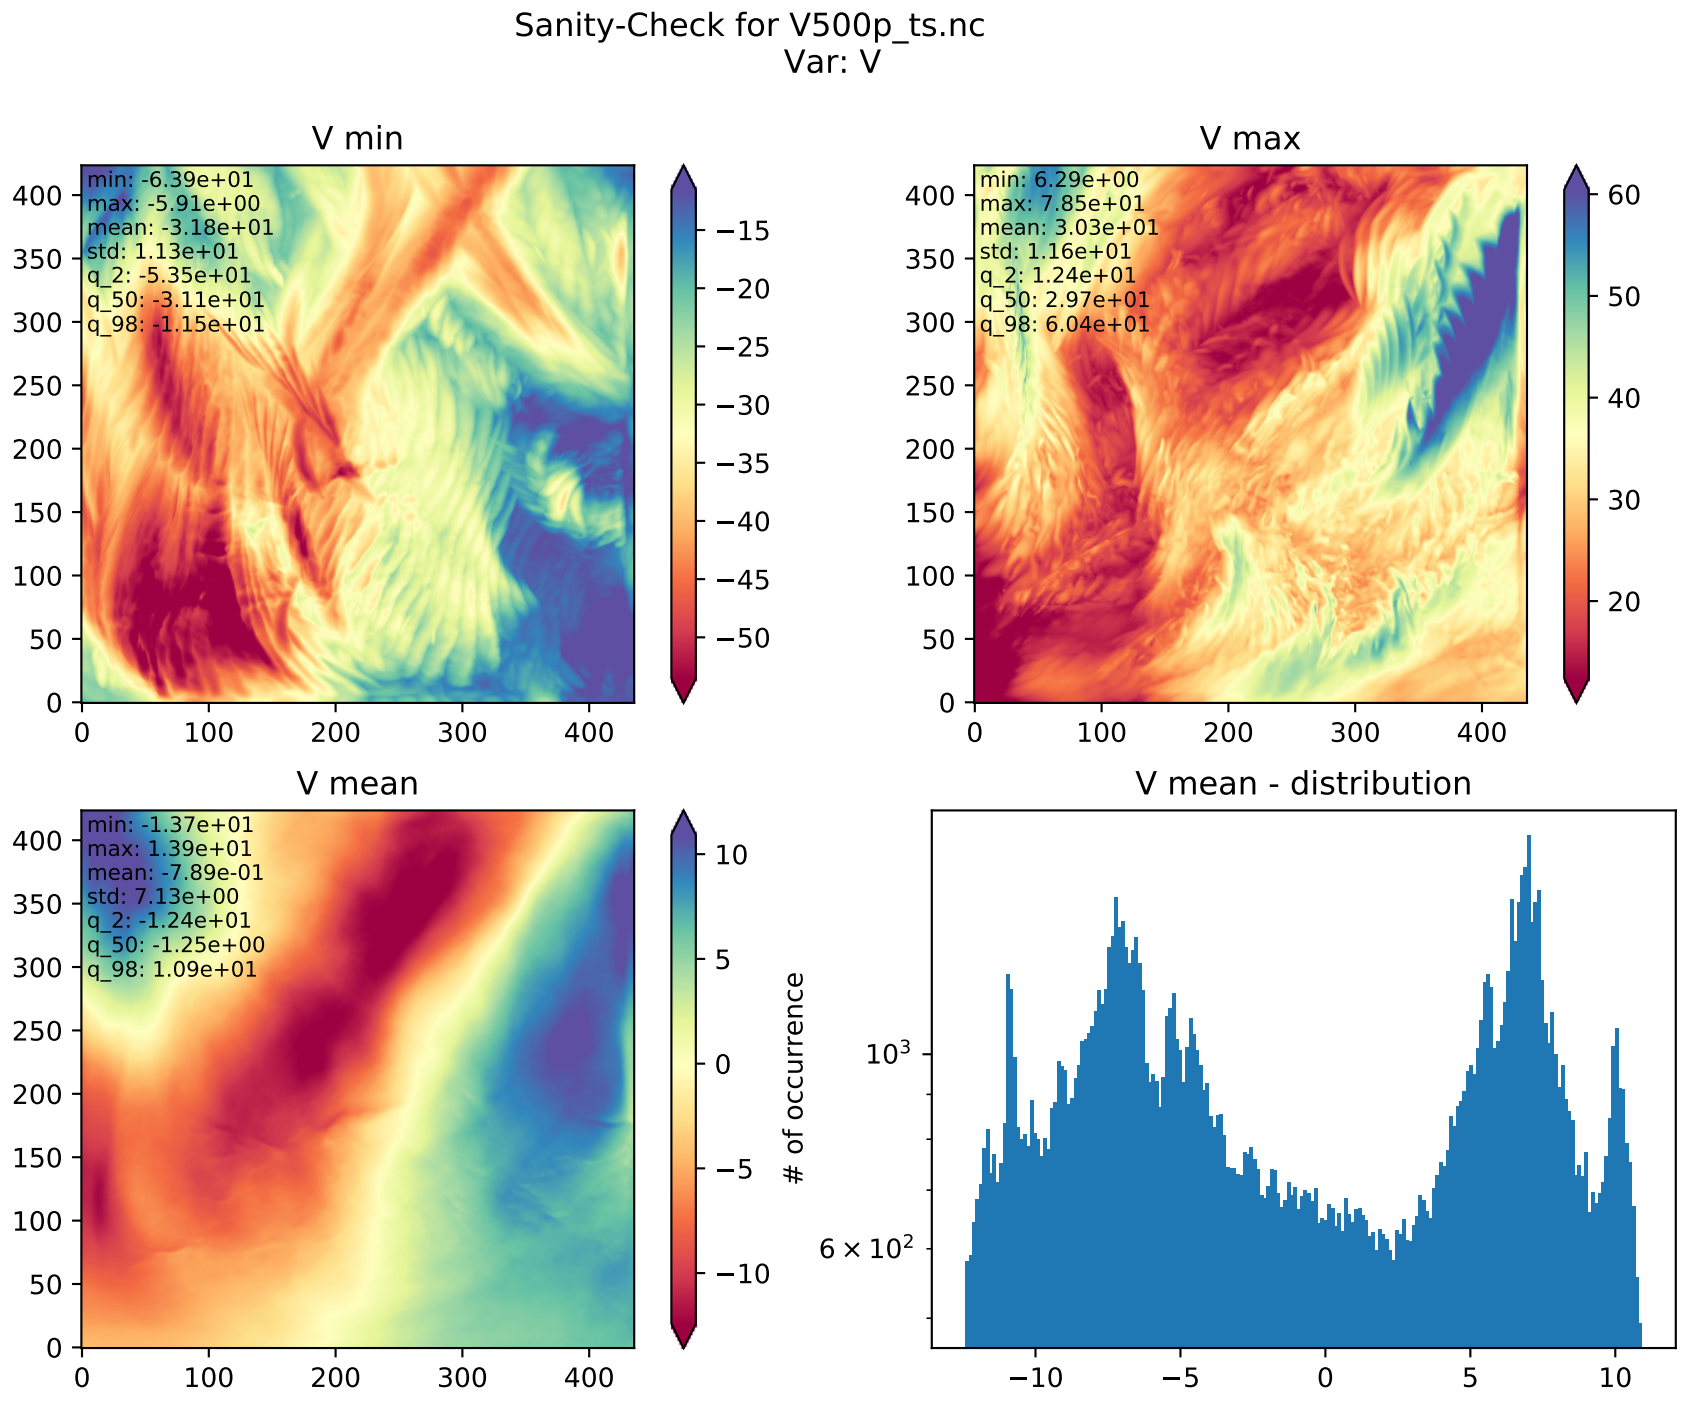
Sanity-Check for V500p_ts.nc
Var: V
V min
min: -6.39e+01
max: -5.91e+00
mean: -3.18e+01
std: 1.13e+01
q_2: -5.35e+01
q_50: -3.11e+01
q_98: -1.15e+01
V max
min: 6.29e+00
max: 7.85e+01
mean: 3.03e+01
std: 1.16e+01
q_2: 1.24e+01
q_50: 2.97e+01
q_98: 6.04e+01
V mean
min: -1.37e+01
max: 1.39e+01
mean: -7.89e-01
std: 7.13e+00
q_2: -1.24e+01
q_50: -1.25e+00
q_98: 1.09e+01
V mean - distribution
# of occurrence