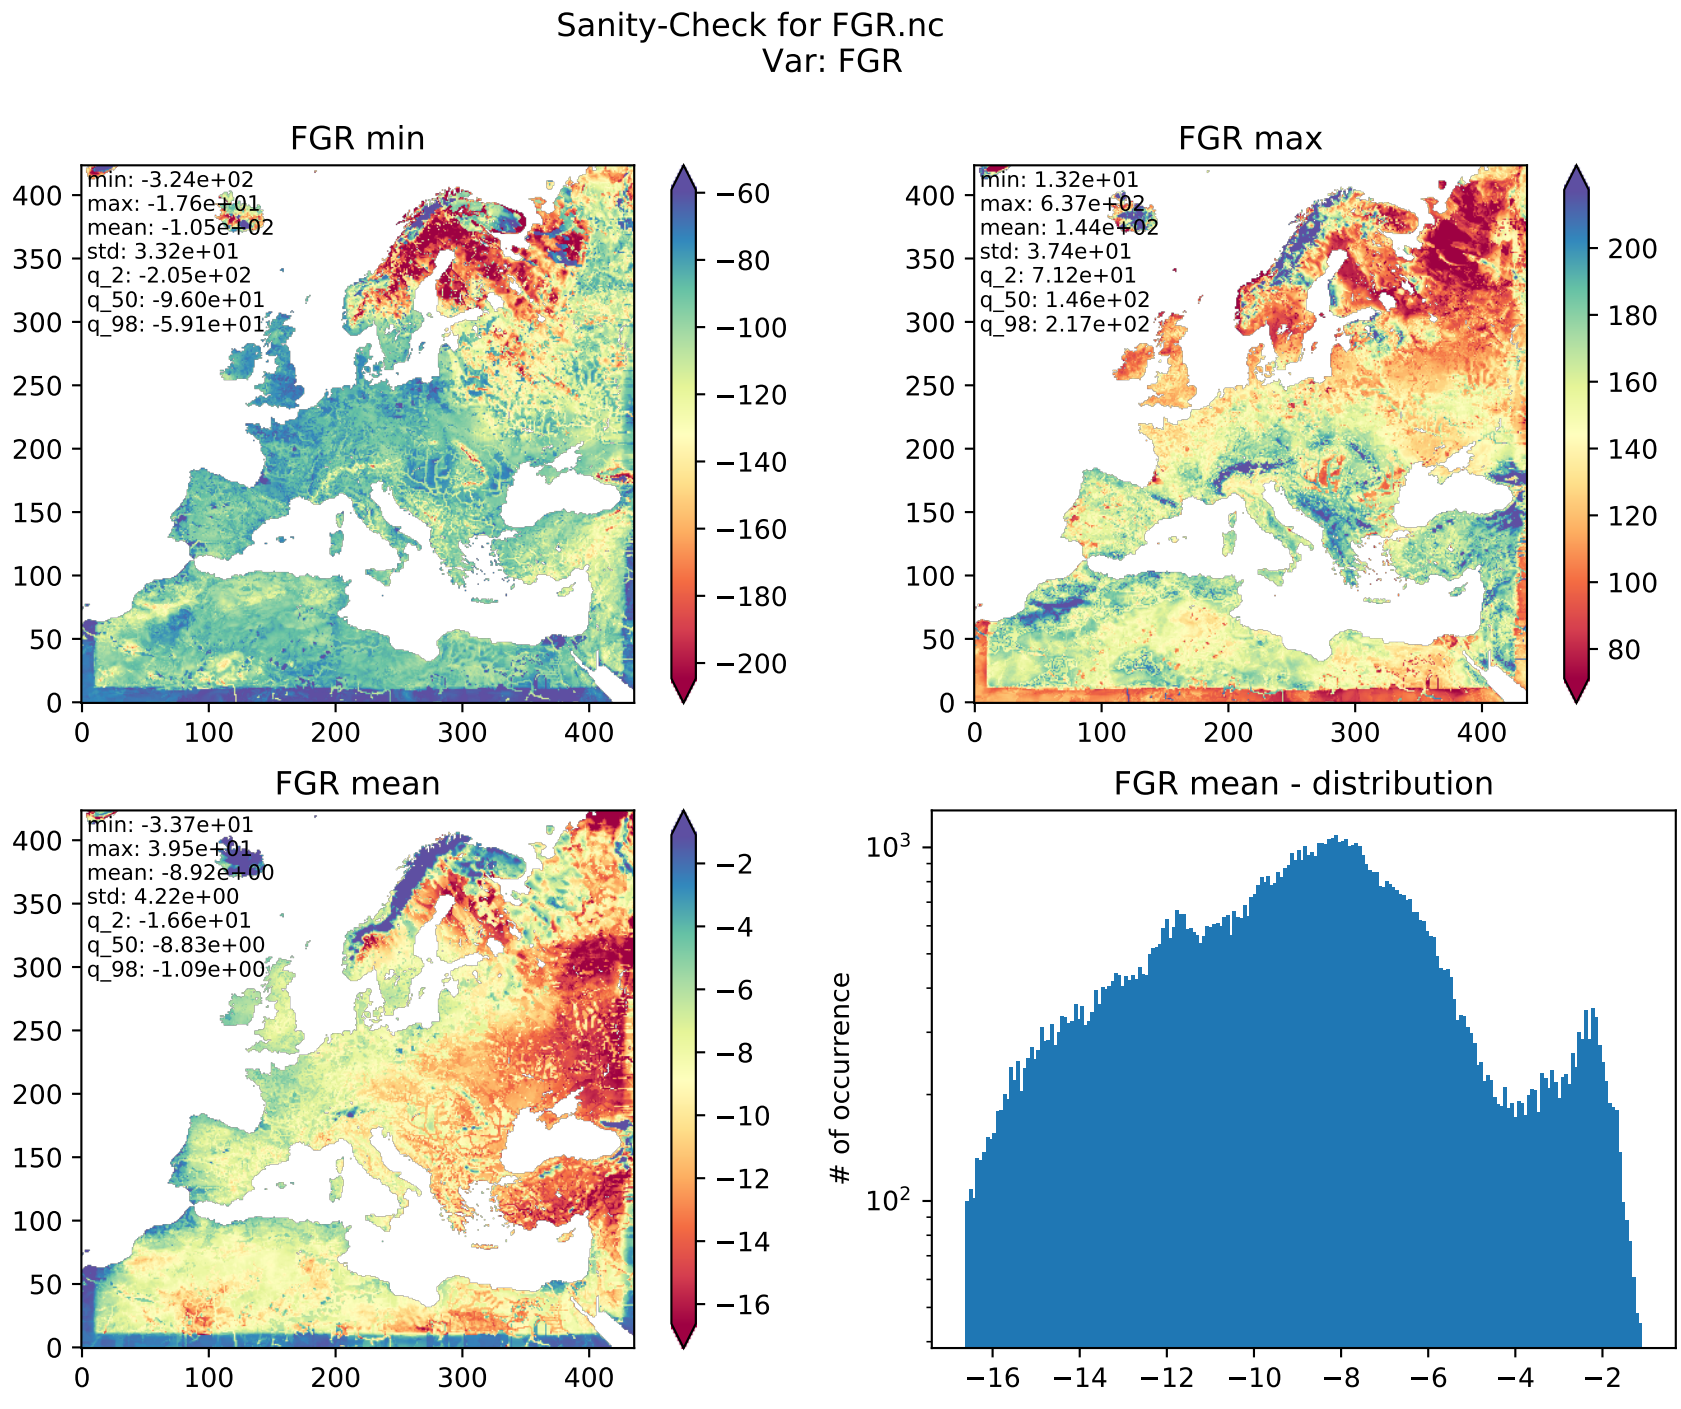
Sanity-Check for FGR.nc
Var: FGR
FGR min
min: -3.24e+02
max: -1.76e+01
mean: -1.05e+02
std: 3.32e+01
q_2: -2.05e+02
q_50: -9.60e+01
q_98: -5.91e+01
FGR max
min: 1.32e+01
max: 6.37e+02
mean: 1.44e+02
std: 3.74e+01
q_2: 7.12e+01
q_50: 1.46e+02
q_98: 2.17e+02
FGR mean
min: -3.37e+01
max: 3.95e+01
mean: -8.92e+00
std: 4.22e+00
q_2: -1.66e+01
q_50: -8.83e+00
q_98: -1.09e+00
FGR mean - distribution
# of occurrence