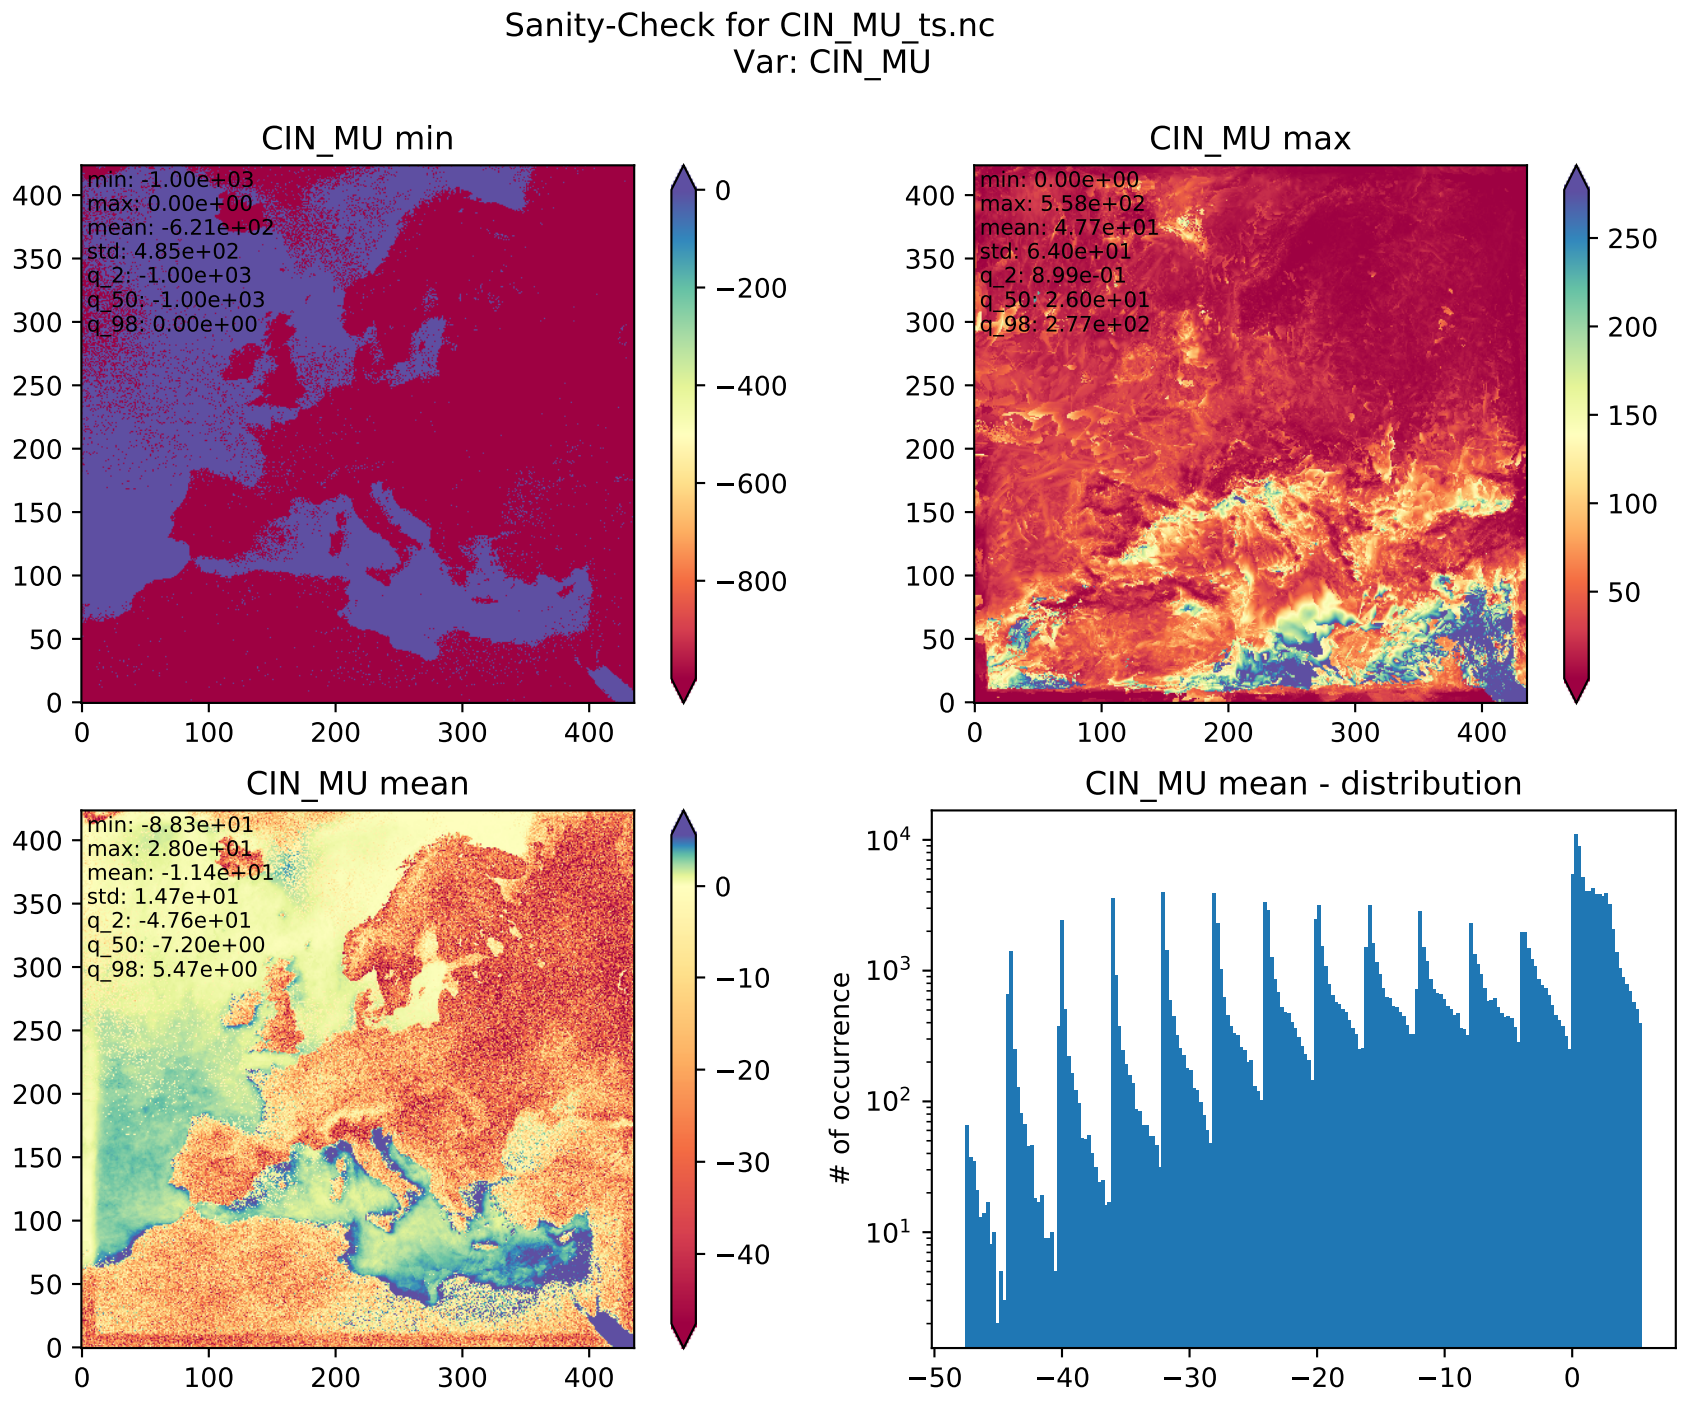
Sanity-Check for CIN_MU_ts.nc
Var: CIN_MU
CIN_MU min
min: -1.00e+03
max: 0.00e+00
mean: -6.21e+02
std: 4.85e+02
q_2: -1.00e+03
q_50: -1.00e+03
q_98: 0.00e+00
CIN_MU max
min: 0.00e+00
max: 5.58e+02
mean: 4.77e+01
std: 6.40e+01
q_2: 8.99e-01
q_50: 2.60e+01
q_98: 2.77e+02
CIN_MU mean
min: -8.83e+01
max: 2.80e+01
mean: -1.14e+01
std: 1.47e+01
q_2: -4.76e+01
q_50: -7.20e+00
q_98: 5.47e+00
CIN_MU mean - distribution
# of occurrence