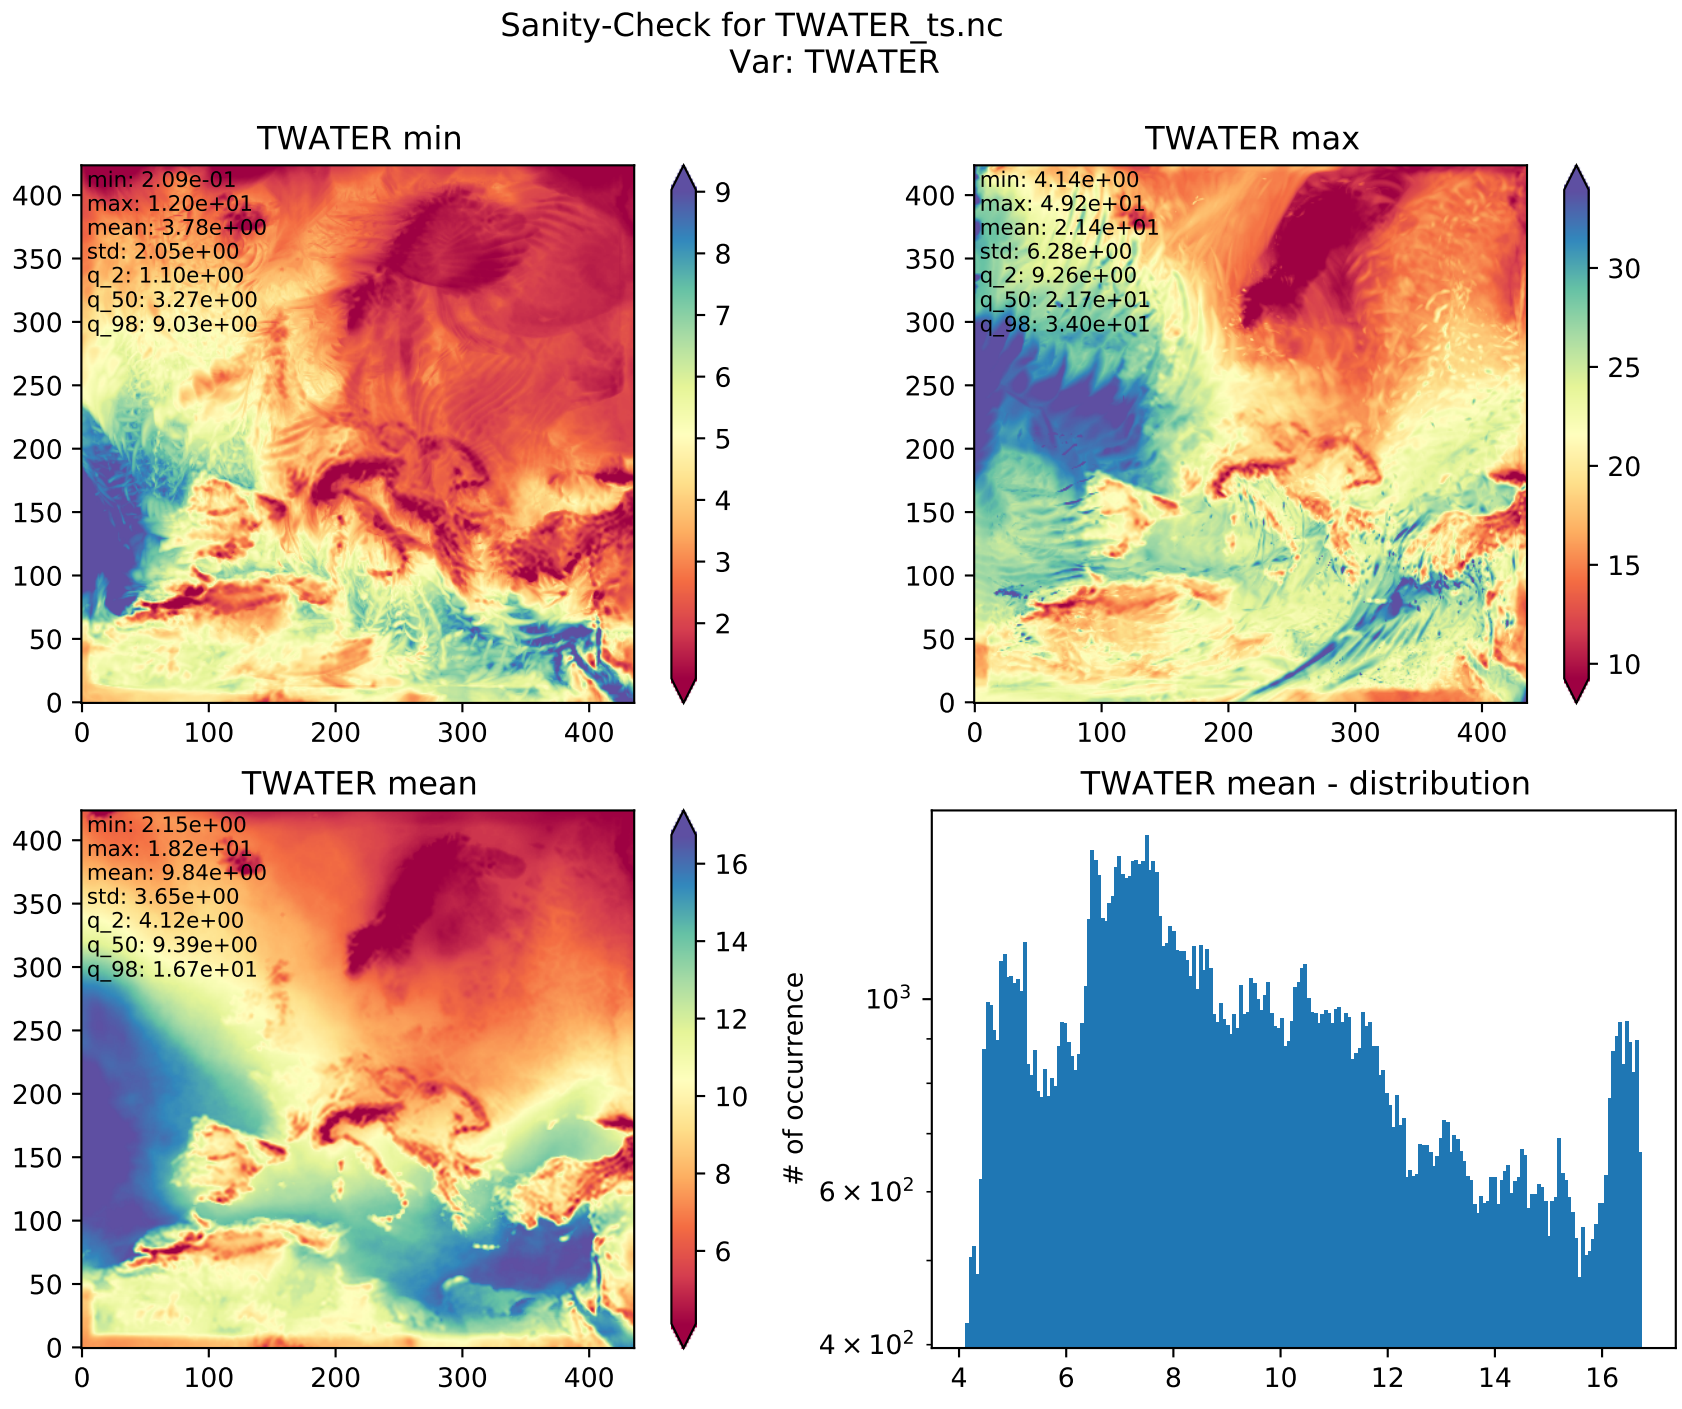
Sanity-Check for TWATER_ts.nc
Var: TWATER
TWATER min
min: 2.09e-01
max: 1.20e+01
mean: 3.78e+00
std: 2.05e+00
q_2: 1.10e+00
q_50: 3.27e+00
q_98: 9.03e+00
TWATER max
min: 4.14e+00
max: 4.92e+01
mean: 2.14e+01
std: 6.28e+00
q_2: 9.26e+00
q_50: 2.17e+01
q_98: 3.40e+01
TWATER mean
min: 2.15e+00
max: 1.82e+01
mean: 9.84e+00
std: 3.65e+00
q_2: 4.12e+00
q_50: 9.39e+00
q_98: 1.67e+01
TWATER mean - distribution
# of occurrence