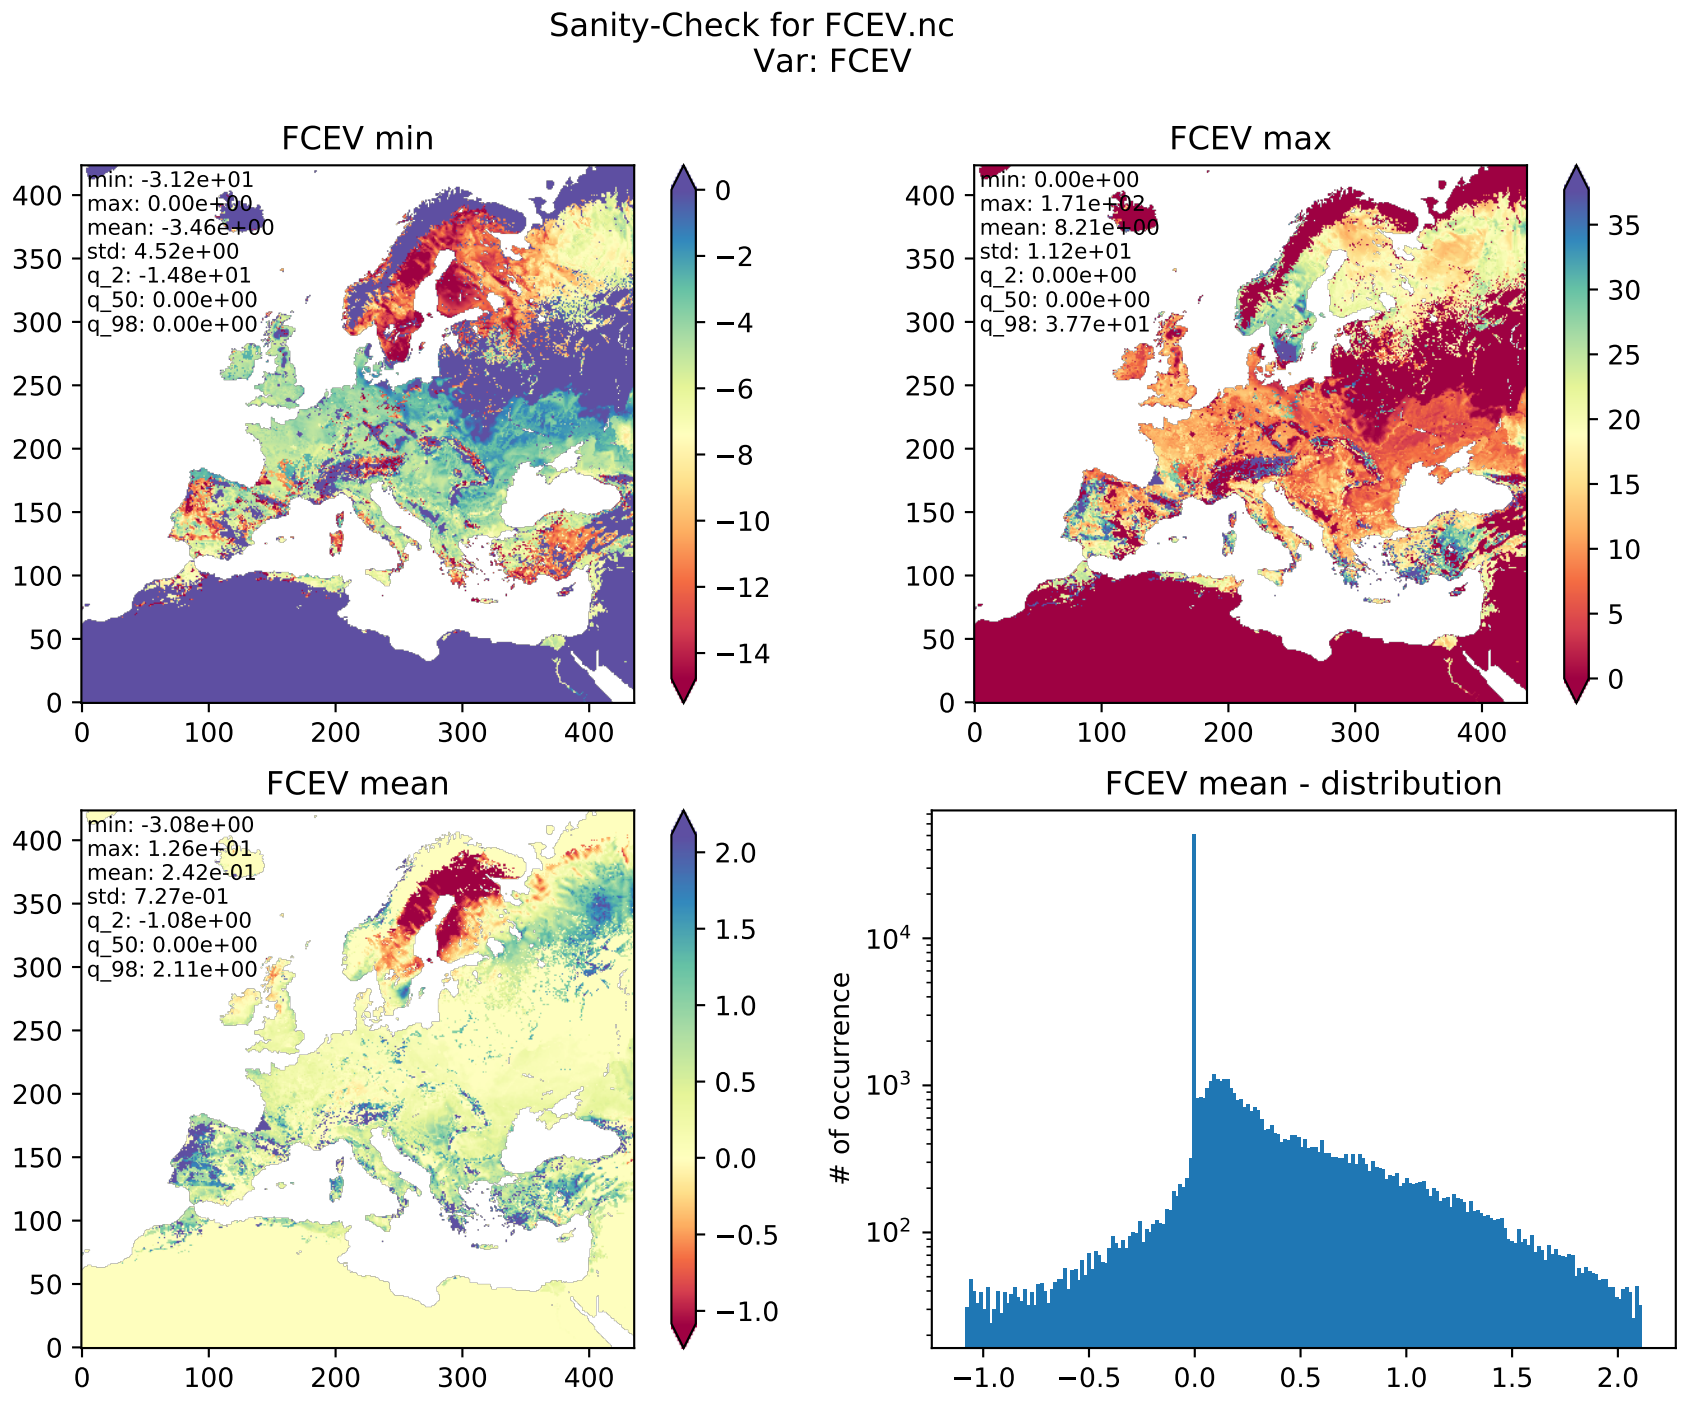
Sanity-Check for FCEV.nc
Var: FCEV
FCEV min
min: -3.12e+01
max: 0.00e+00
mean: -3.46e+00
std: 4.52e+00
q_2: -1.48e+01
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FCEV max
min: 0.00e+00
max: 1.71e+02
mean: 8.21e+00
std: 1.12e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 3.77e+01
FCEV mean
min: -3.08e+00
max: 1.26e+01
mean: 2.42e-01
std: 7.27e-01
q_2: -1.08e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 2.11e+00
FCEV mean - distribution
# of occurrence