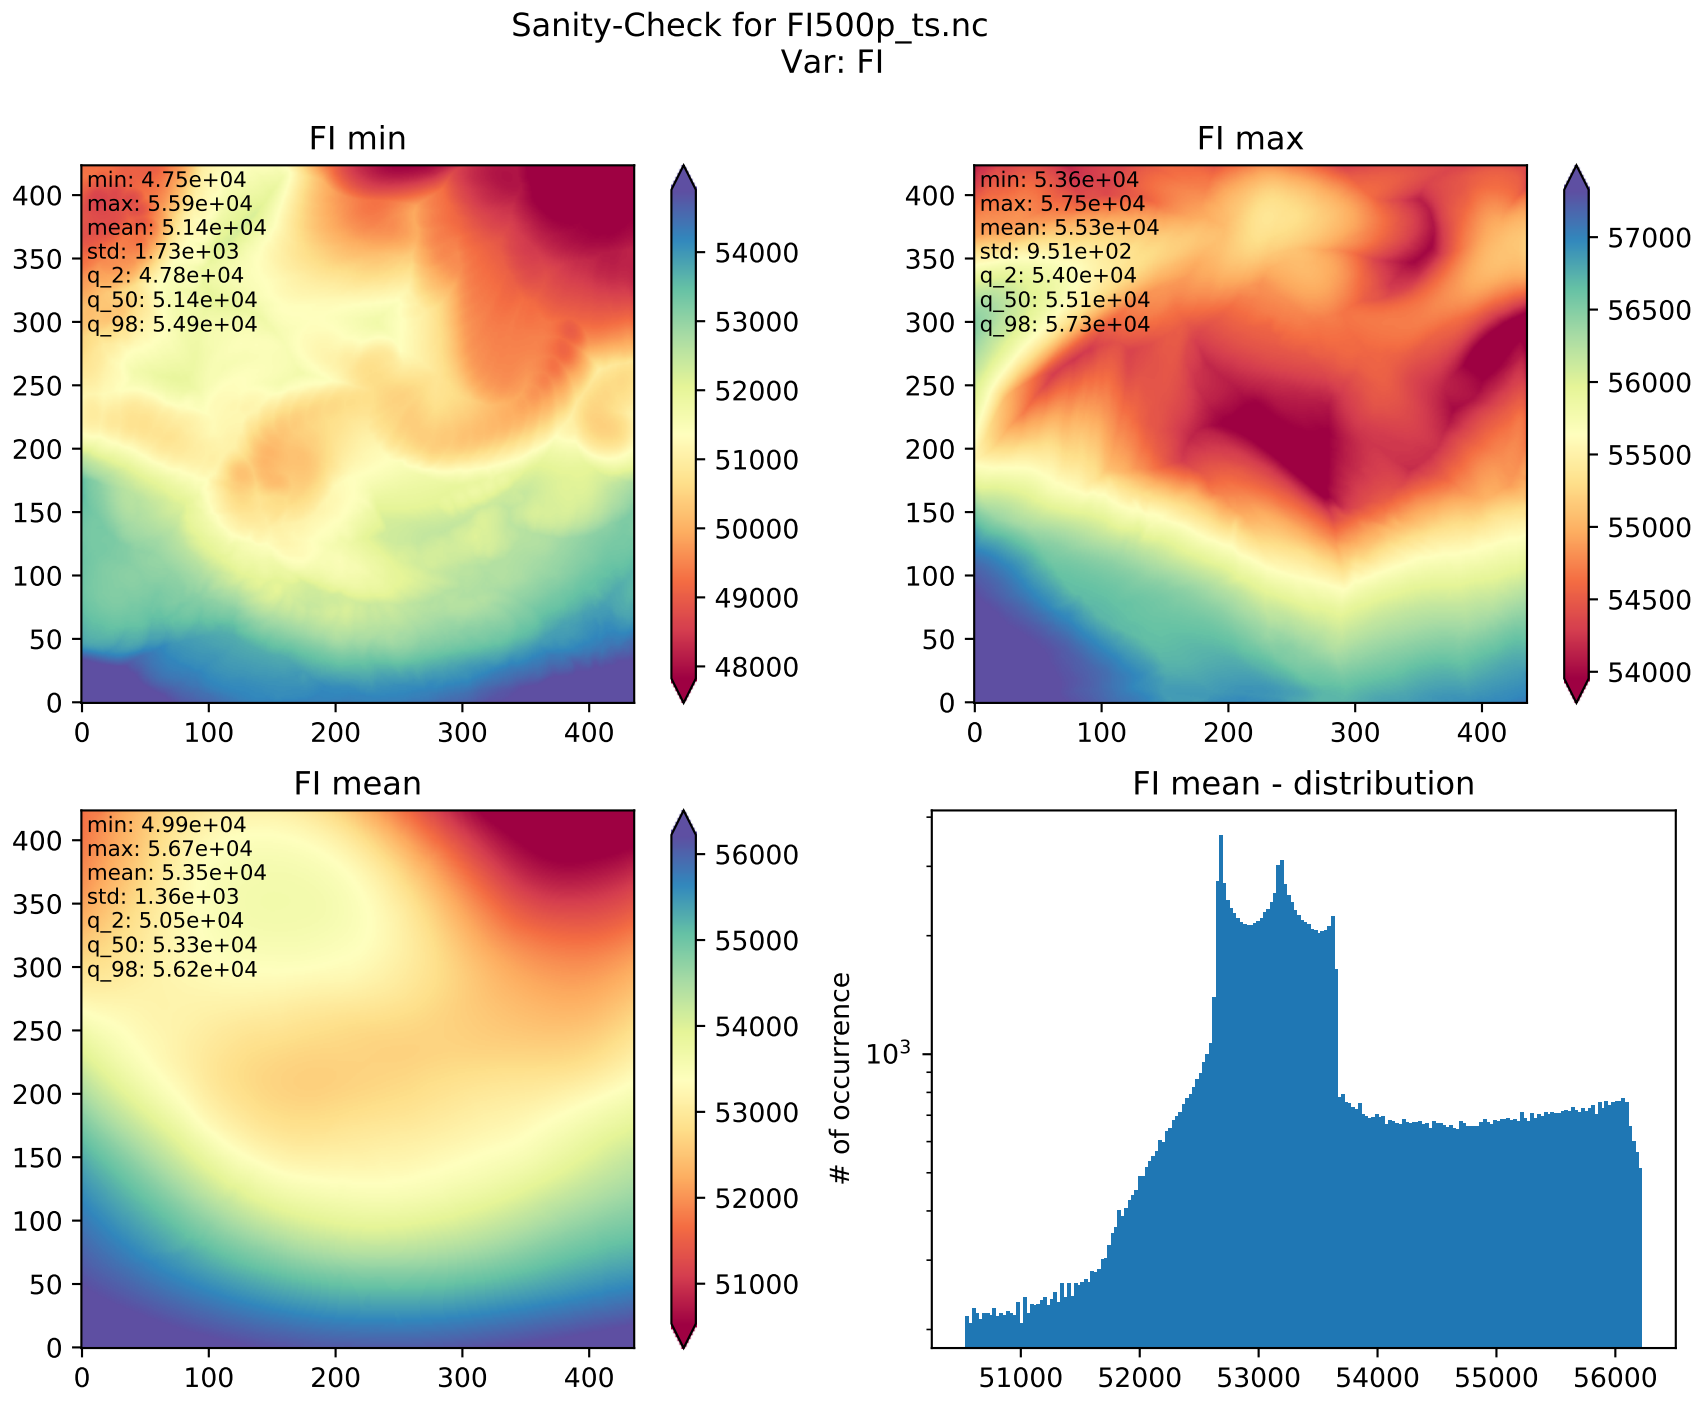
Sanity-Check for FI500p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 4.75e+04
max: 5.59e+04
mean: 5.14e+04
std: 1.73e+03
q_2: 4.78e+04
q_50: 5.14e+04
q_98: 5.49e+04
FI max
min: 5.36e+04
max: 5.75e+04
mean: 5.53e+04
std: 9.51e+02
q_2: 5.40e+04
q_50: 5.51e+04
q_98: 5.73e+04
FI mean
min: 4.99e+04
max: 5.67e+04
mean: 5.35e+04
std: 1.36e+03
q_2: 5.05e+04
q_50: 5.33e+04
q_98: 5.62e+04
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3