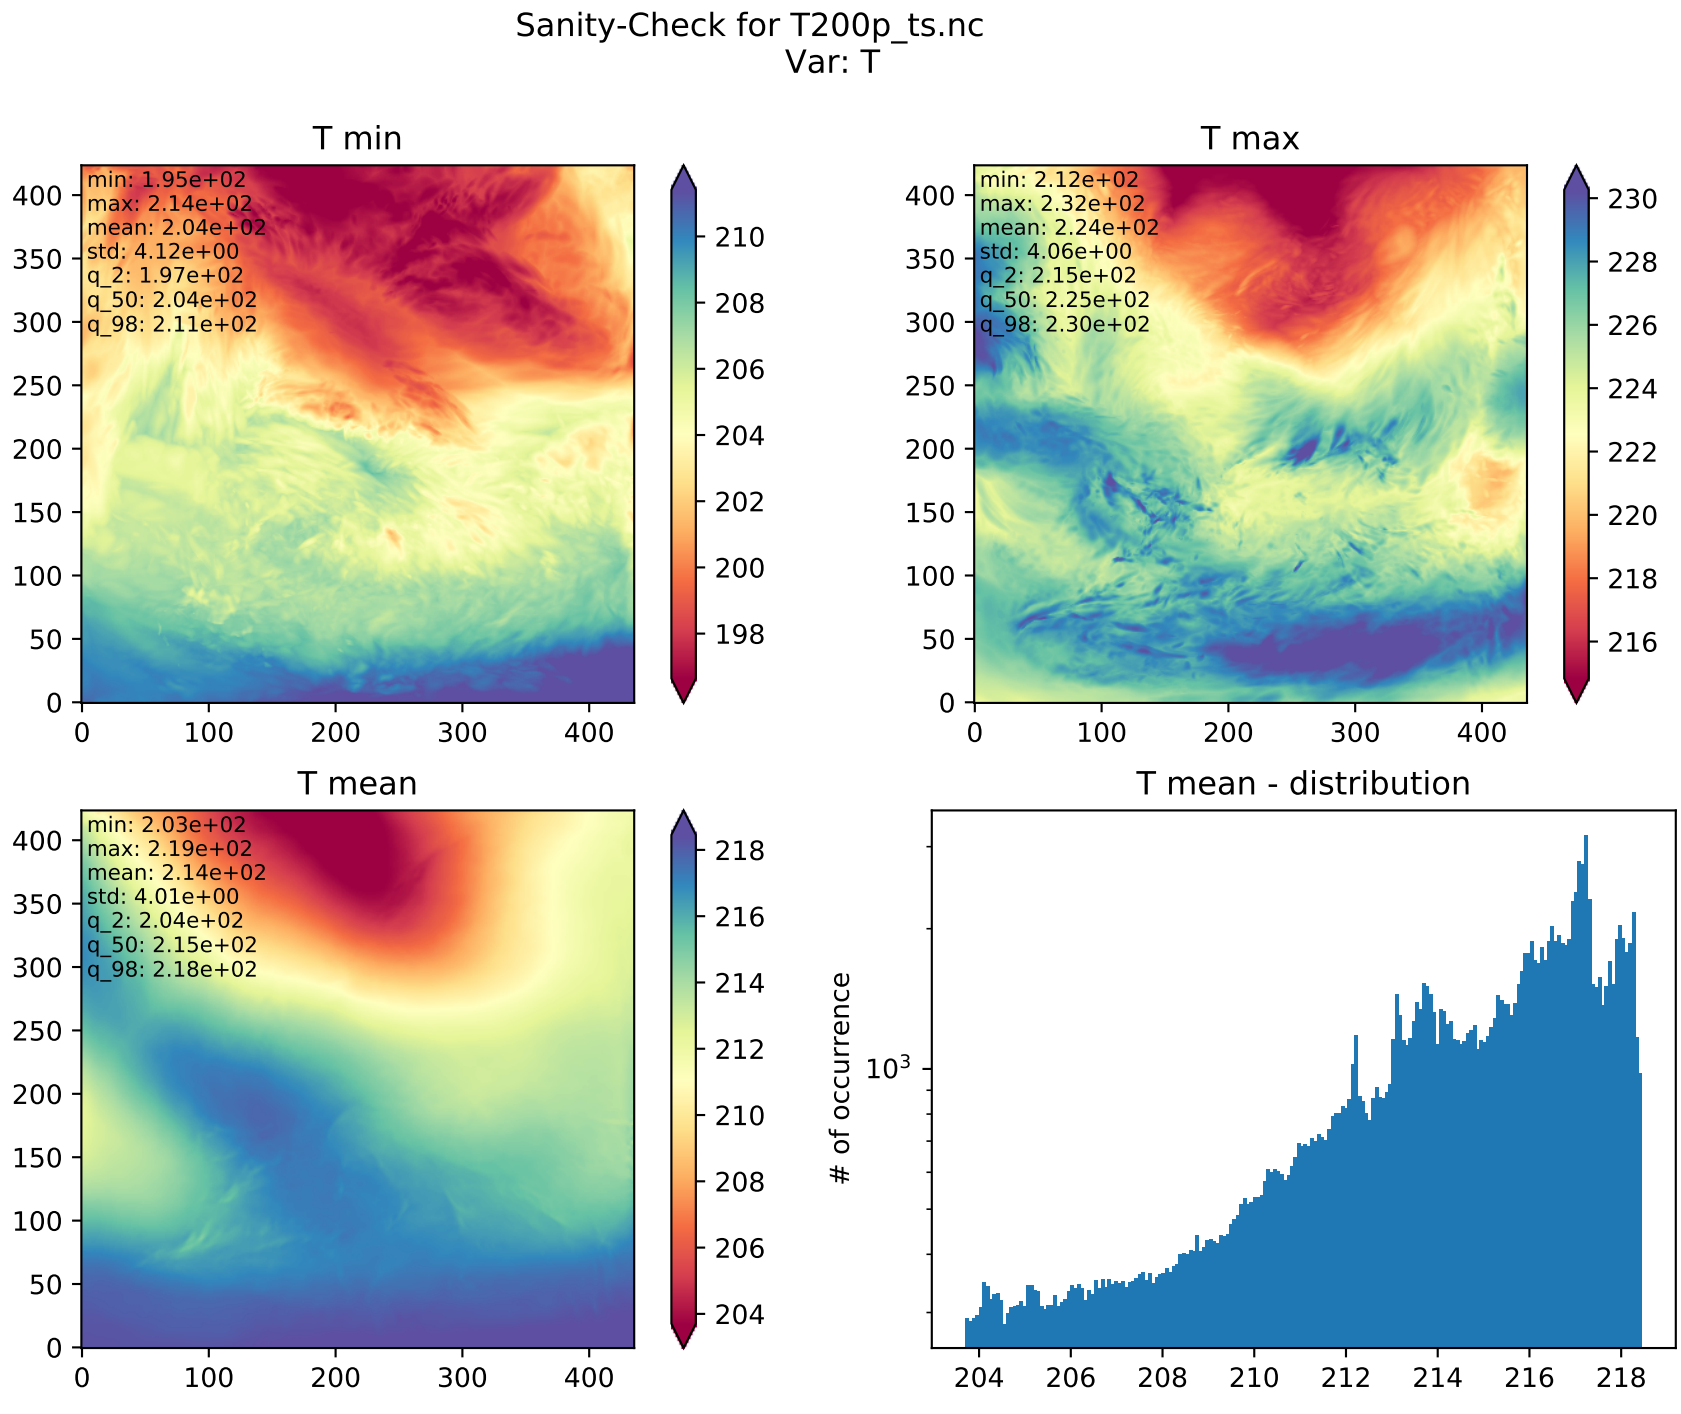
Sanity-Check for T200p_ts.nc
Var: T
T min
min: 1.95e+02
max: 2.14e+02
mean: 2.04e+02
std: 4.12e+00
q_2: 1.97e+02
q_50: 2.04e+02
q_98: 2.11e+02
T max
min: 2.12e+02
max: 2.32e+02
mean: 2.24e+02
std: 4.06e+00
q_2: 2.15e+02
q_50: 2.25e+02
q_98: 2.30e+02
T mean
min: 2.03e+02
max: 2.19e+02
mean: 2.14e+02
std: 4.01e+00
q_2: 2.04e+02
q_50: 2.15e+02
q_98: 2.18e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3