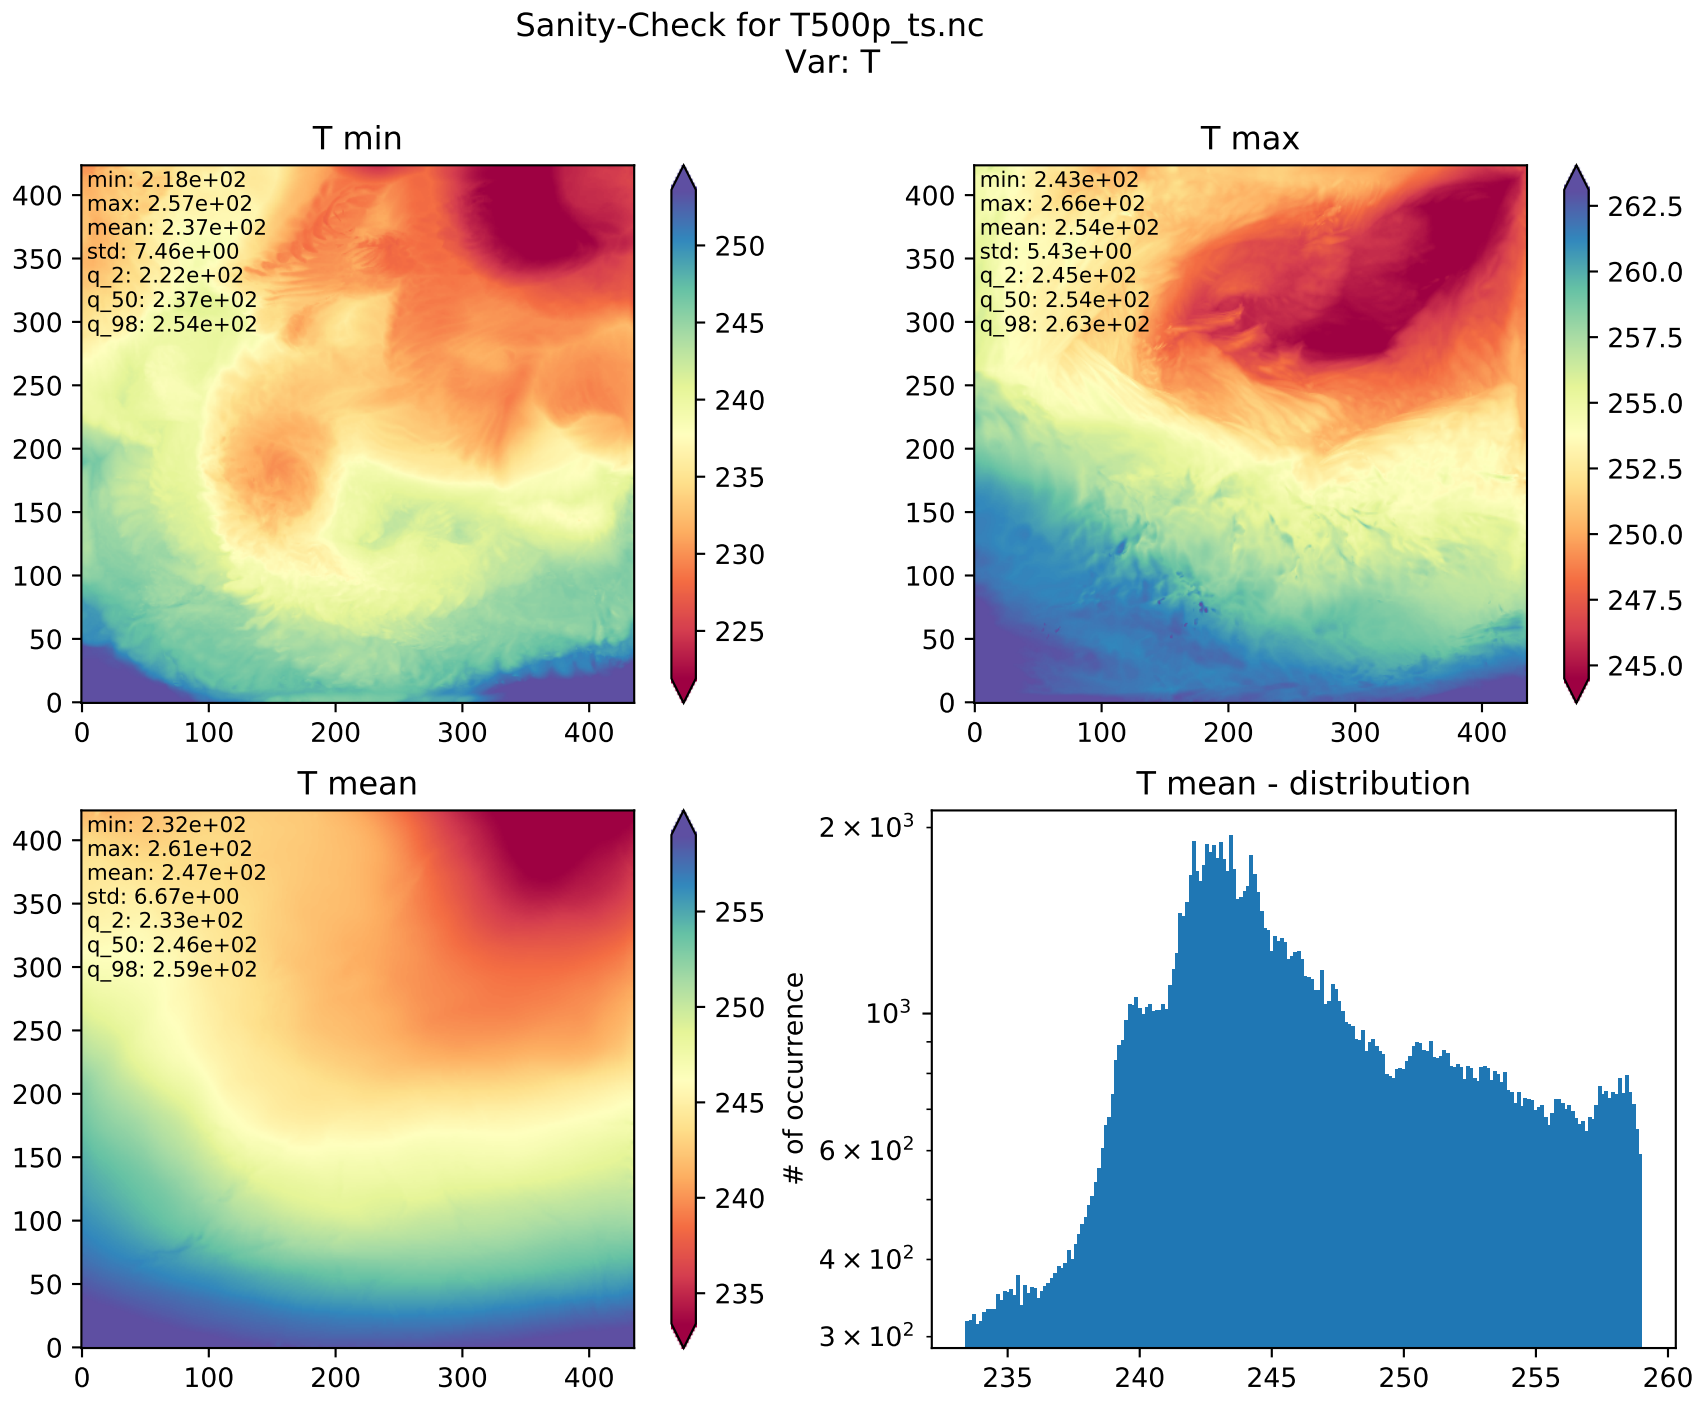
Sanity-Check for T500p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.18e+02
max: 2.57e+02
mean: 2.37e+02
std: 7.46e+00
q_2: 2.22e+02
q_50: 2.37e+02
q_98: 2.54e+02
T max
min: 2.43e+02
max: 2.66e+02
mean: 2.54e+02
std: 5.43e+00
q_2: 2.45e+02
q_50: 2.54e+02
q_98: 2.63e+02
T mean
min: 2.32e+02
max: 2.61e+02
mean: 2.47e+02
std: 6.67e+00
q_2: 2.33e+02
q_50: 2.46e+02
q_98: 2.59e+02
T mean - distribution
# of occurrence