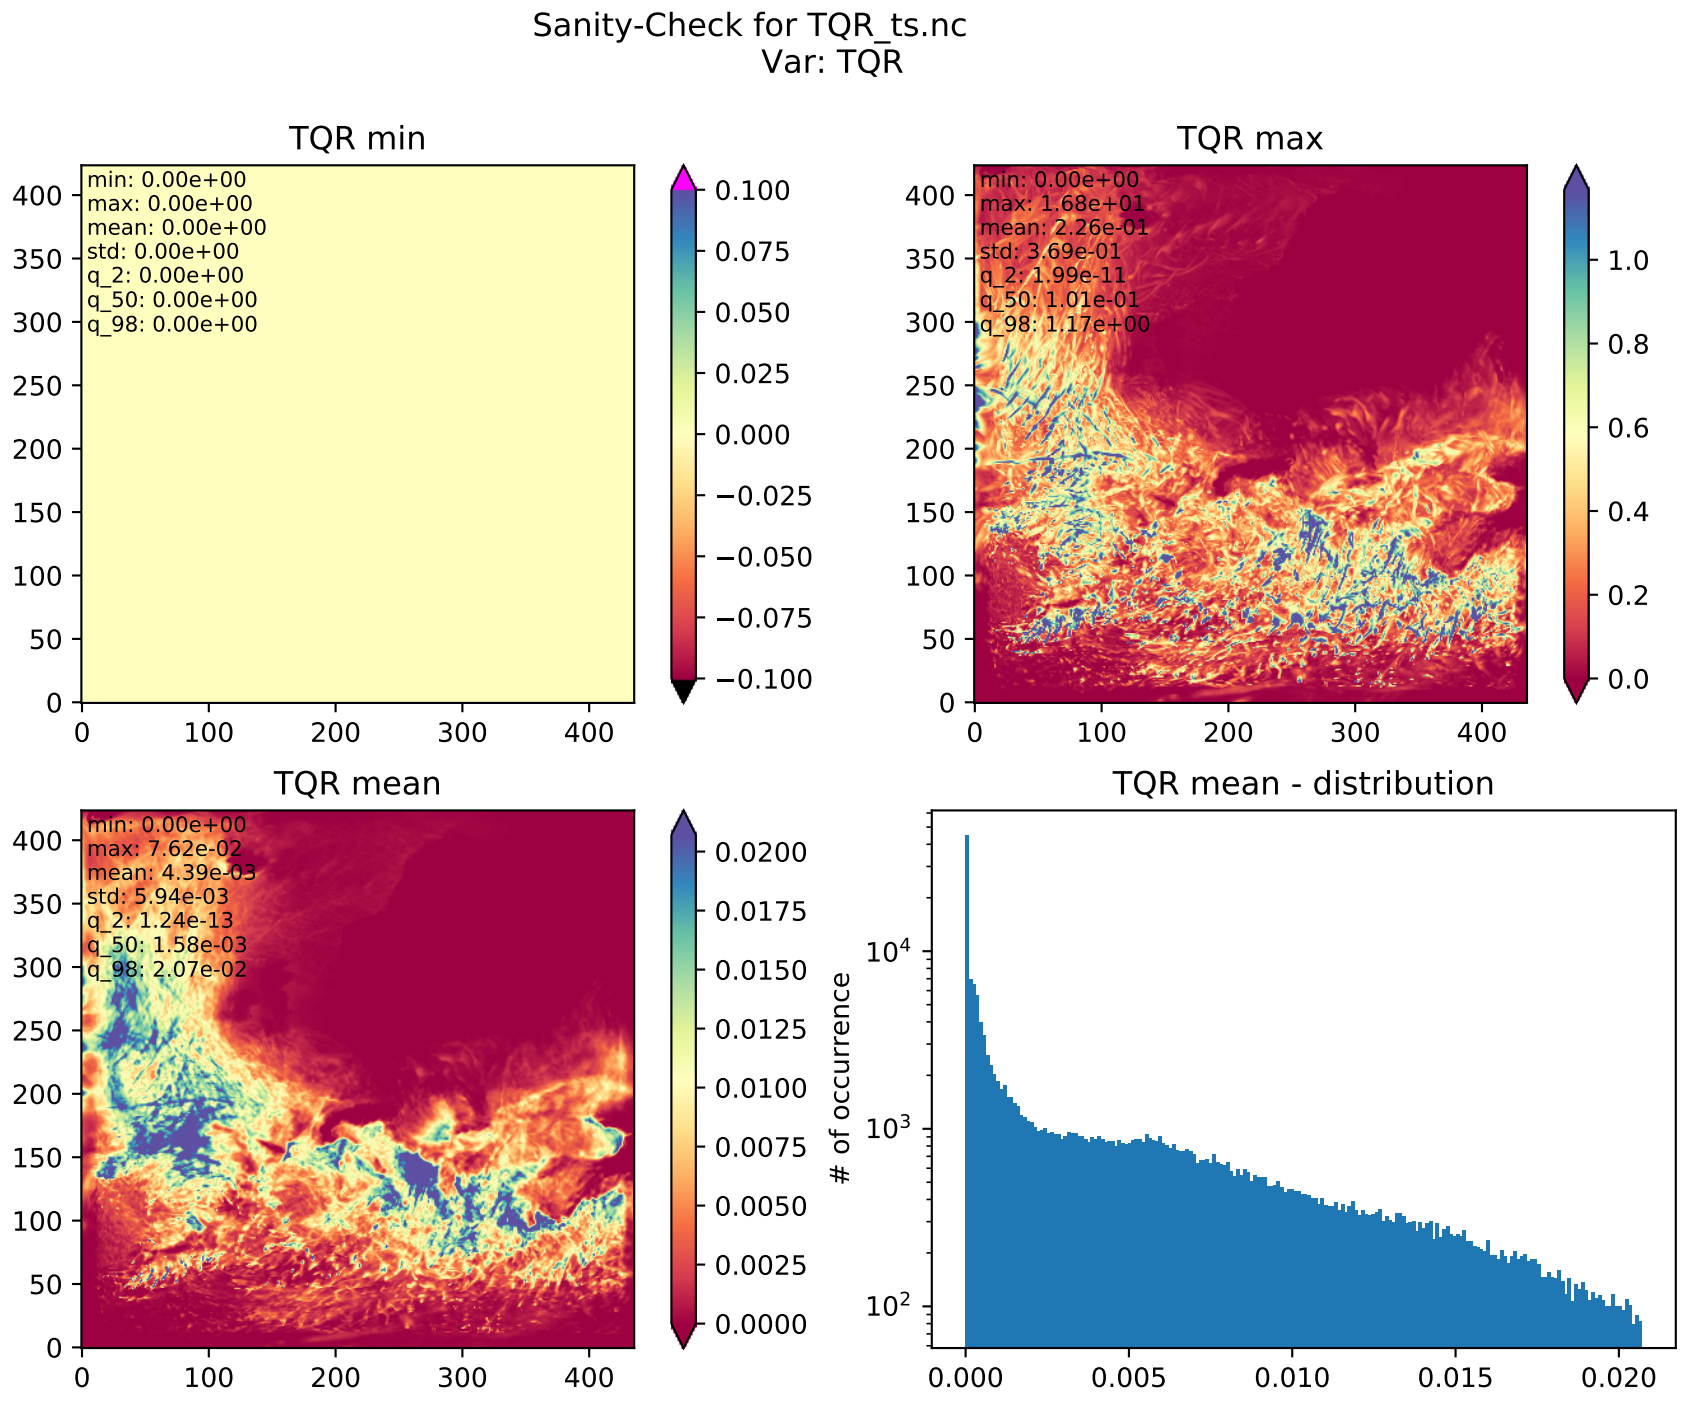
Sanity-Check for TQR_ts.nc
Var: TQR
TQR min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TQR max
min: 0.00e+00
max: 1.68e+01
mean: 2.26e-01
std: 3.69e-01
q_2: 1.99e-11
q_50: 1.01e-01
q_98: 1.17e+00
TQR mean
min: 0.00e+00
max: 7.62e-02
mean: 4.39e-03
std: 5.94e-03
q_2: 1.24e-13
q_50: 1.58e-03
q_98: 2.07e-02
TQR mean - distribution
# of occurrence