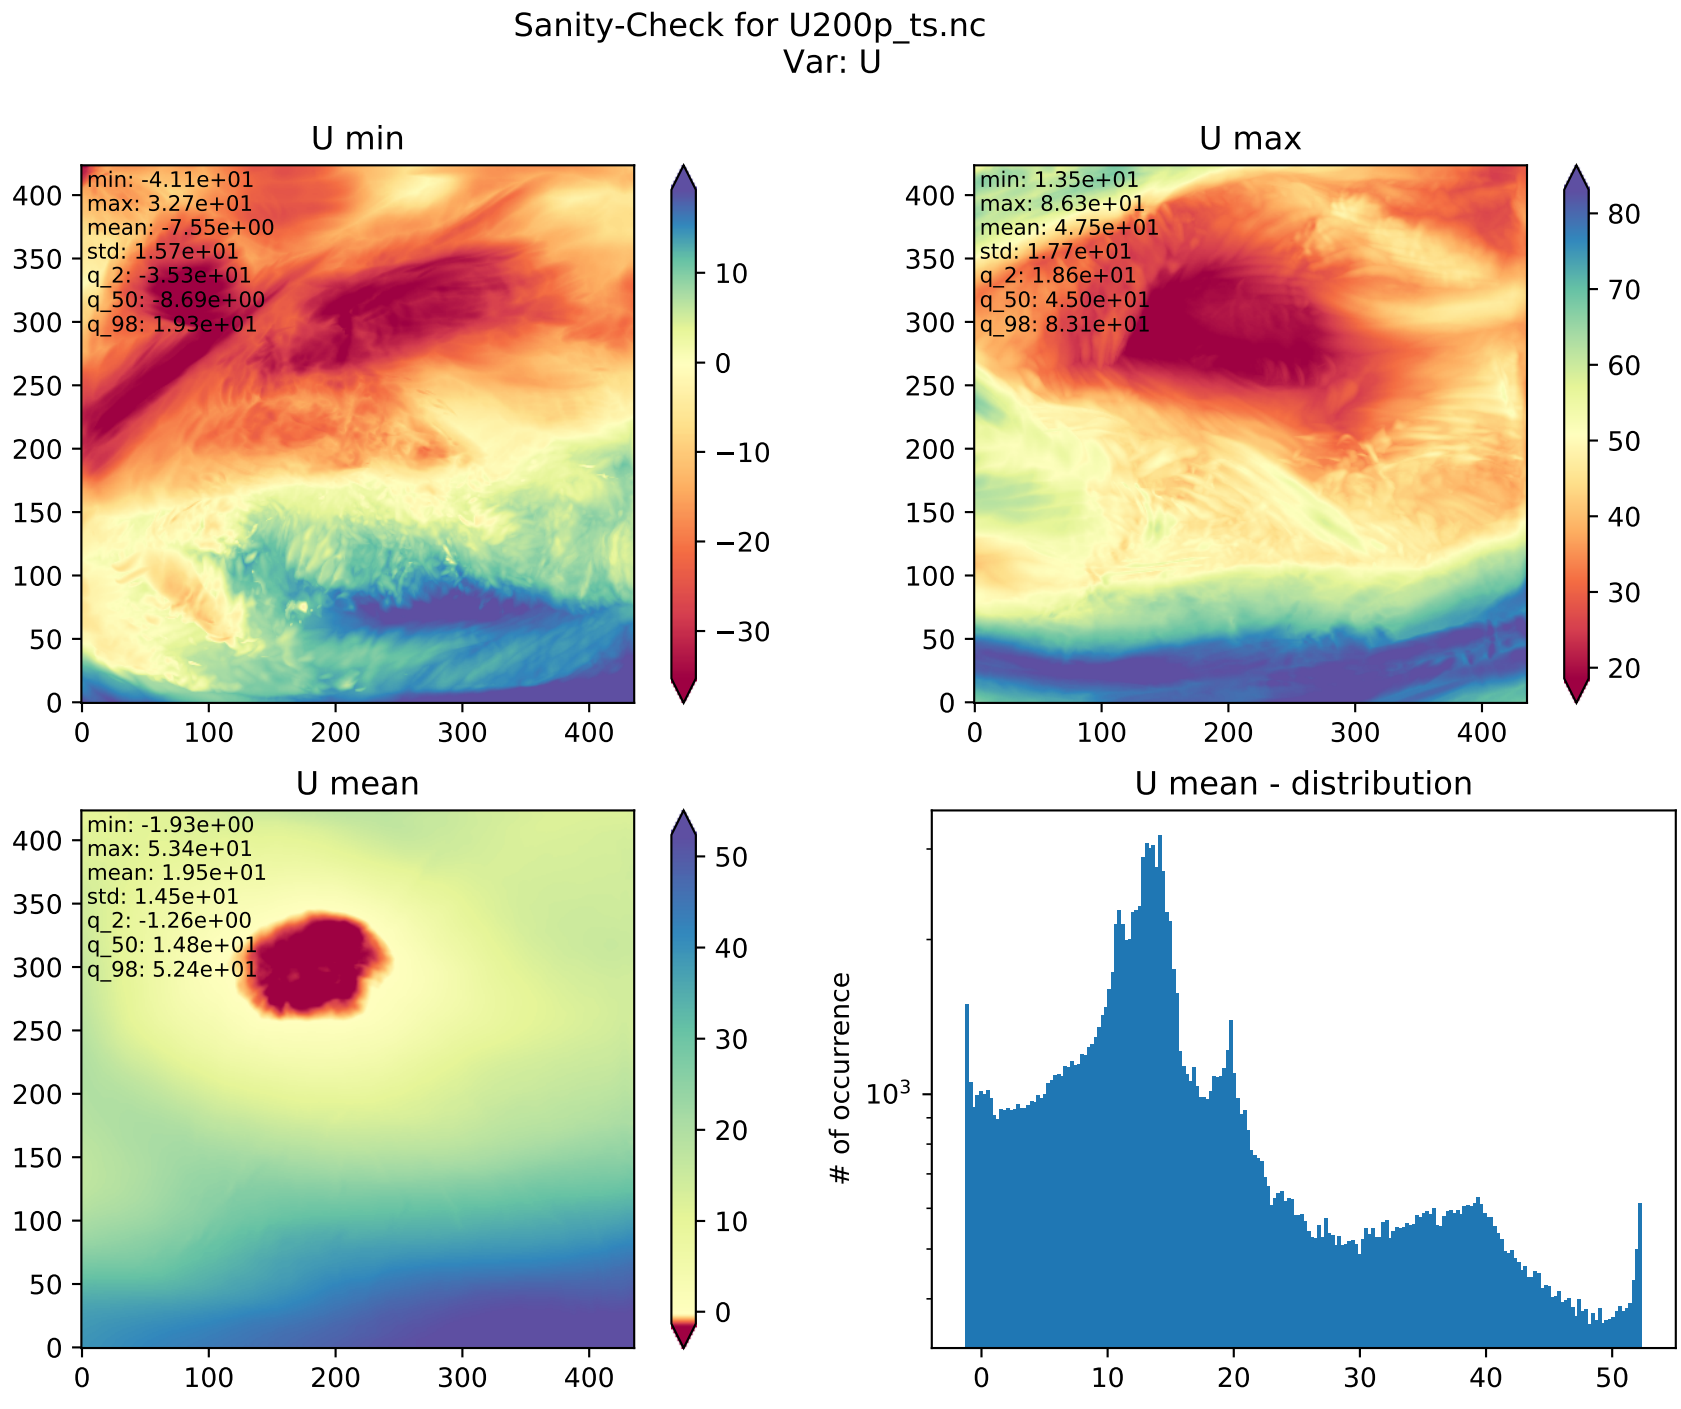
Sanity-Check for U200p_ts.nc
Var: U
U min
min: -4.11e+01
max: 3.27e+01
mean: -7.55e+00
std: 1.57e+01
q_2: -3.53e+01
q_50: -8.69e+00
q_98: 1.93e+01
U max
min: 1.35e+01
max: 8.63e+01
mean: 4.75e+01
std: 1.77e+01
q_2: 1.86e+01
q_50: 4.50e+01
q_98: 8.31e+01
U mean
min: -1.93e+00
max: 5.34e+01
mean: 1.95e+01
std: 1.45e+01
q_2: -1.26e+00
q_50: 1.48e+01
q_98: 5.24e+01
U mean - distribution
# of occurrence
10^3