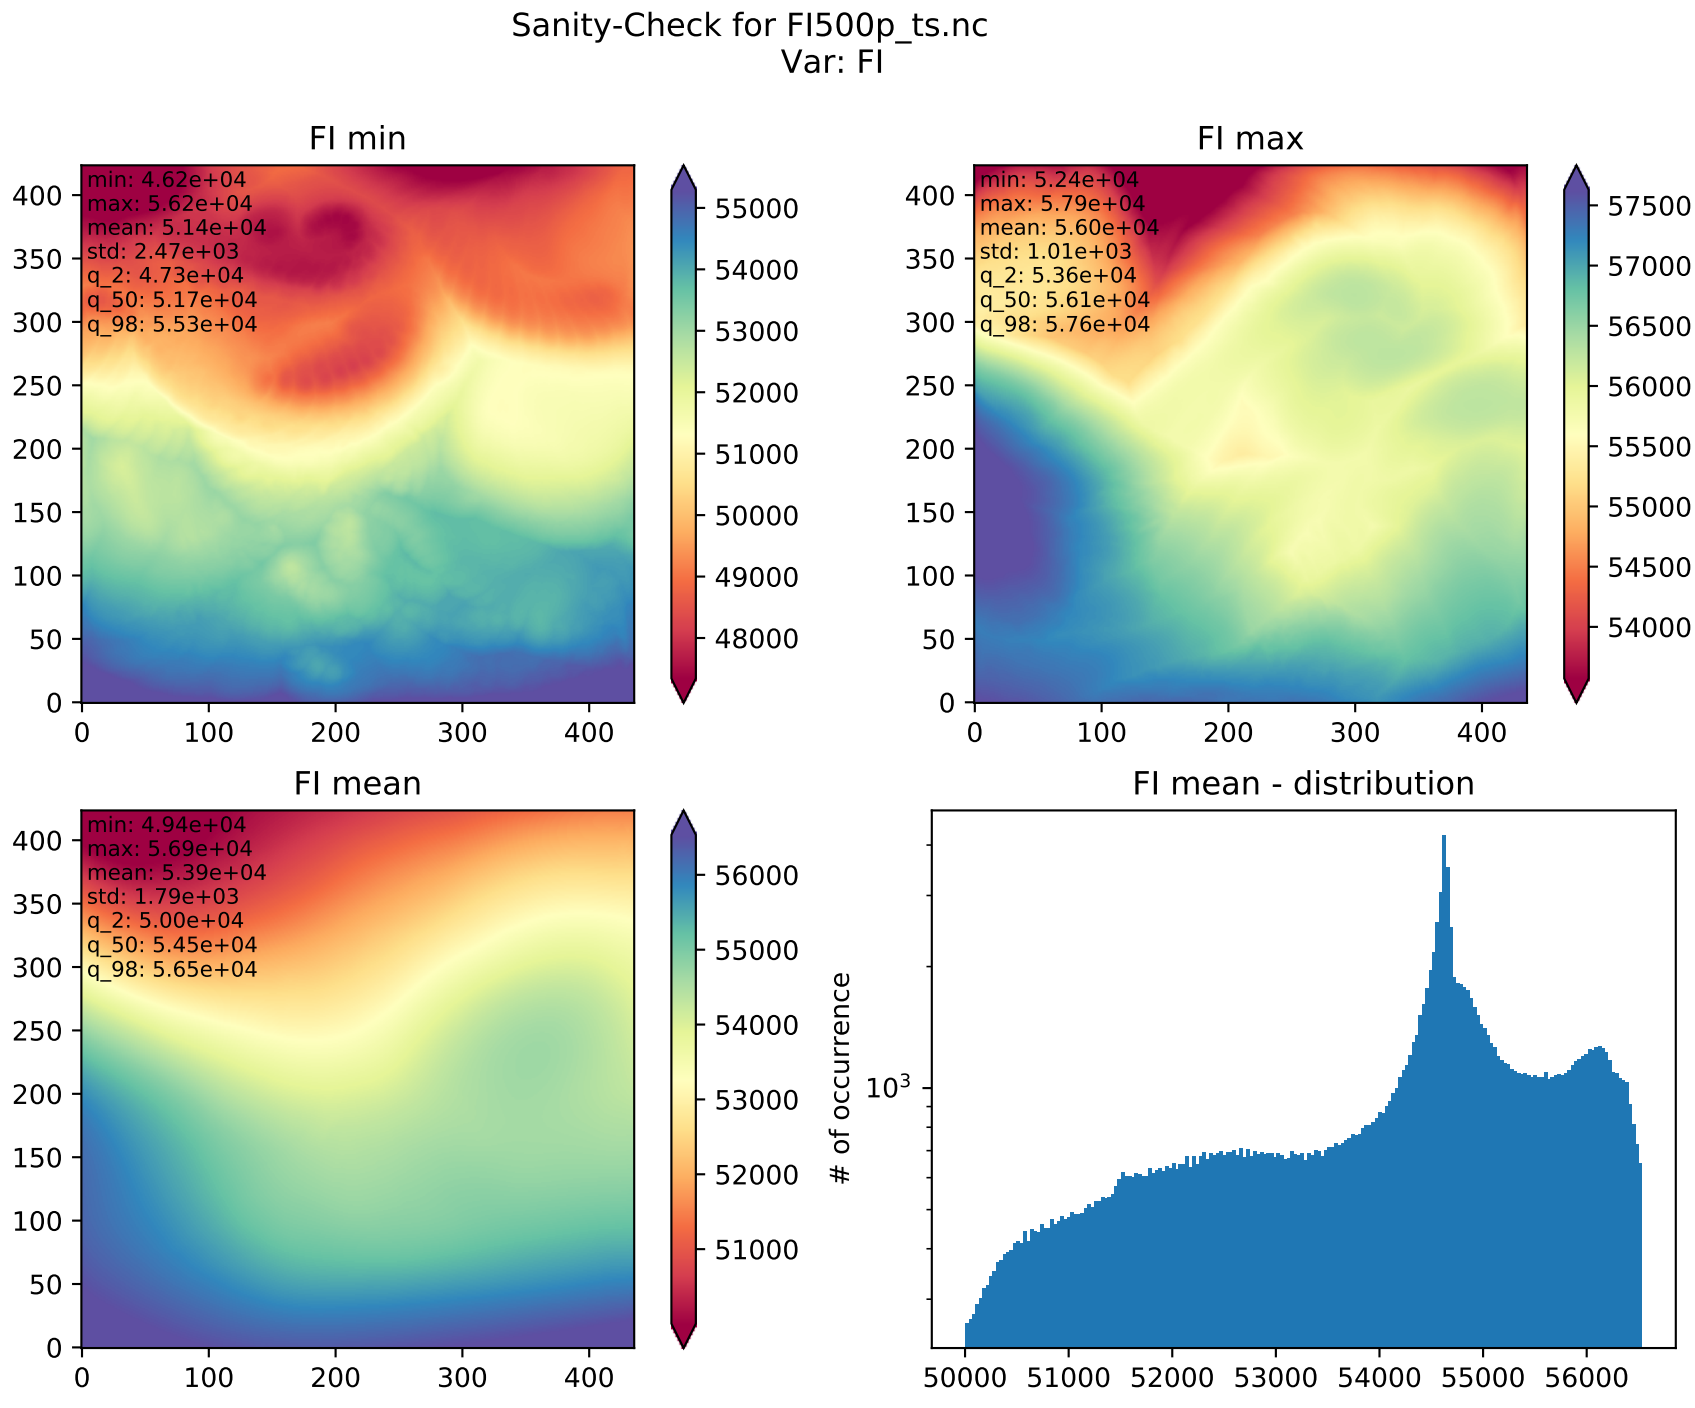
Sanity-Check for FI500p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 4.62e+04
max: 5.62e+04
mean: 5.14e+04
std: 2.47e+03
q_2: 4.73e+04
q_50: 5.17e+04
q_98: 5.53e+04
FI max
min: 5.24e+04
max: 5.79e+04
mean: 5.60e+04
std: 1.01e+03
q_2: 5.36e+04
q_50: 5.61e+04
q_98: 5.76e+04
FI mean
min: 4.94e+04
max: 5.69e+04
mean: 5.39e+04
std: 1.79e+03
q_2: 5.00e+04
q_50: 5.45e+04
q_98: 5.65e+04
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3