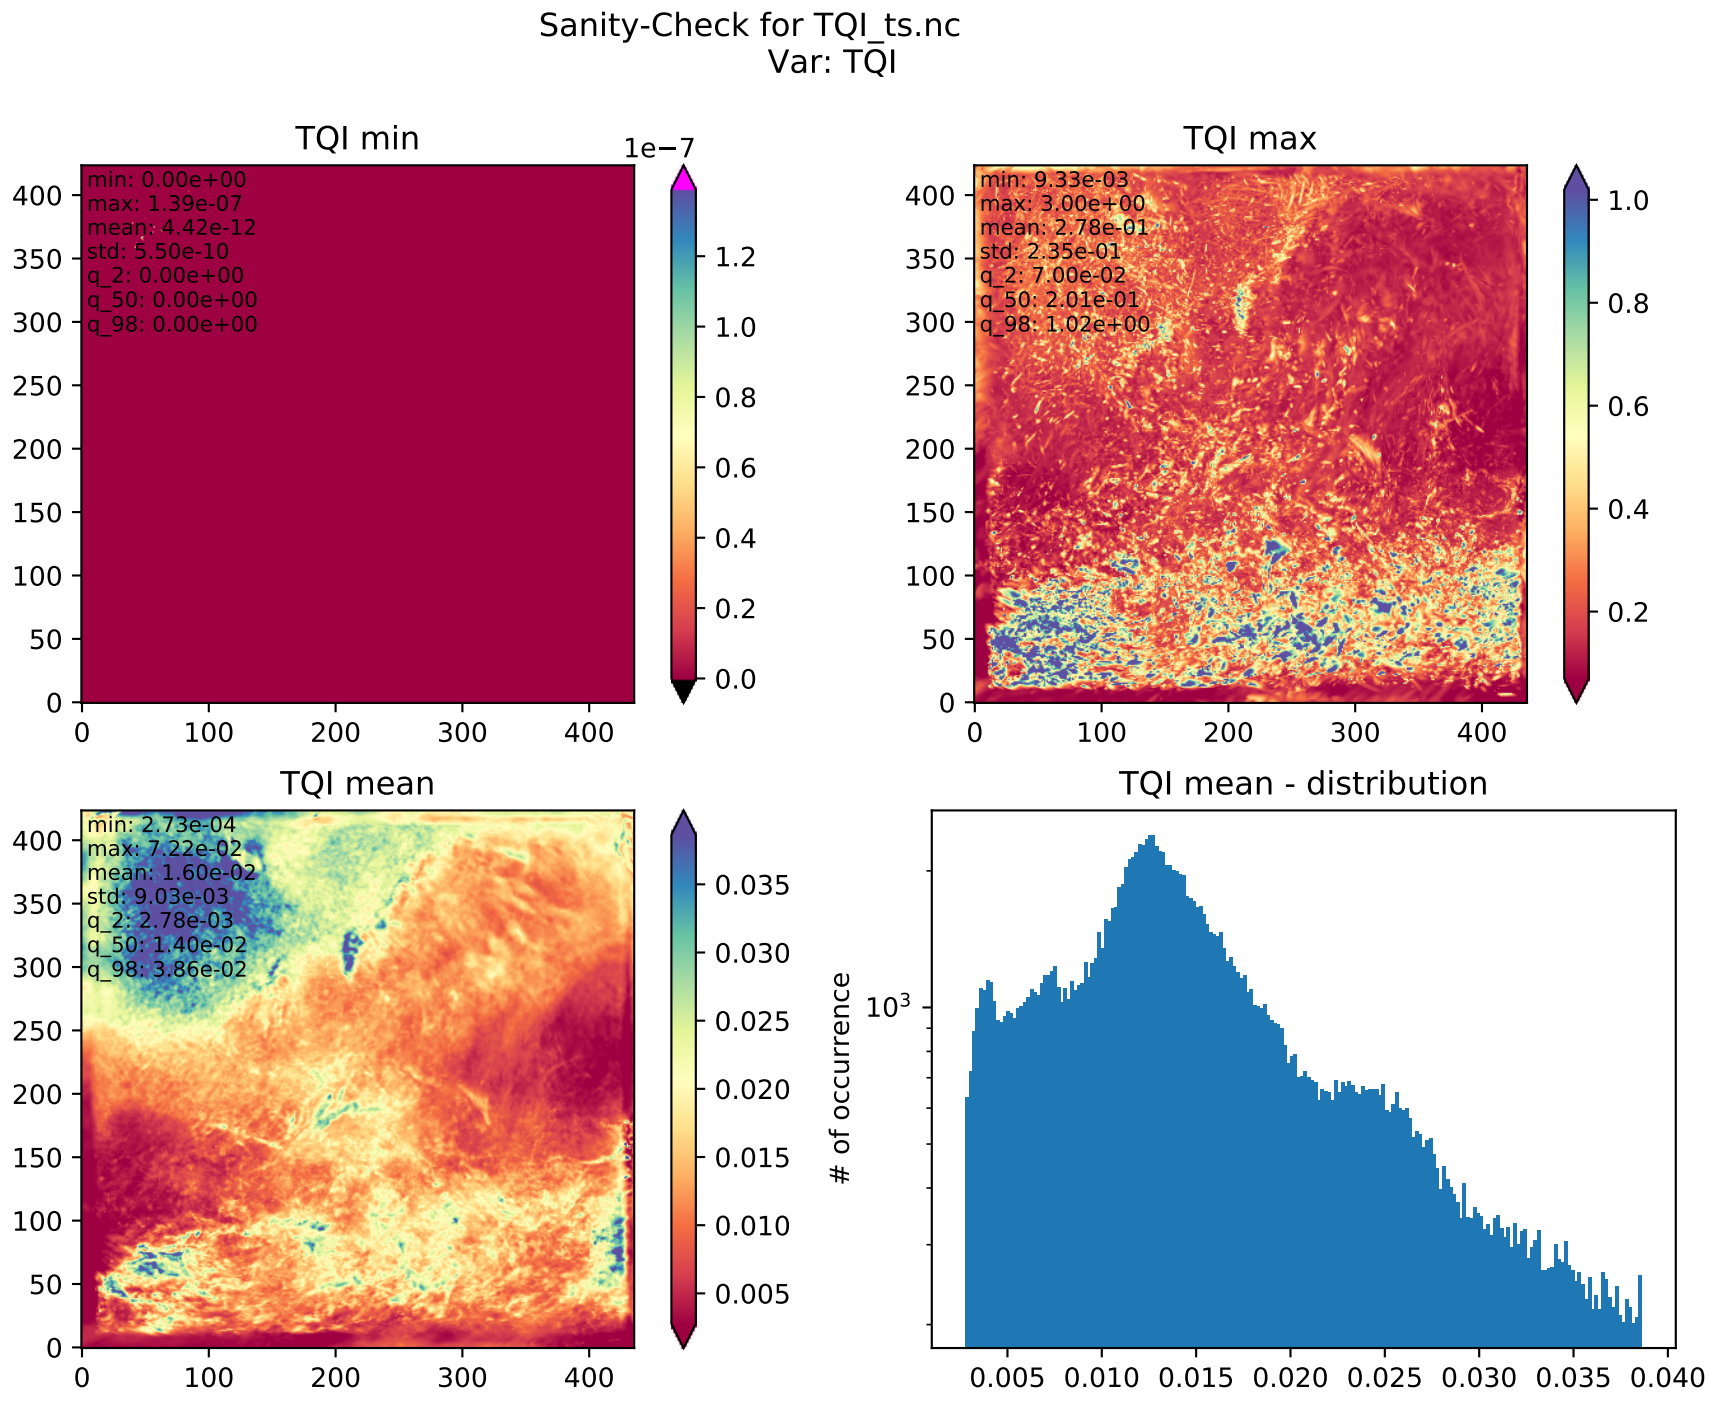
Sanity-Check for TQI_ts.nc
Var: TQI
TQI min
min: 0.00e+00
max: 1.39e-07
mean: 4.42e-12
std: 5.50e-10
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−7
TQI max
min: 9.33e-03
max: 3.00e+00
mean: 2.78e-01
std: 2.35e-01
q_2: 7.00e-02
q_50: 2.01e-01
q_98: 1.02e+00
TQI mean
min: 2.73e-04
max: 7.22e-02
mean: 1.60e-02
std: 9.03e-03
q_2: 2.78e-03
q_50: 1.40e-02
q_98: 3.86e-02
TQI mean - distribution
# of occurrence
$10^3$