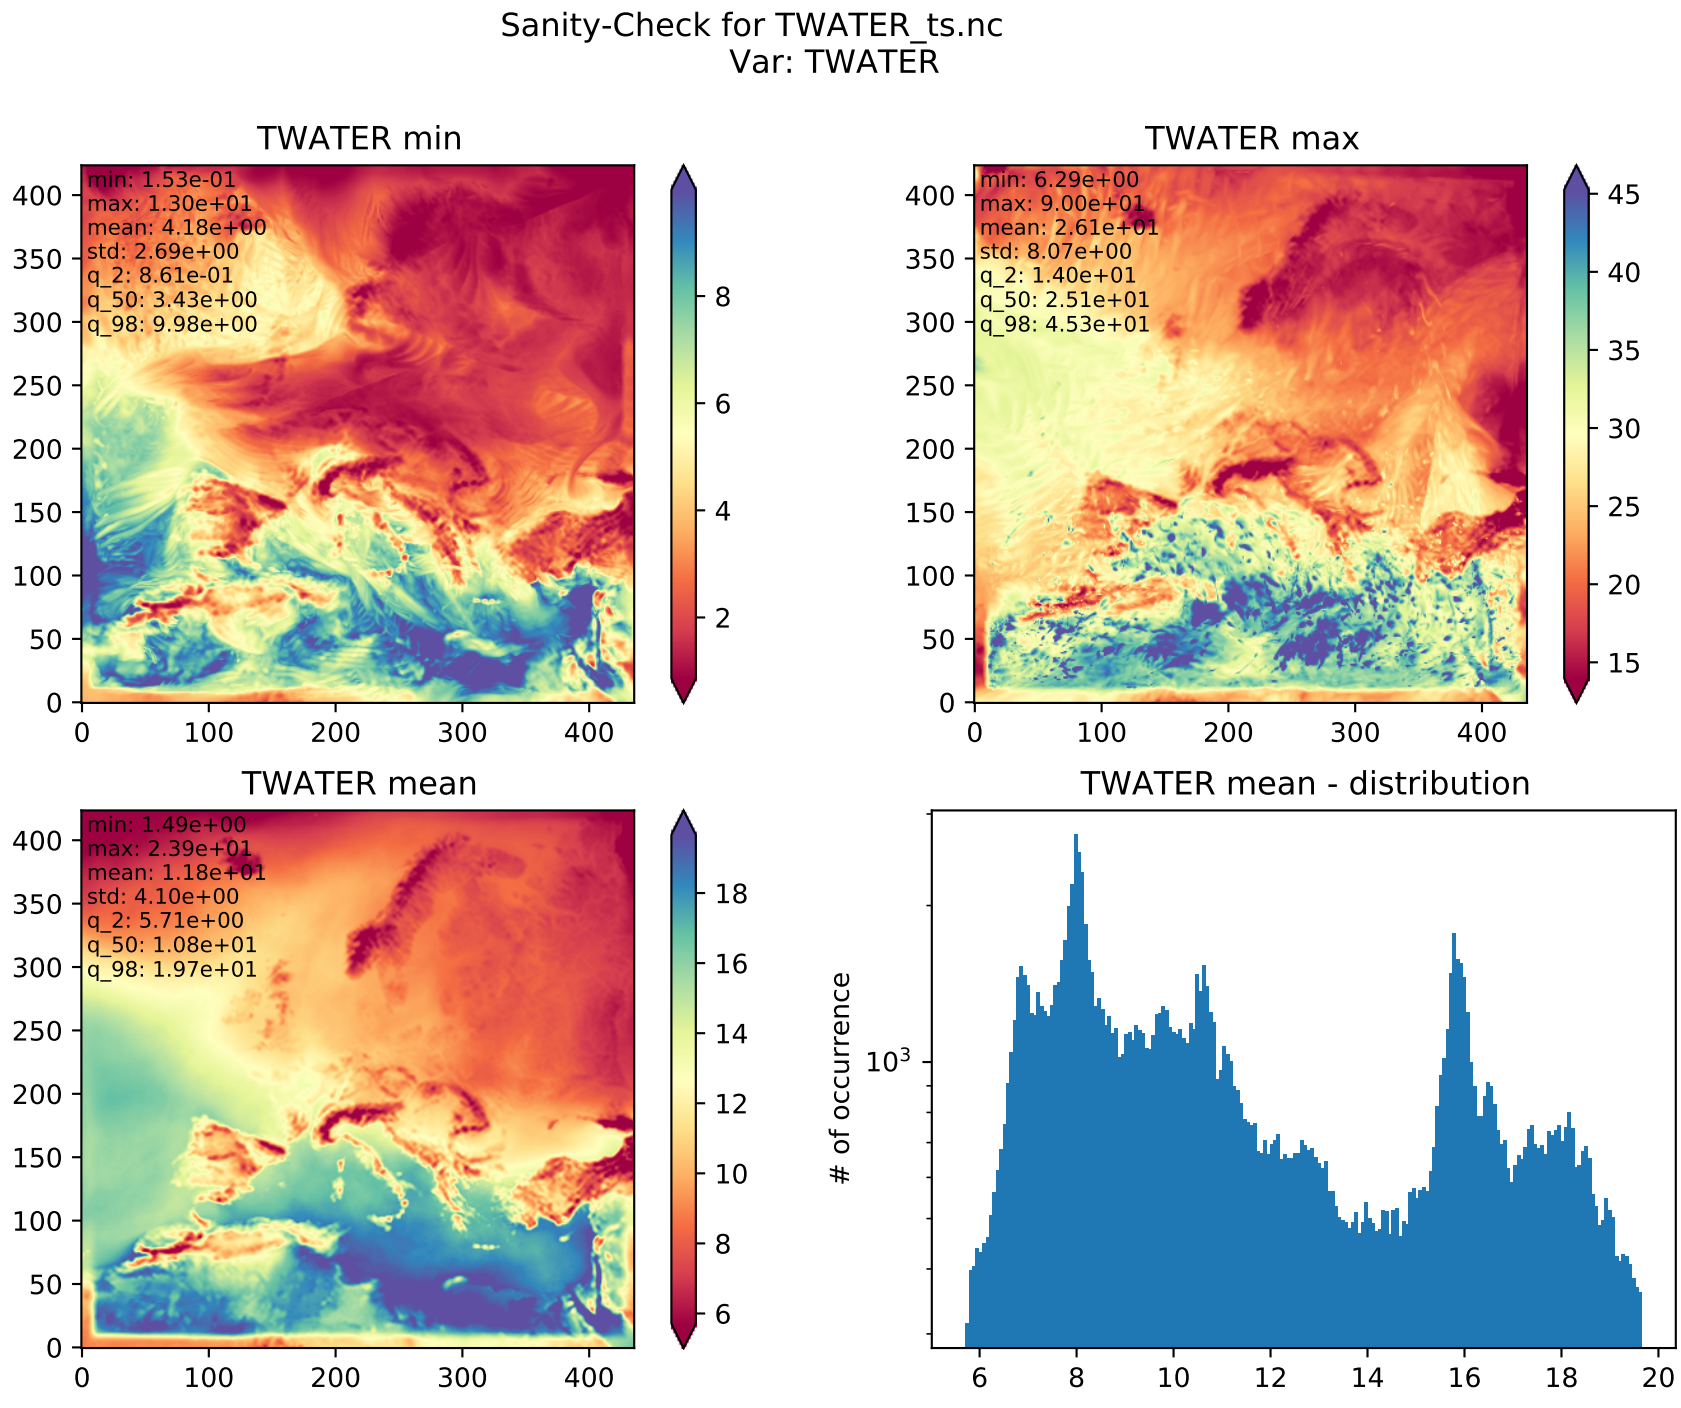
Sanity-Check for TWATER_ts.nc
Var: TWATER
TWATER min
min: 1.53e-01
max: 1.30e+01
mean: 4.18e+00
std: 2.69e+00
q_2: 8.61e-01
q_50: 3.43e+00
q_98: 9.98e+00
TWATER max
min: 6.29e+00
max: 9.00e+01
mean: 2.61e+01
std: 8.07e+00
q_2: 1.40e+01
q_50: 2.51e+01
q_98: 4.53e+01
TWATER mean
min: 1.49e+00
max: 2.39e+01
mean: 1.18e+01
std: 4.10e+00
q_2: 5.71e+00
q_50: 1.08e+01
q_98: 1.97e+01
TWATER mean - distribution
# of occurrence
10^3