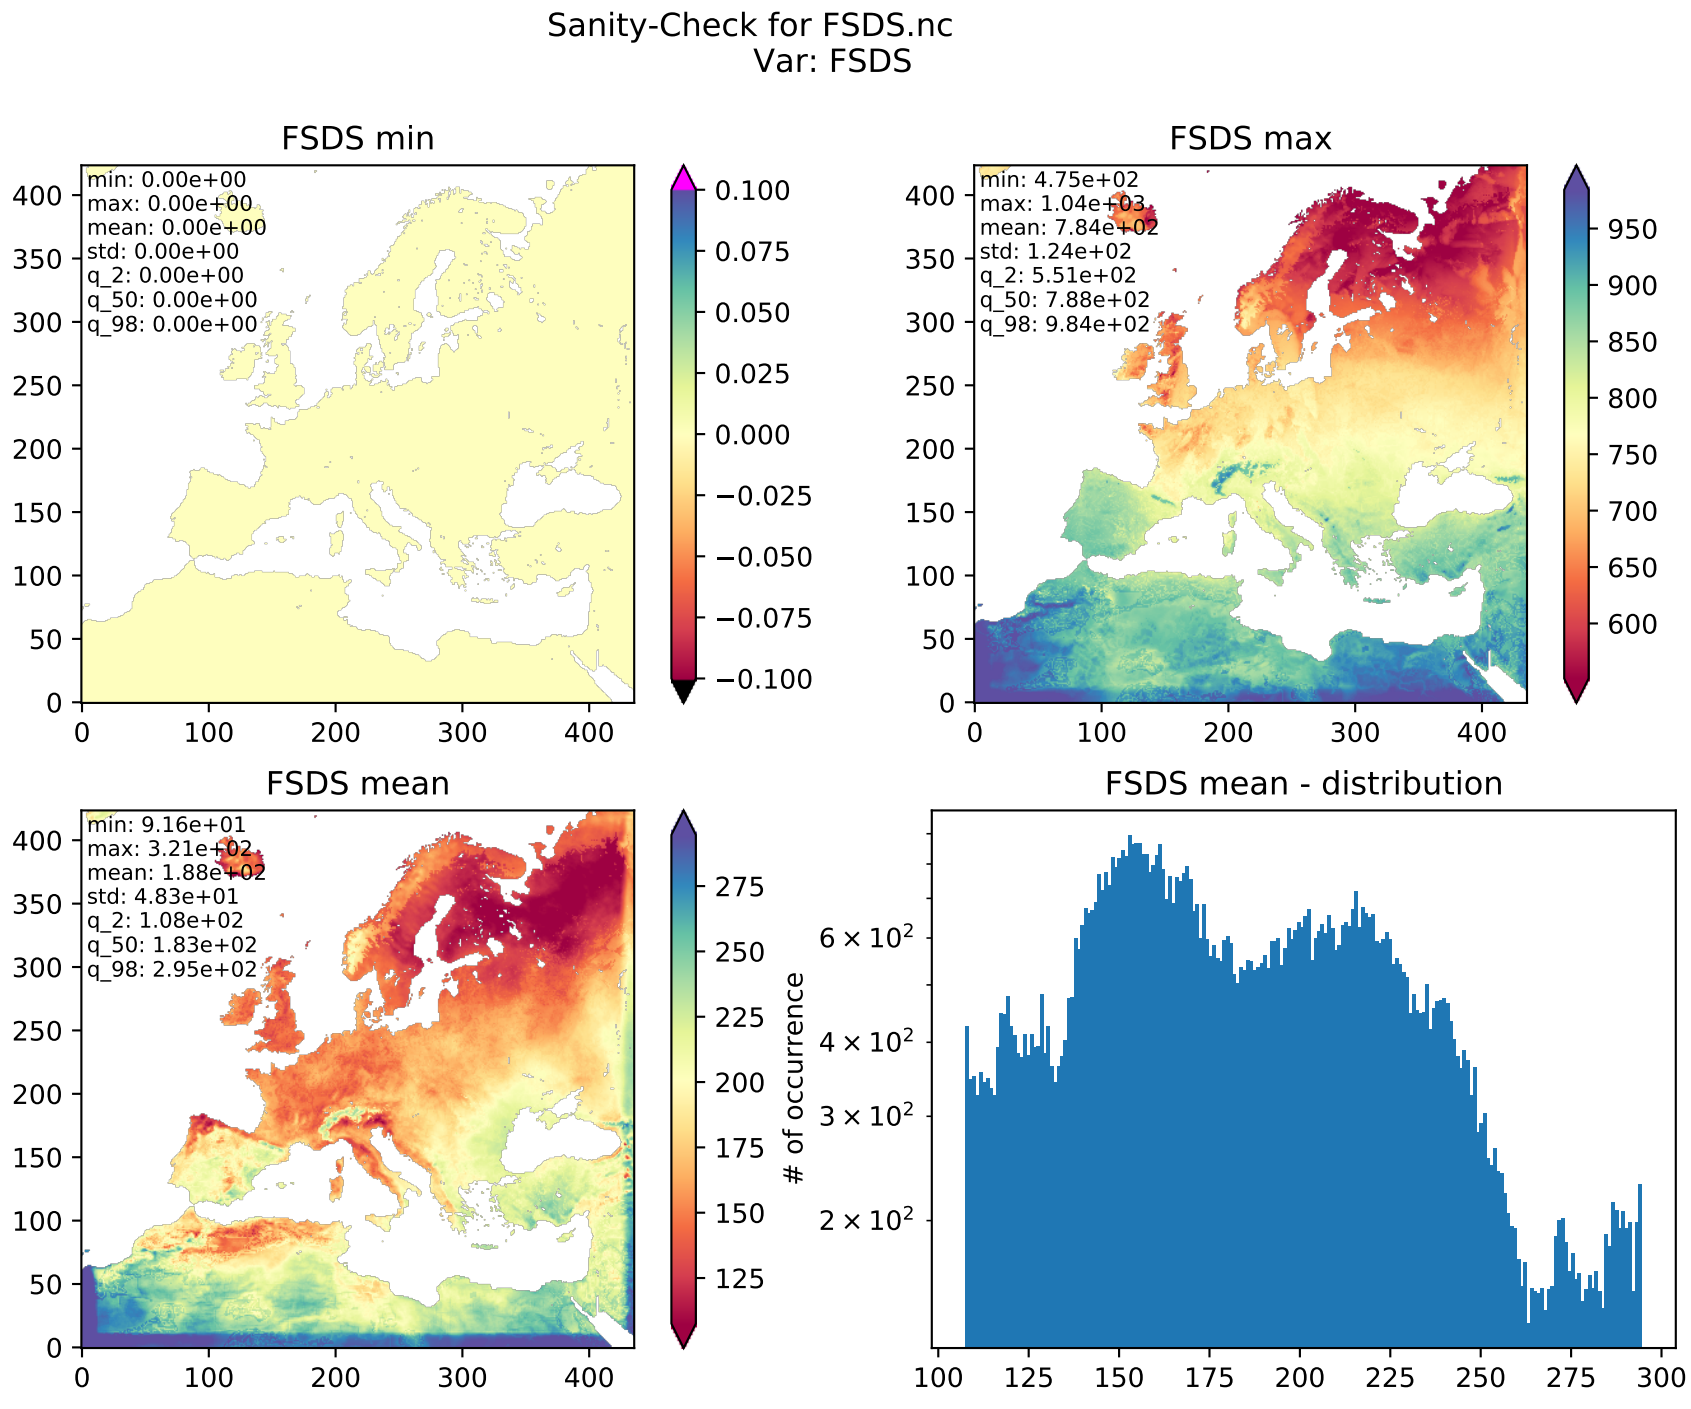
Sanity-Check for FSDS.nc
Var: FSDS
FSDS min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FSDS max
min: 4.75e+02
max: 1.04e+03
mean: 7.84e+02
std: 1.24e+02
q_2: 5.51e+02
q_50: 7.88e+02
q_98: 9.84e+02
FSDS mean
min: 9.16e+01
max: 3.21e+02
mean: 1.88e+02
std: 4.83e+01
q_2: 1.08e+02
q_50: 1.83e+02
q_98: 2.95e+02
FSDS mean - distribution
# of occurrence