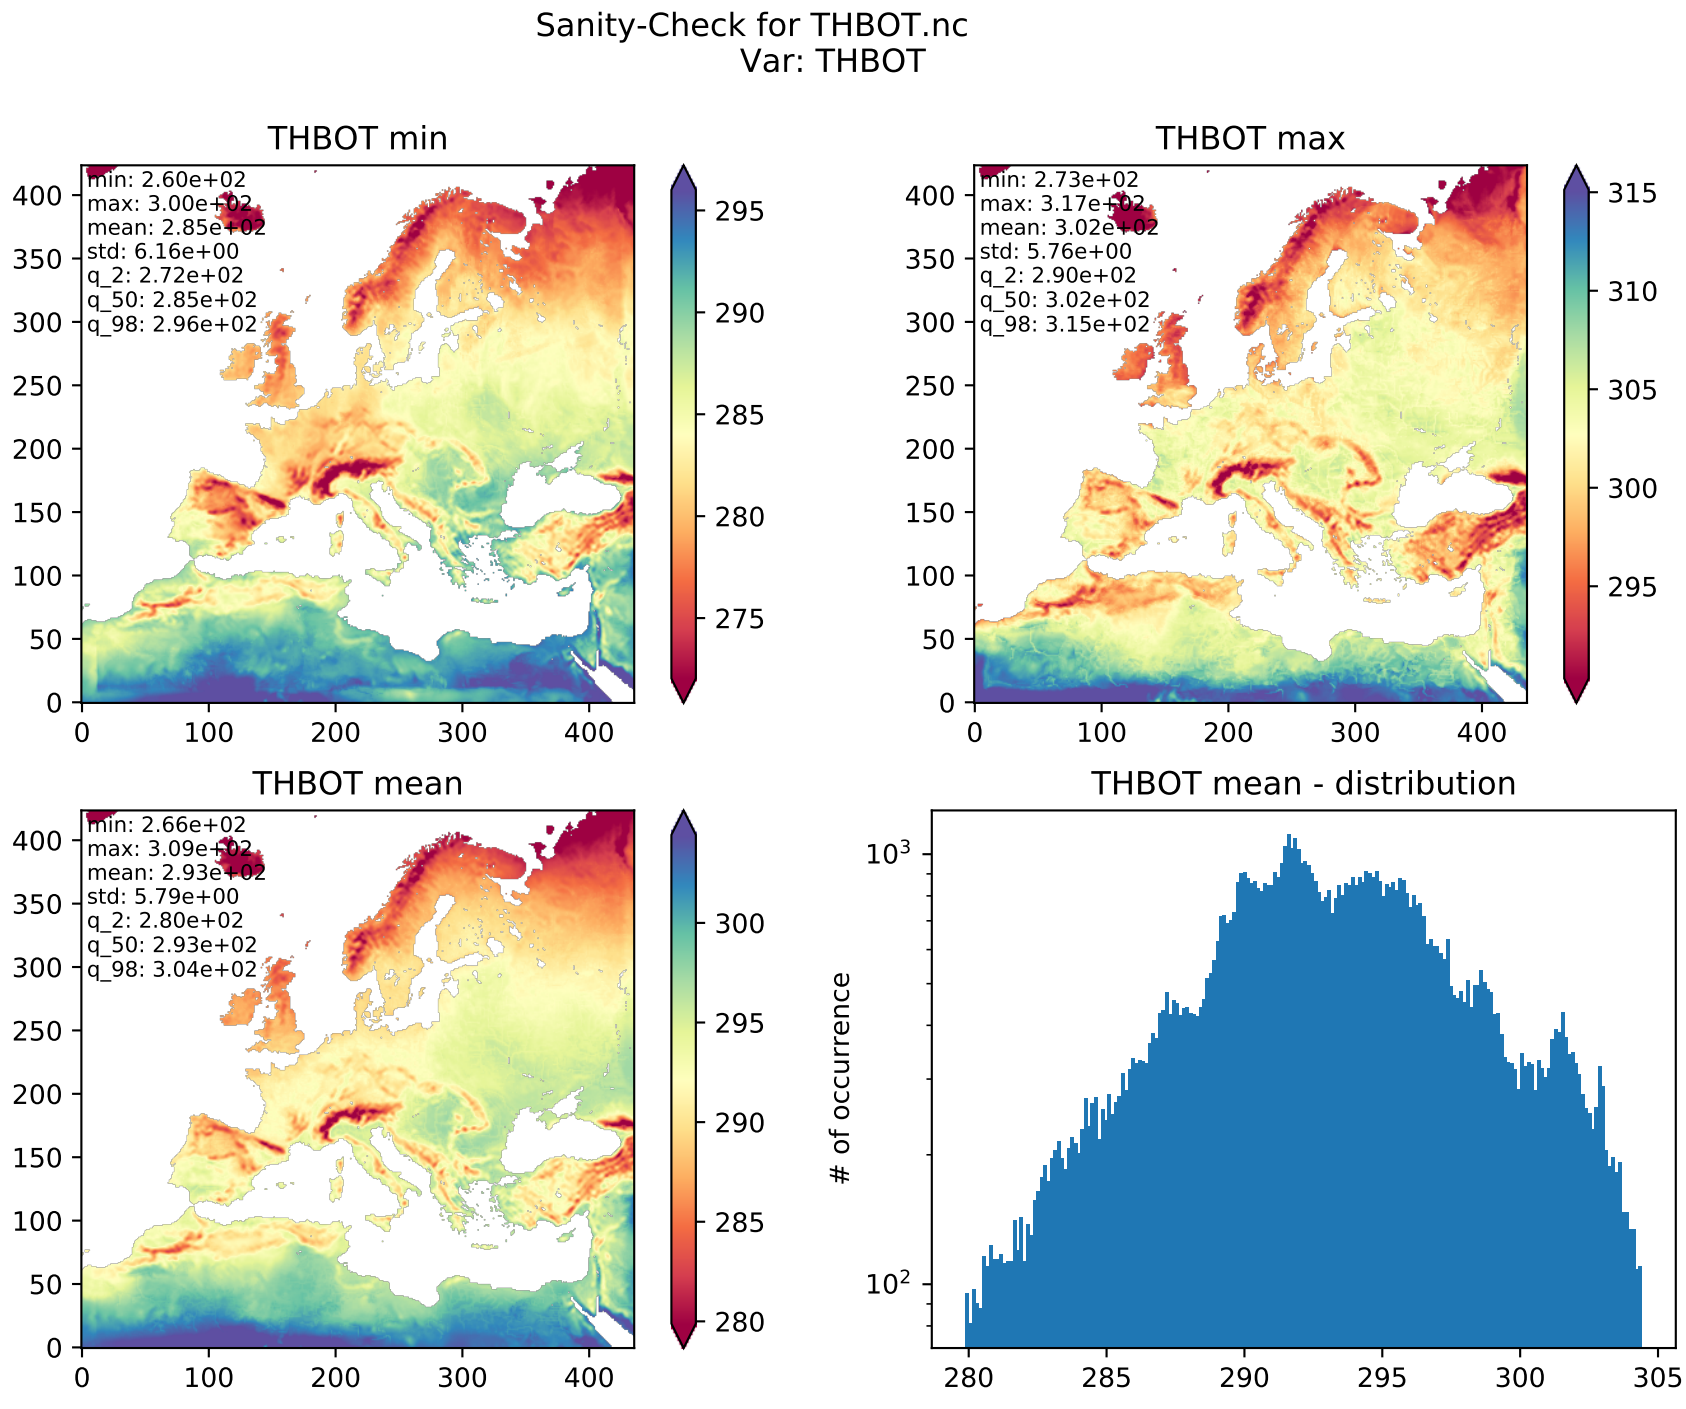
Sanity-Check for THBOT.nc
Var: THBOT
THBOT min
min: 2.60e+02
max: 3.00e+02
mean: 2.85e+02
std: 6.16e+00
q_2: 2.72e+02
q_50: 2.85e+02
q_98: 2.96e+02
THBOT max
min: 2.73e+02
max: 3.17e+02
mean: 3.02e+02
std: 5.76e+00
q_2: 2.90e+02
q_50: 3.02e+02
q_98: 3.15e+02
THBOT mean
min: 2.66e+02
max: 3.09e+02
mean: 2.93e+02
std: 5.79e+00
q_2: 2.80e+02
q_50: 2.93e+02
q_98: 3.04e+02
THBOT mean - distribution
# of occurrence