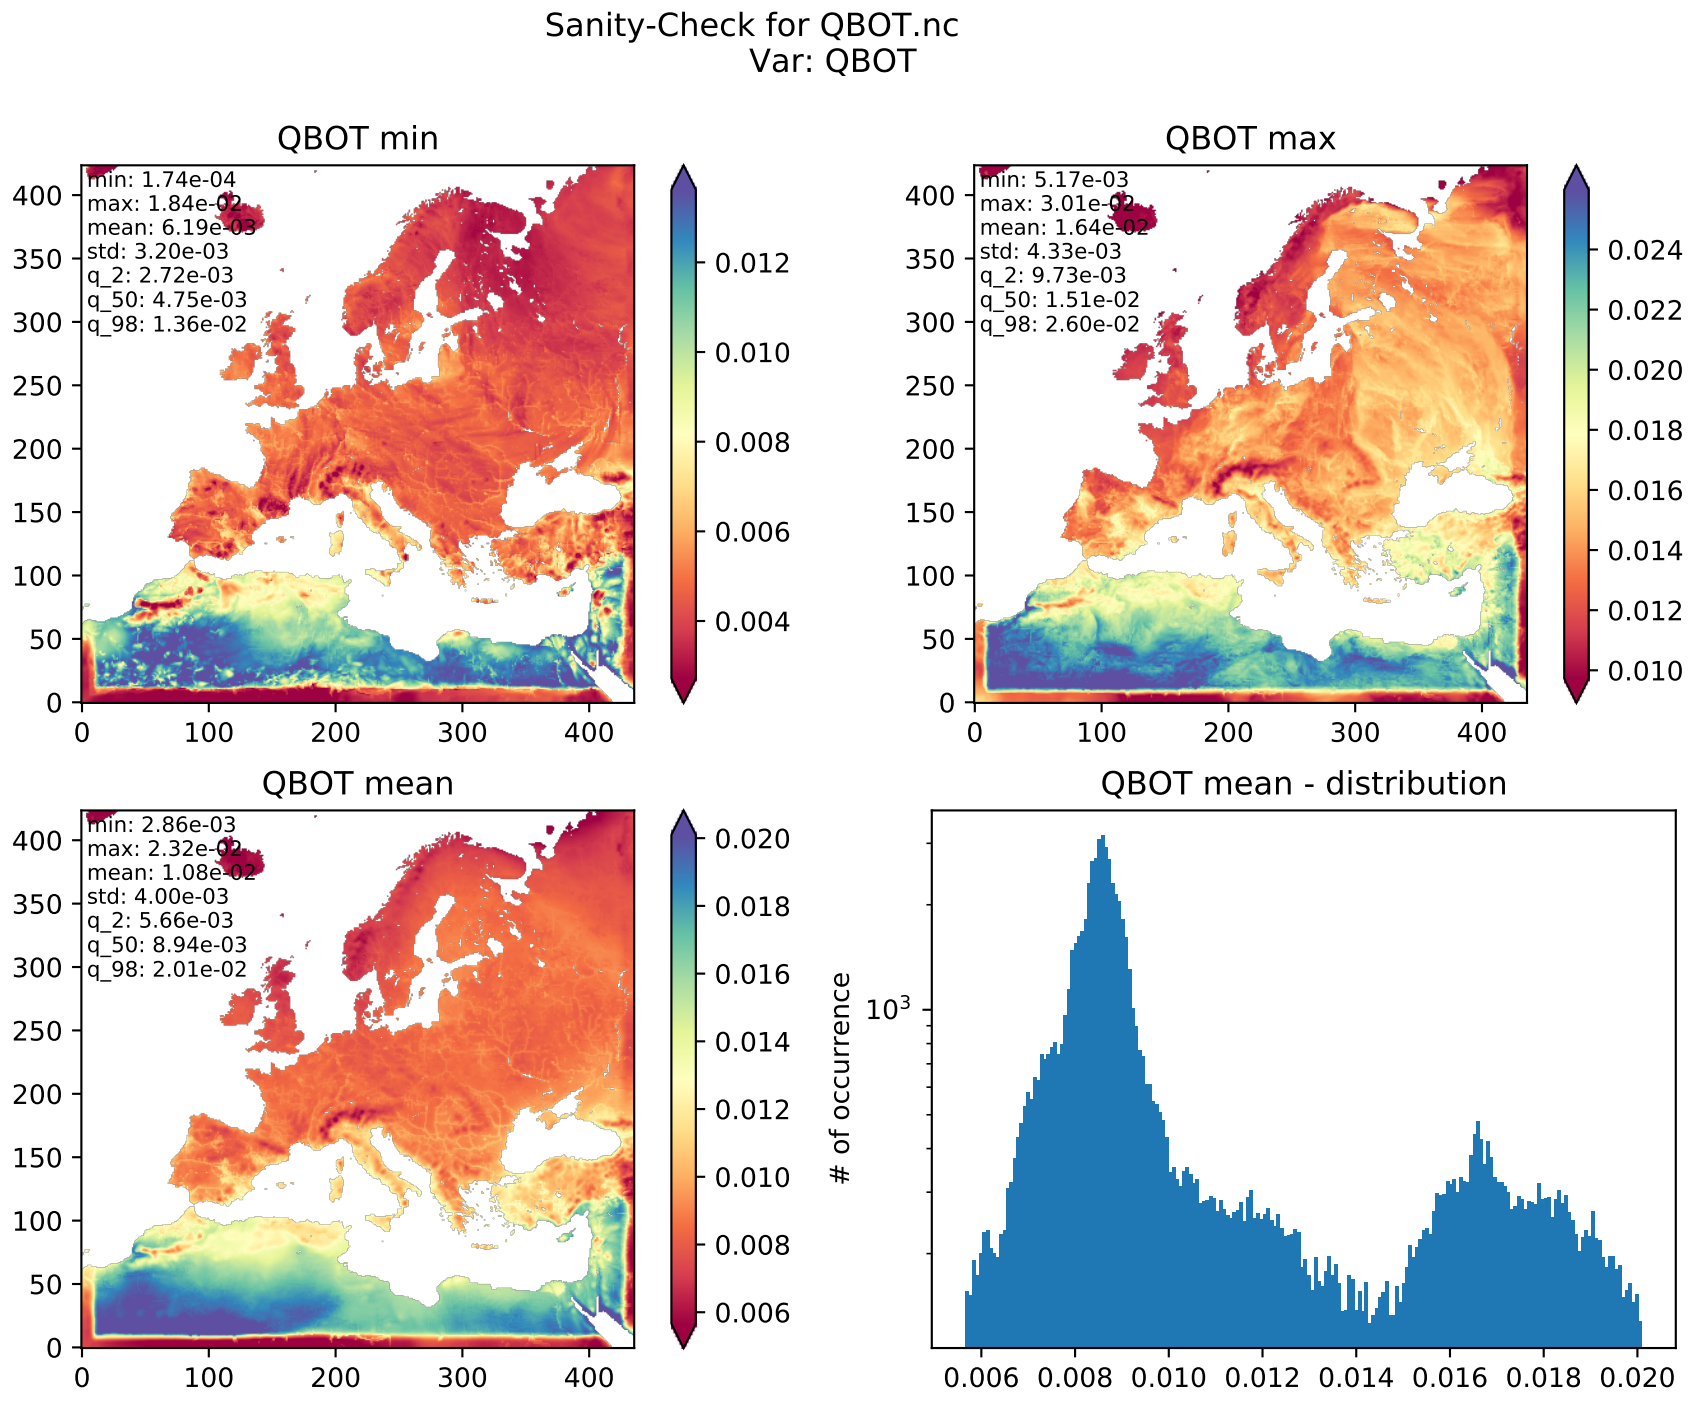
Sanity-Check for QBOT.nc
Var: QBOT
QBOT min
min: 1.74e-04
max: 1.84e-02
mean: 6.19e-03
std: 3.20e-03
q_2: 2.72e-03
q_50: 4.75e-03
q_98: 1.36e-02
QBOT max
min: 5.17e-03
max: 3.01e-02
mean: 1.64e-02
std: 4.33e-03
q_2: 9.73e-03
q_50: 1.51e-02
q_98: 2.60e-02
QBOT mean
min: 2.86e-03
max: 2.32e-02
mean: 1.08e-02
std: 4.00e-03
q_2: 5.66e-03
q_50: 8.94e-03
q_98: 2.01e-02
QBOT mean - distribution
# of occurrence
10^3