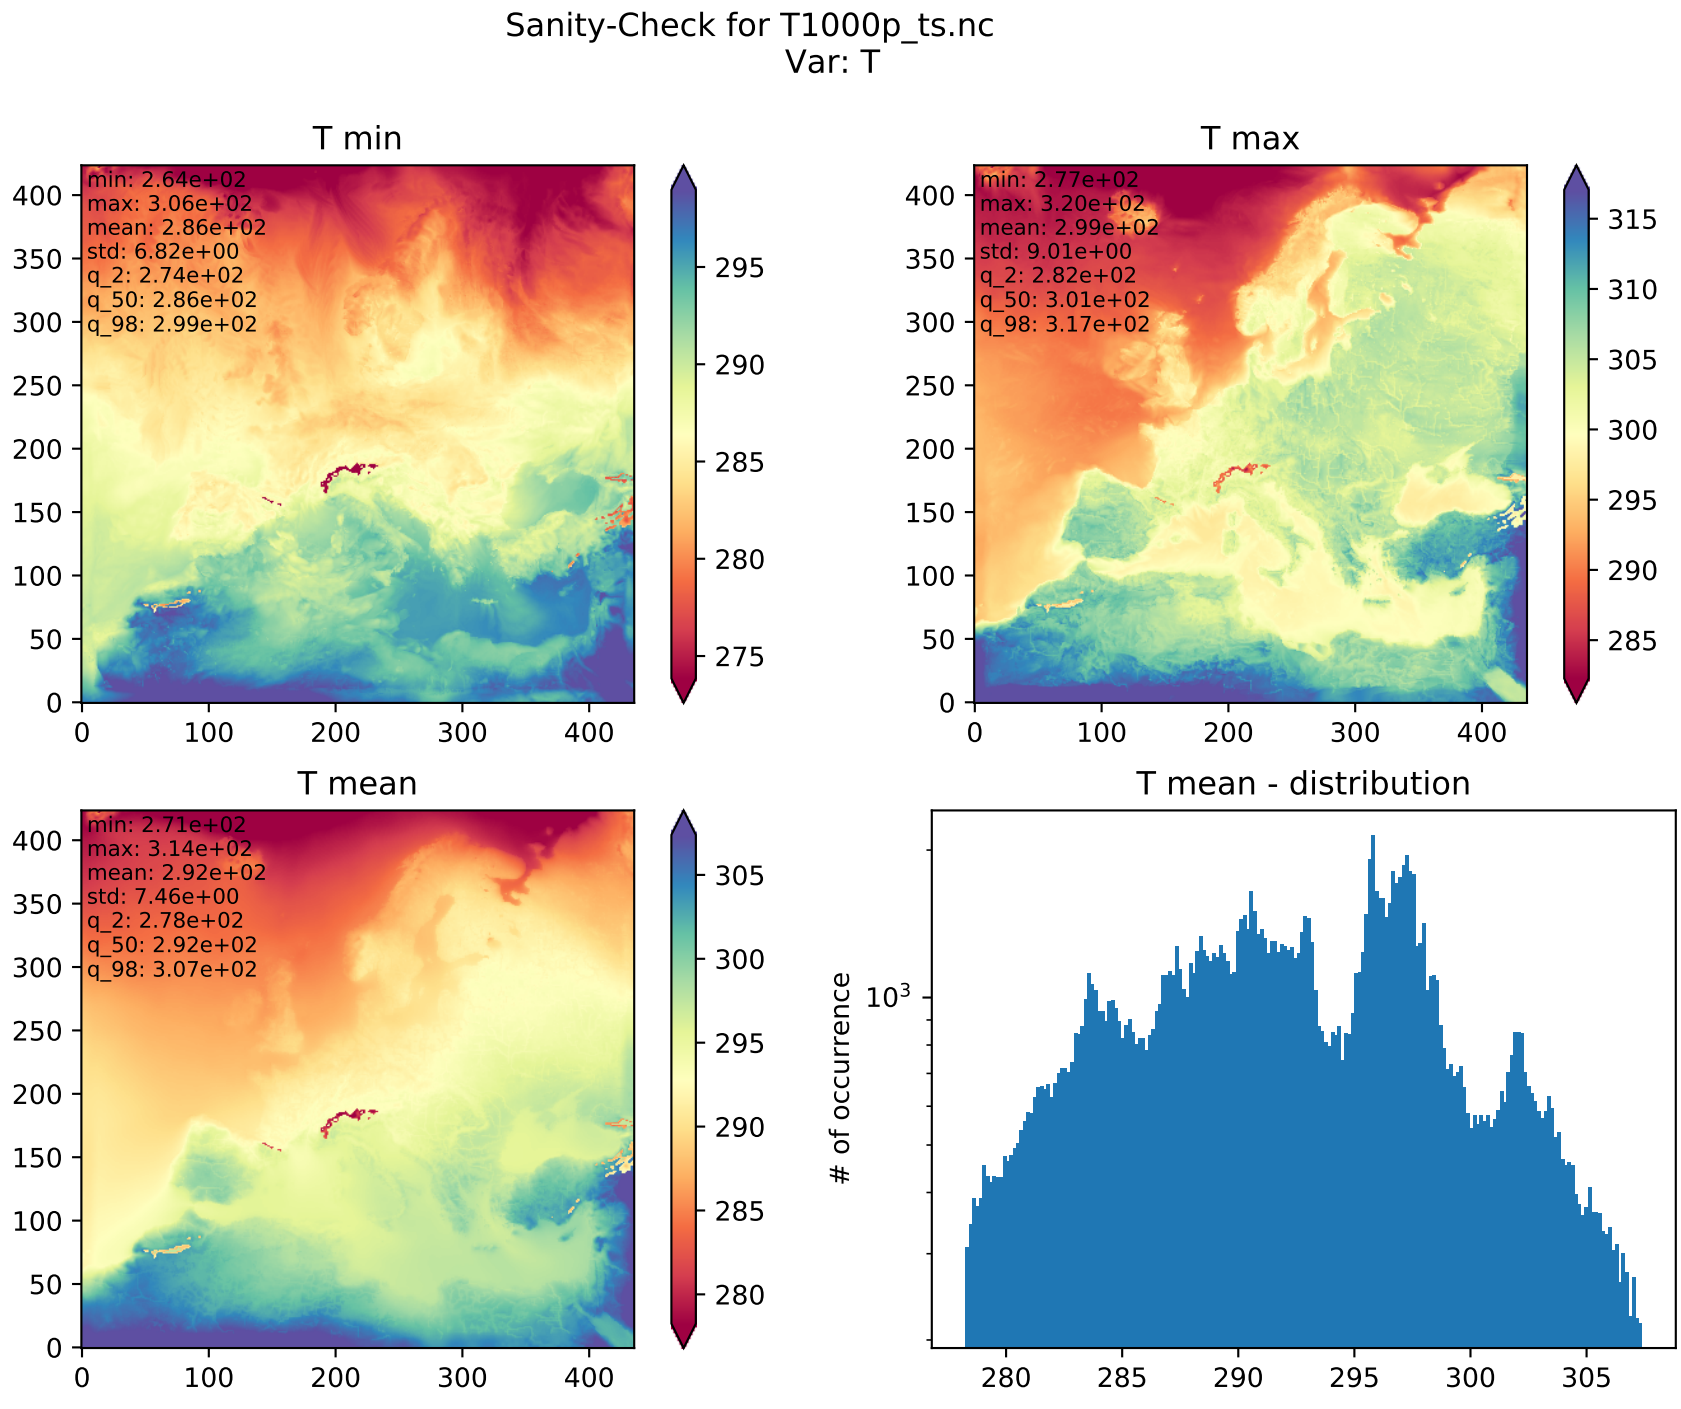
Sanity-Check for T1000p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.64e+02
max: 3.06e+02
mean: 2.86e+02
std: 6.82e+00
q_2: 2.74e+02
q_50: 2.86e+02
q_98: 2.99e+02
T max
min: 2.77e+02
max: 3.20e+02
mean: 2.99e+02
std: 9.01e+00
q_2: 2.82e+02
q_50: 3.01e+02
q_98: 3.17e+02
T mean
min: 2.71e+02
max: 3.14e+02
mean: 2.92e+02
std: 7.46e+00
q_2: 2.78e+02
q_50: 2.92e+02
q_98: 3.07e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3