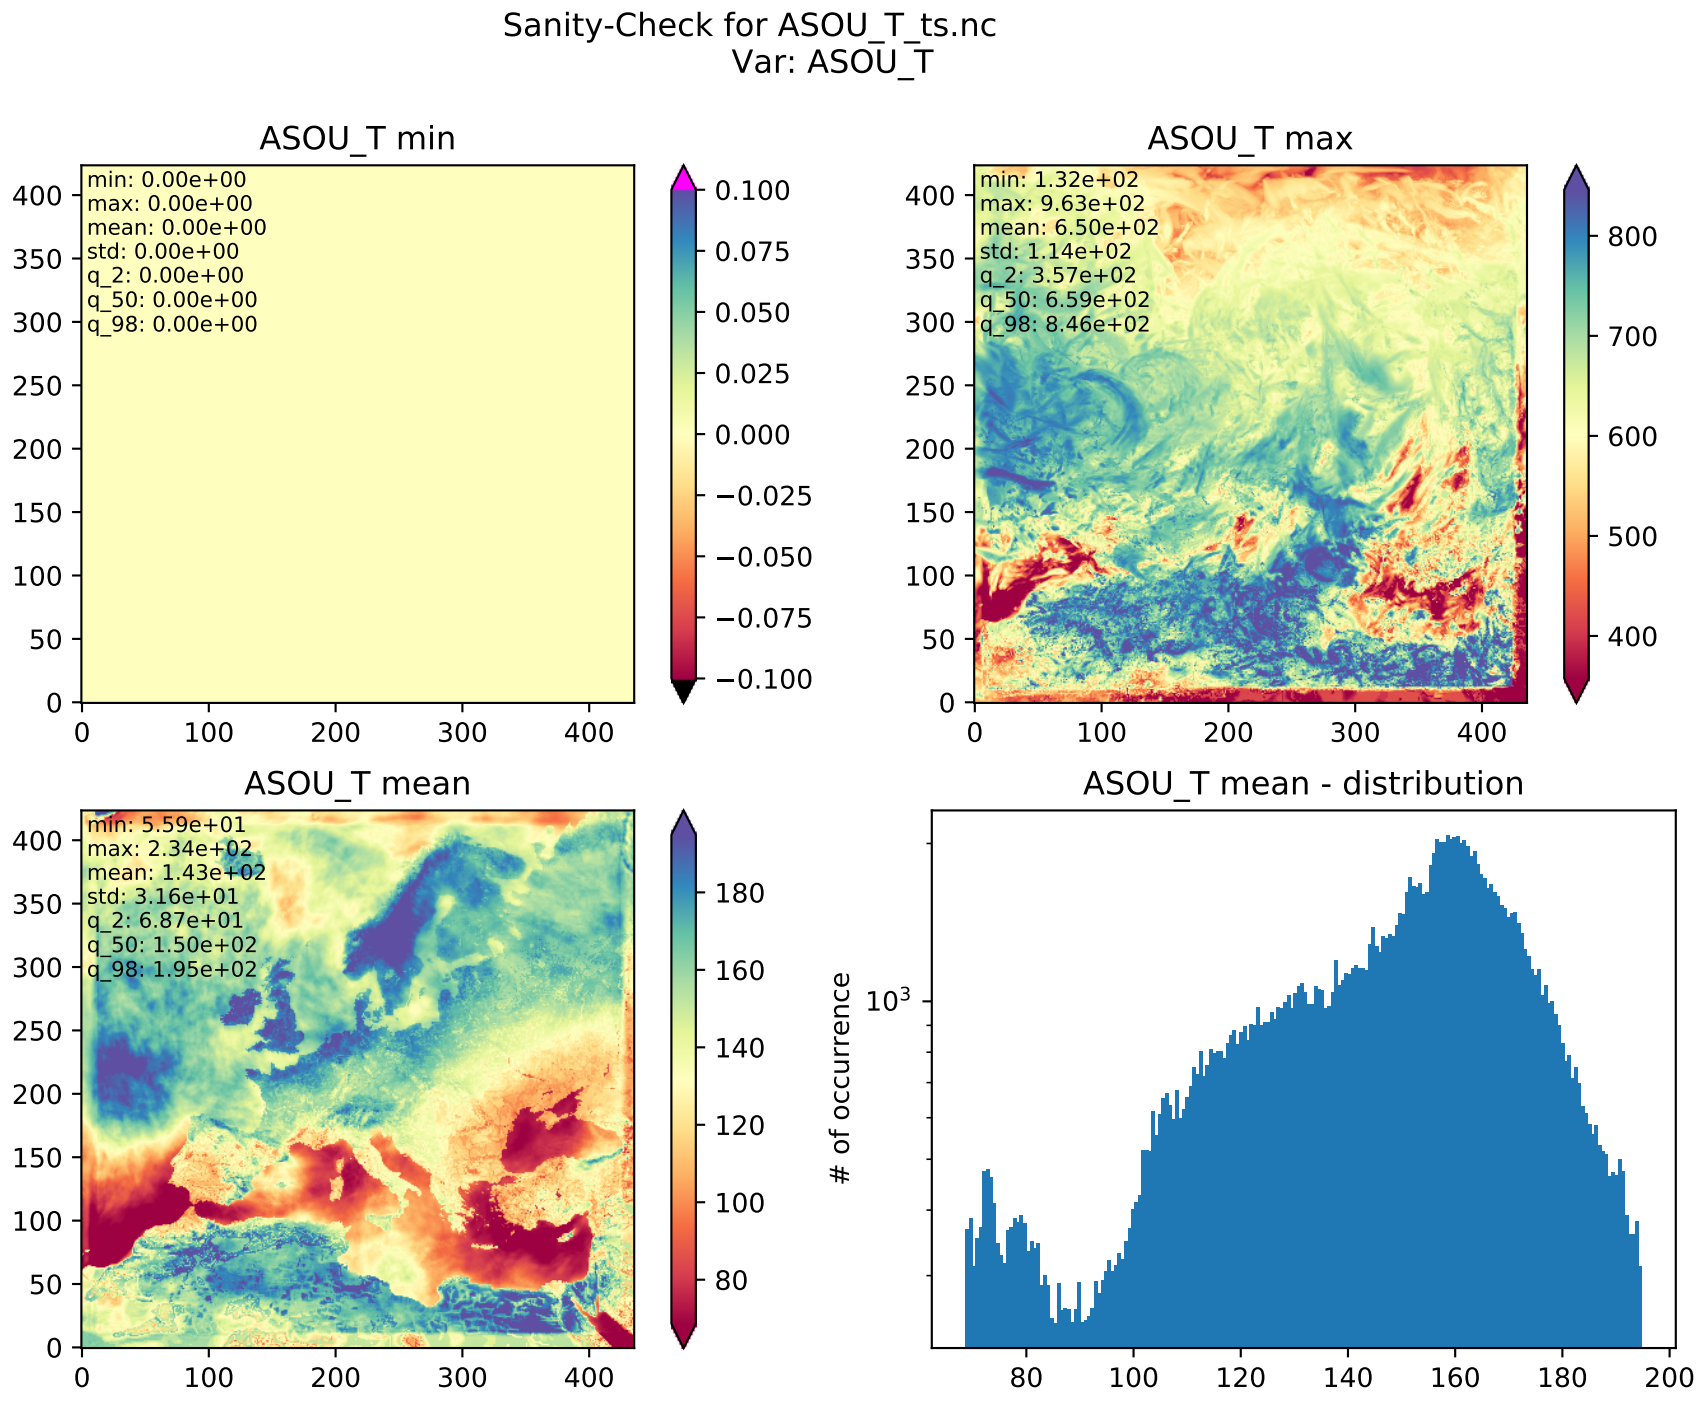
Sanity-Check for ASOU_T_ts.nc
Var: ASOU_T
ASOU_T min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASOU_T max
min: 1.32e+02
max: 9.63e+02
mean: 6.50e+02
std: 1.14e+02
q_2: 3.57e+02
q_50: 6.59e+02
q_98: 8.46e+02
ASOU_T mean
min: 5.59e+01
max: 2.34e+02
mean: 1.43e+02
std: 3.16e+01
q_2: 6.87e+01
q_50: 1.50e+02
q_98: 1.95e+02
ASOU_T mean - distribution
# of occurrence