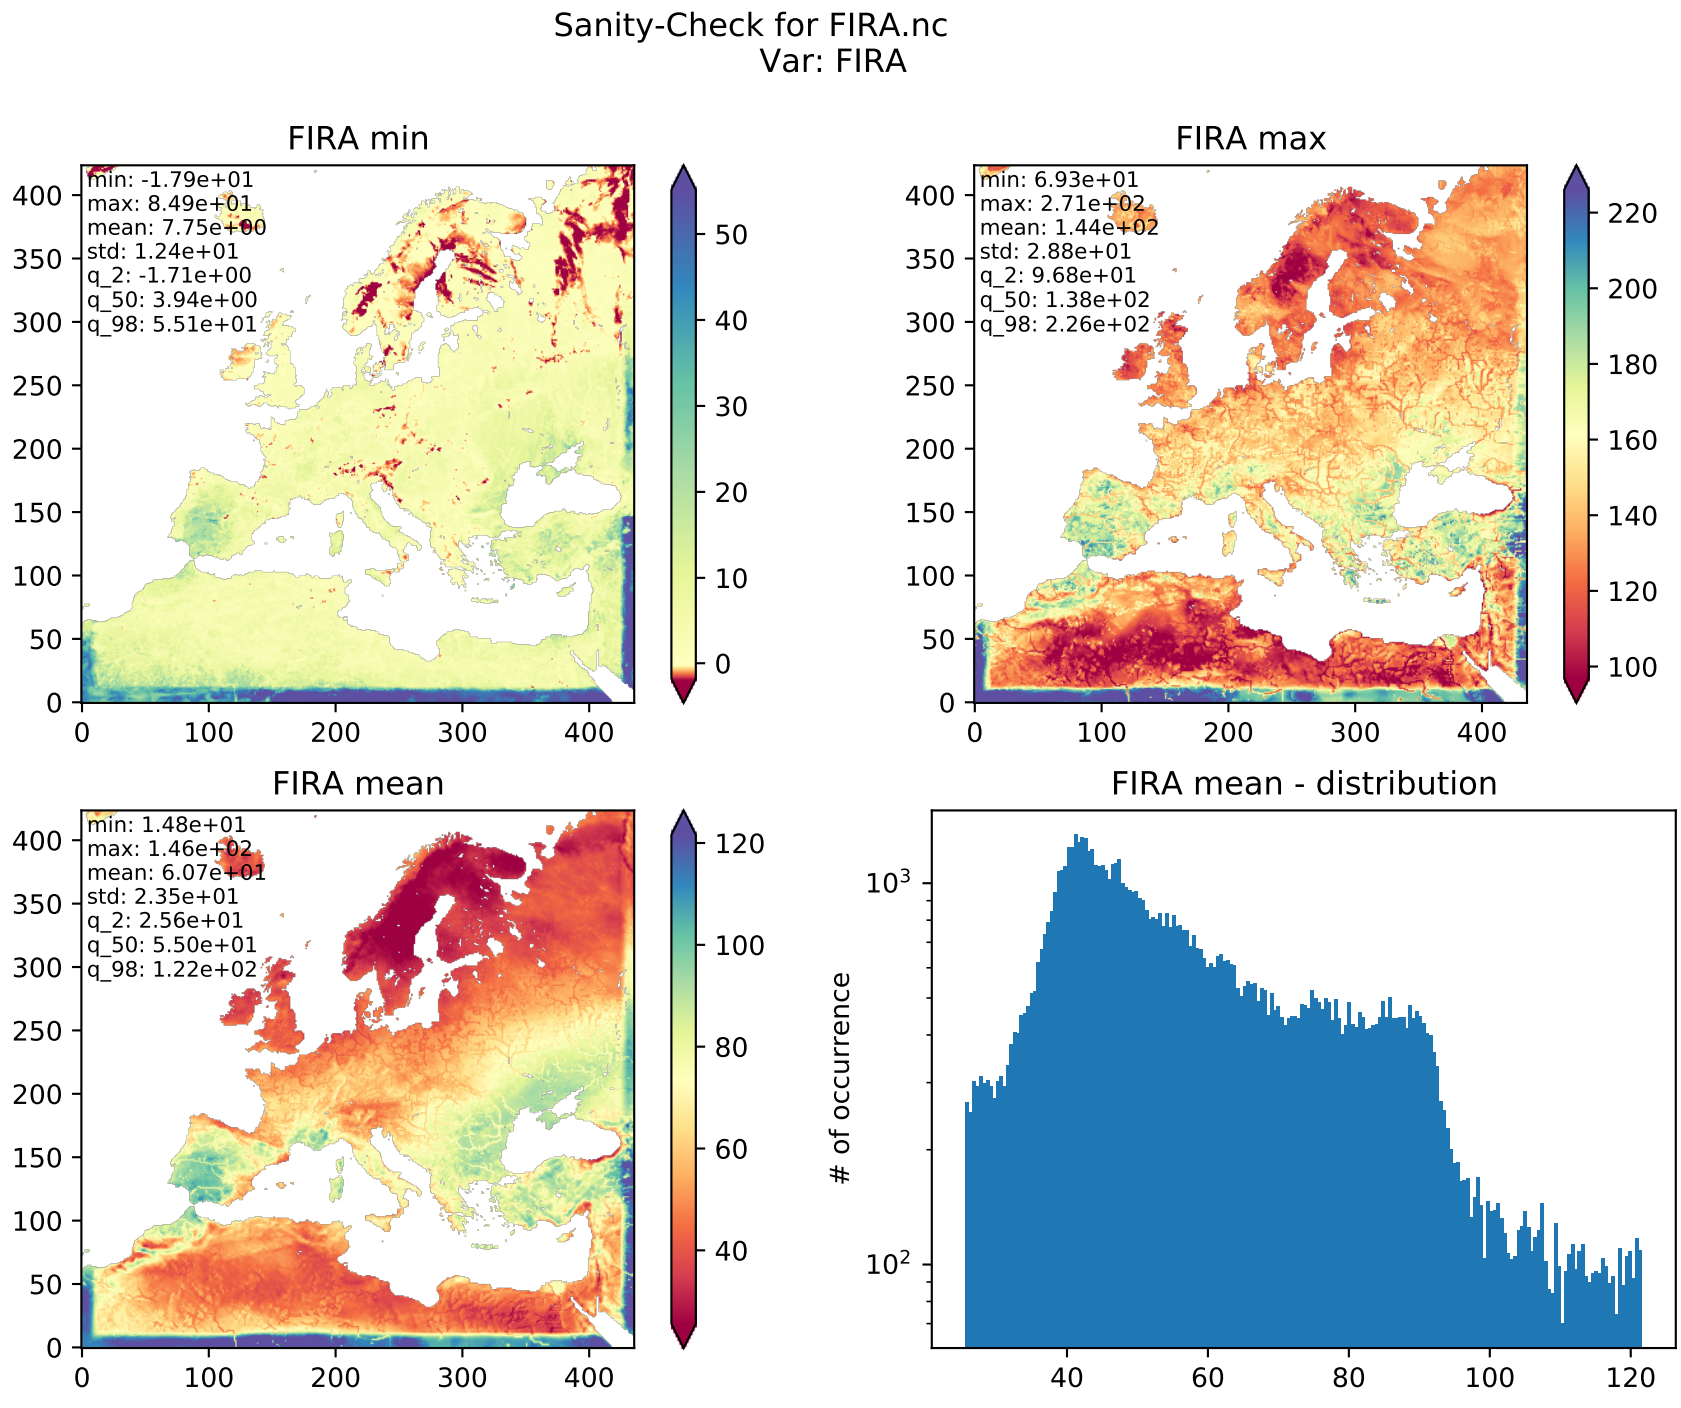
Sanity-Check for FIRA.nc
Var: FIRA
FIRA min
min: -1.79e+01
max: 8.49e+01
mean: 7.75e+00
std: 1.24e+01
q_2: -1.71e+00
q_50: 3.94e+00
q_98: 5.51e+01
FIRA max
min: 6.93e+01
max: 2.71e+02
mean: 1.44e+02
std: 2.88e+01
q_2: 9.68e+01
q_50: 1.38e+02
q_98: 2.26e+02
FIRA mean
min: 1.48e+01
max: 1.46e+02
mean: 6.07e+01
std: 2.35e+01
q_2: 2.56e+01
q_50: 5.50e+01
q_98: 1.22e+02
FIRA mean - distribution
# of occurrence