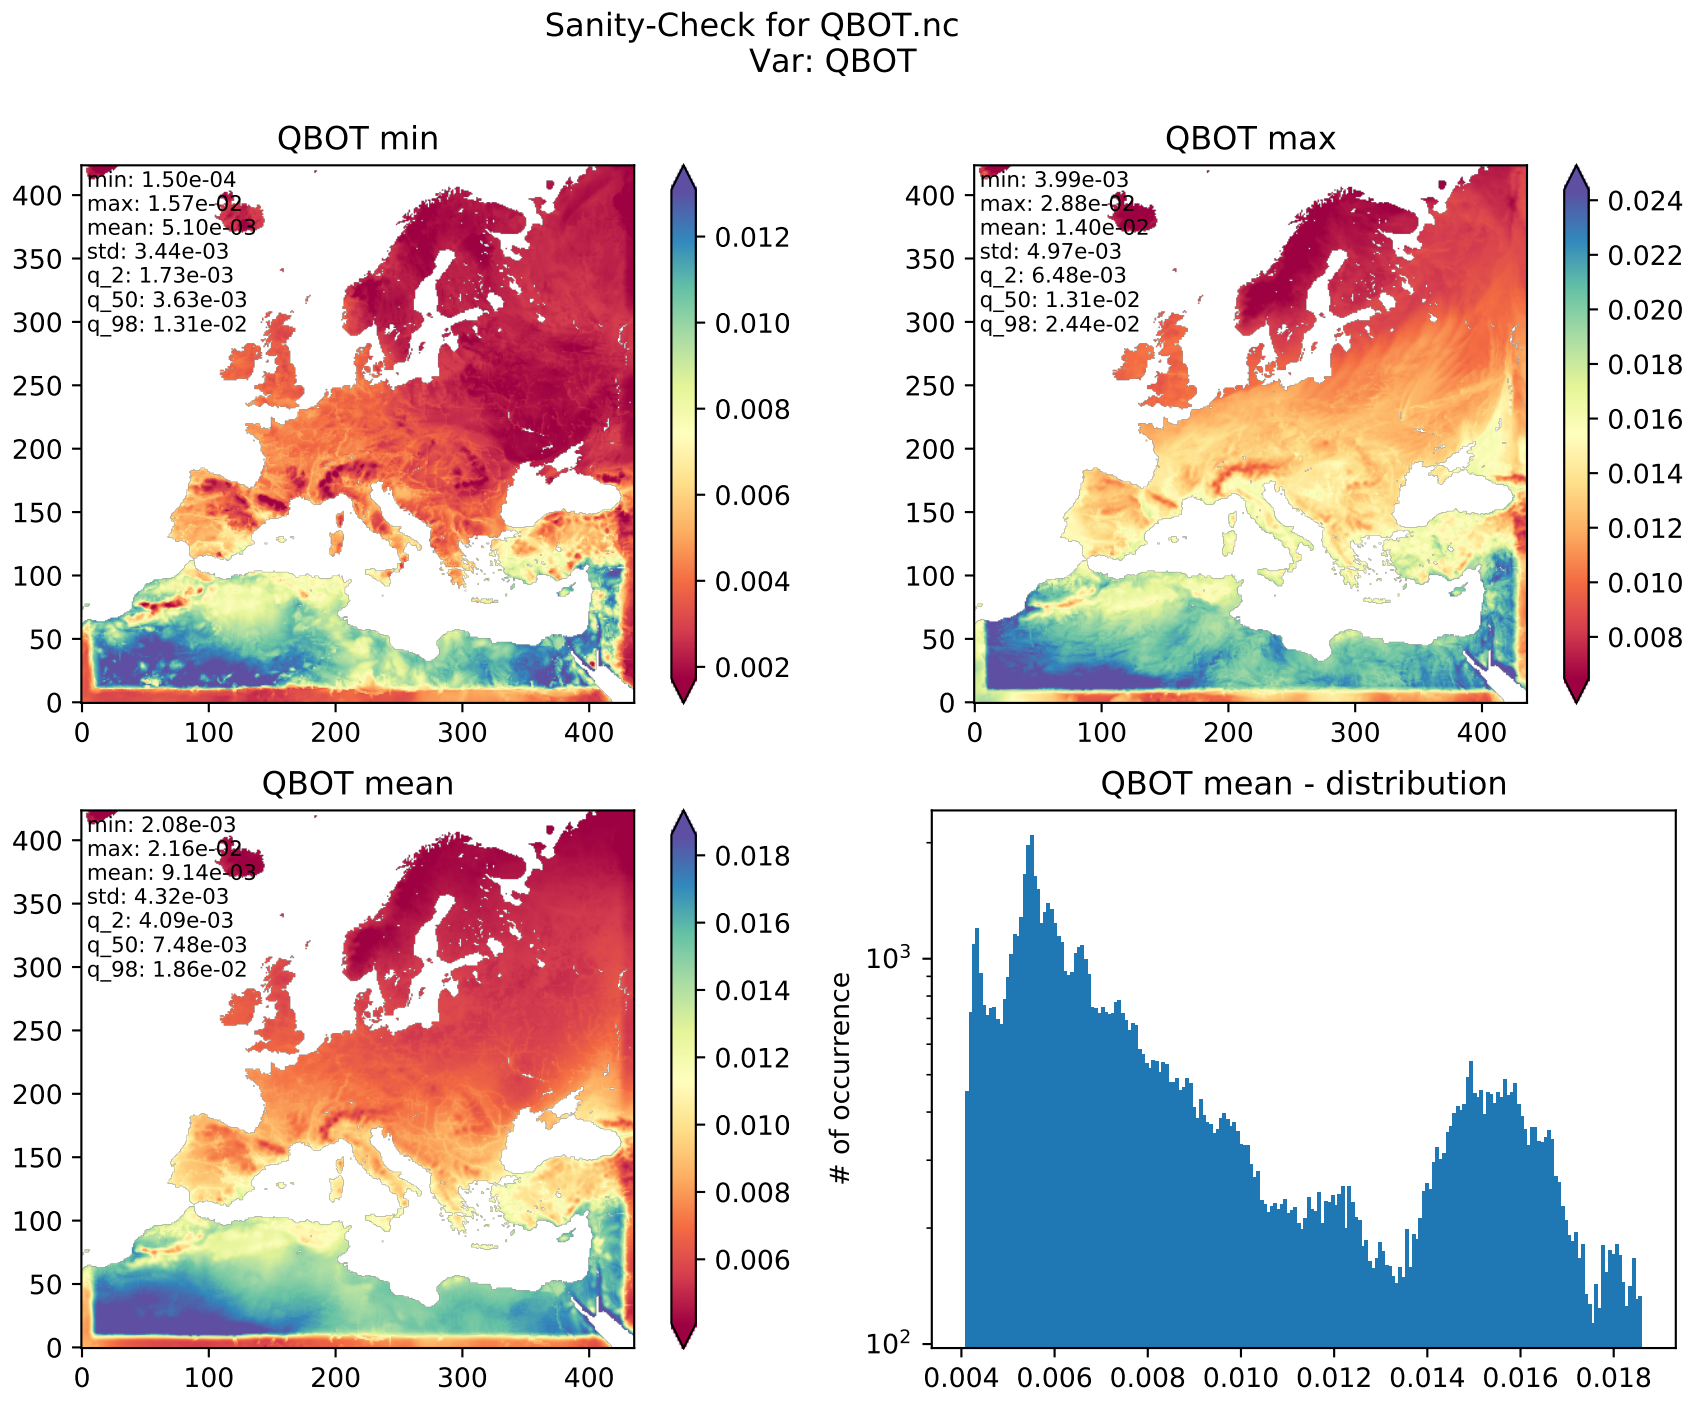
Sanity-Check for QBOT.nc
Var: QBOT
QBOT min
min: 1.50e-04
max: 1.57e-02
mean: 5.10e-03
std: 3.44e-03
q_2: 1.73e-03
q_50: 3.63e-03
q_98: 1.31e-02
QBOT max
min: 3.99e-03
max: 2.88e-02
mean: 1.40e-02
std: 4.97e-03
q_2: 6.48e-03
q_50: 1.31e-02
q_98: 2.44e-02
QBOT mean
min: 2.08e-03
max: 2.16e-02
mean: 9.14e-03
std: 4.32e-03
q_2: 4.09e-03
q_50: 7.48e-03
q_98: 1.86e-02
QBOT mean - distribution
# of occurrence