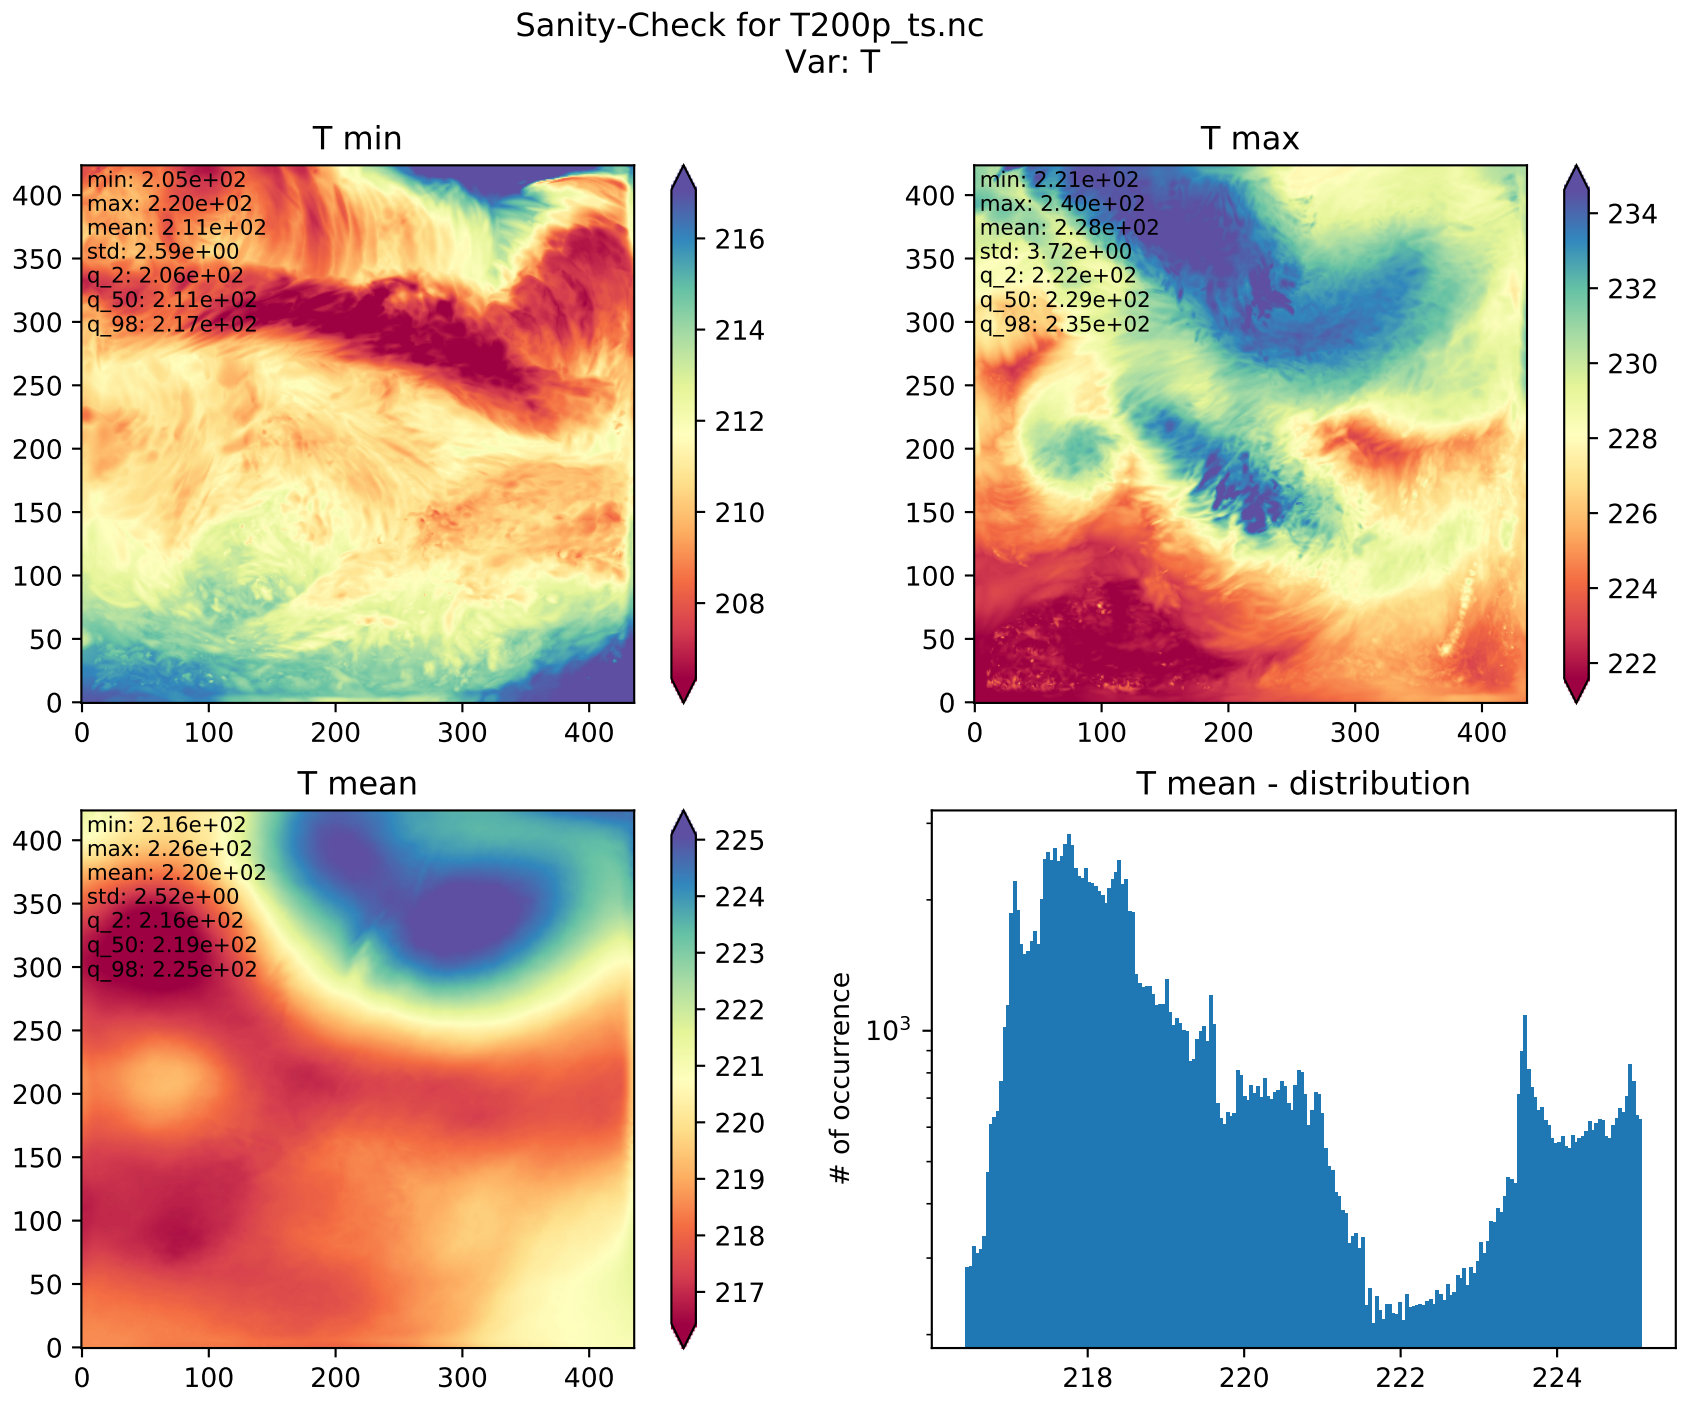
Sanity-Check for T200p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.05e+02
max: 2.20e+02
mean: 2.11e+02
std: 2.59e+00
q_2: 2.06e+02
q_50: 2.11e+02
q_98: 2.17e+02
T max
min: 2.21e+02
max: 2.40e+02
mean: 2.28e+02
std: 3.72e+00
q_2: 2.22e+02
q_50: 2.29e+02
q_98: 2.35e+02
T mean
min: 2.16e+02
max: 2.26e+02
mean: 2.20e+02
std: 2.52e+00
q_2: 2.16e+02
q_50: 2.19e+02
q_98: 2.25e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3