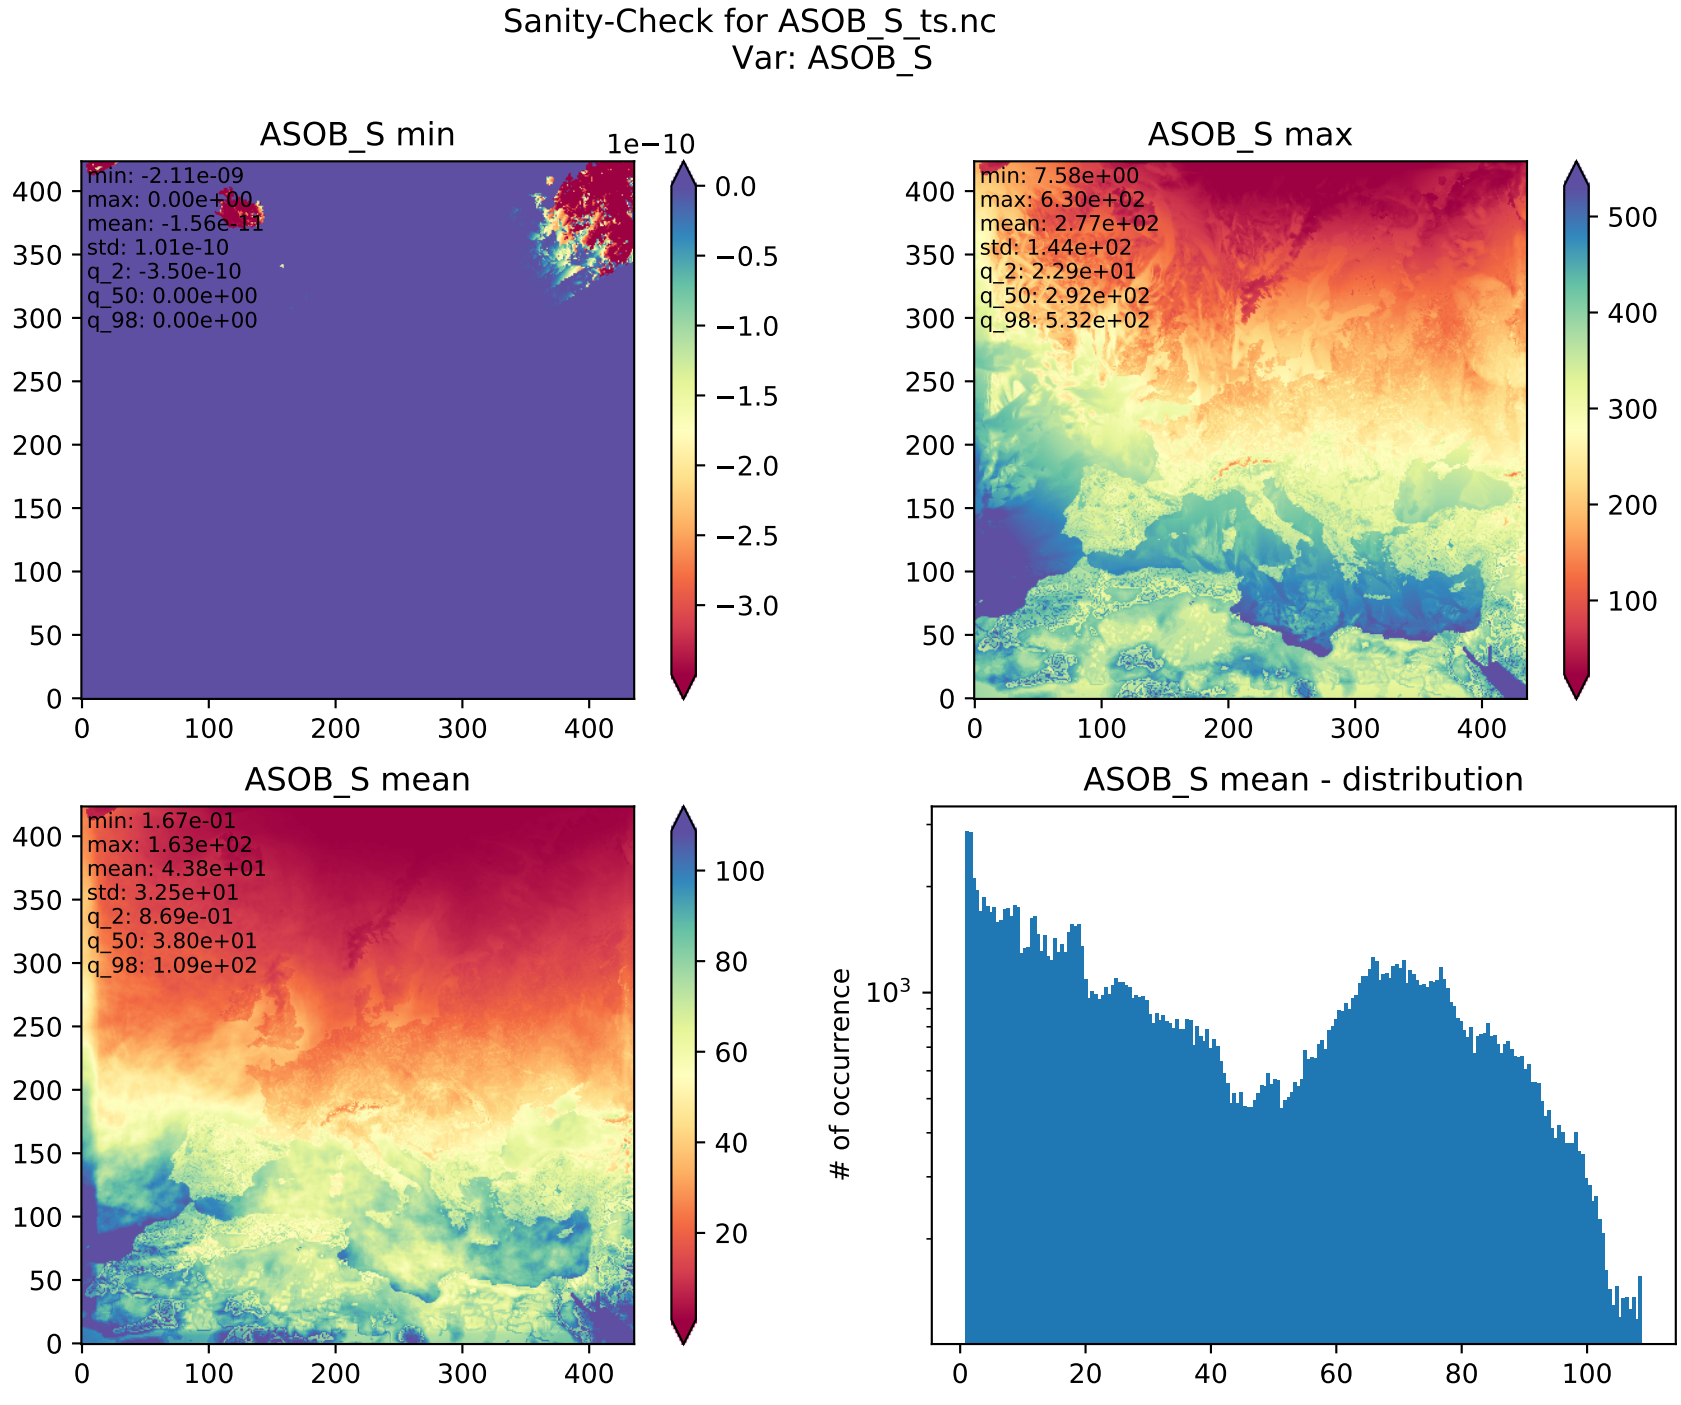
Sanity-Check for ASOB_S_ts.nc
Var: ASOB_S
ASOB_S min
min: -2.11e-09
max: 0.00e+00
mean: -1.56e-11
std: 1.01e-10
q_2: -3.50e-10
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−10
ASOB_S max
min: 7.58e+00
max: 6.30e+02
mean: 2.77e+02
std: 1.44e+02
q_2: 2.29e+01
q_50: 2.92e+02
q_98: 5.32e+02
ASOB_S mean
min: 1.67e-01
max: 1.63e+02
mean: 4.38e+01
std: 3.25e+01
q_2: 8.69e-01
q_50: 3.80e+01
q_98: 1.09e+02
ASOB_S mean - distribution
# of occurrence
10^3