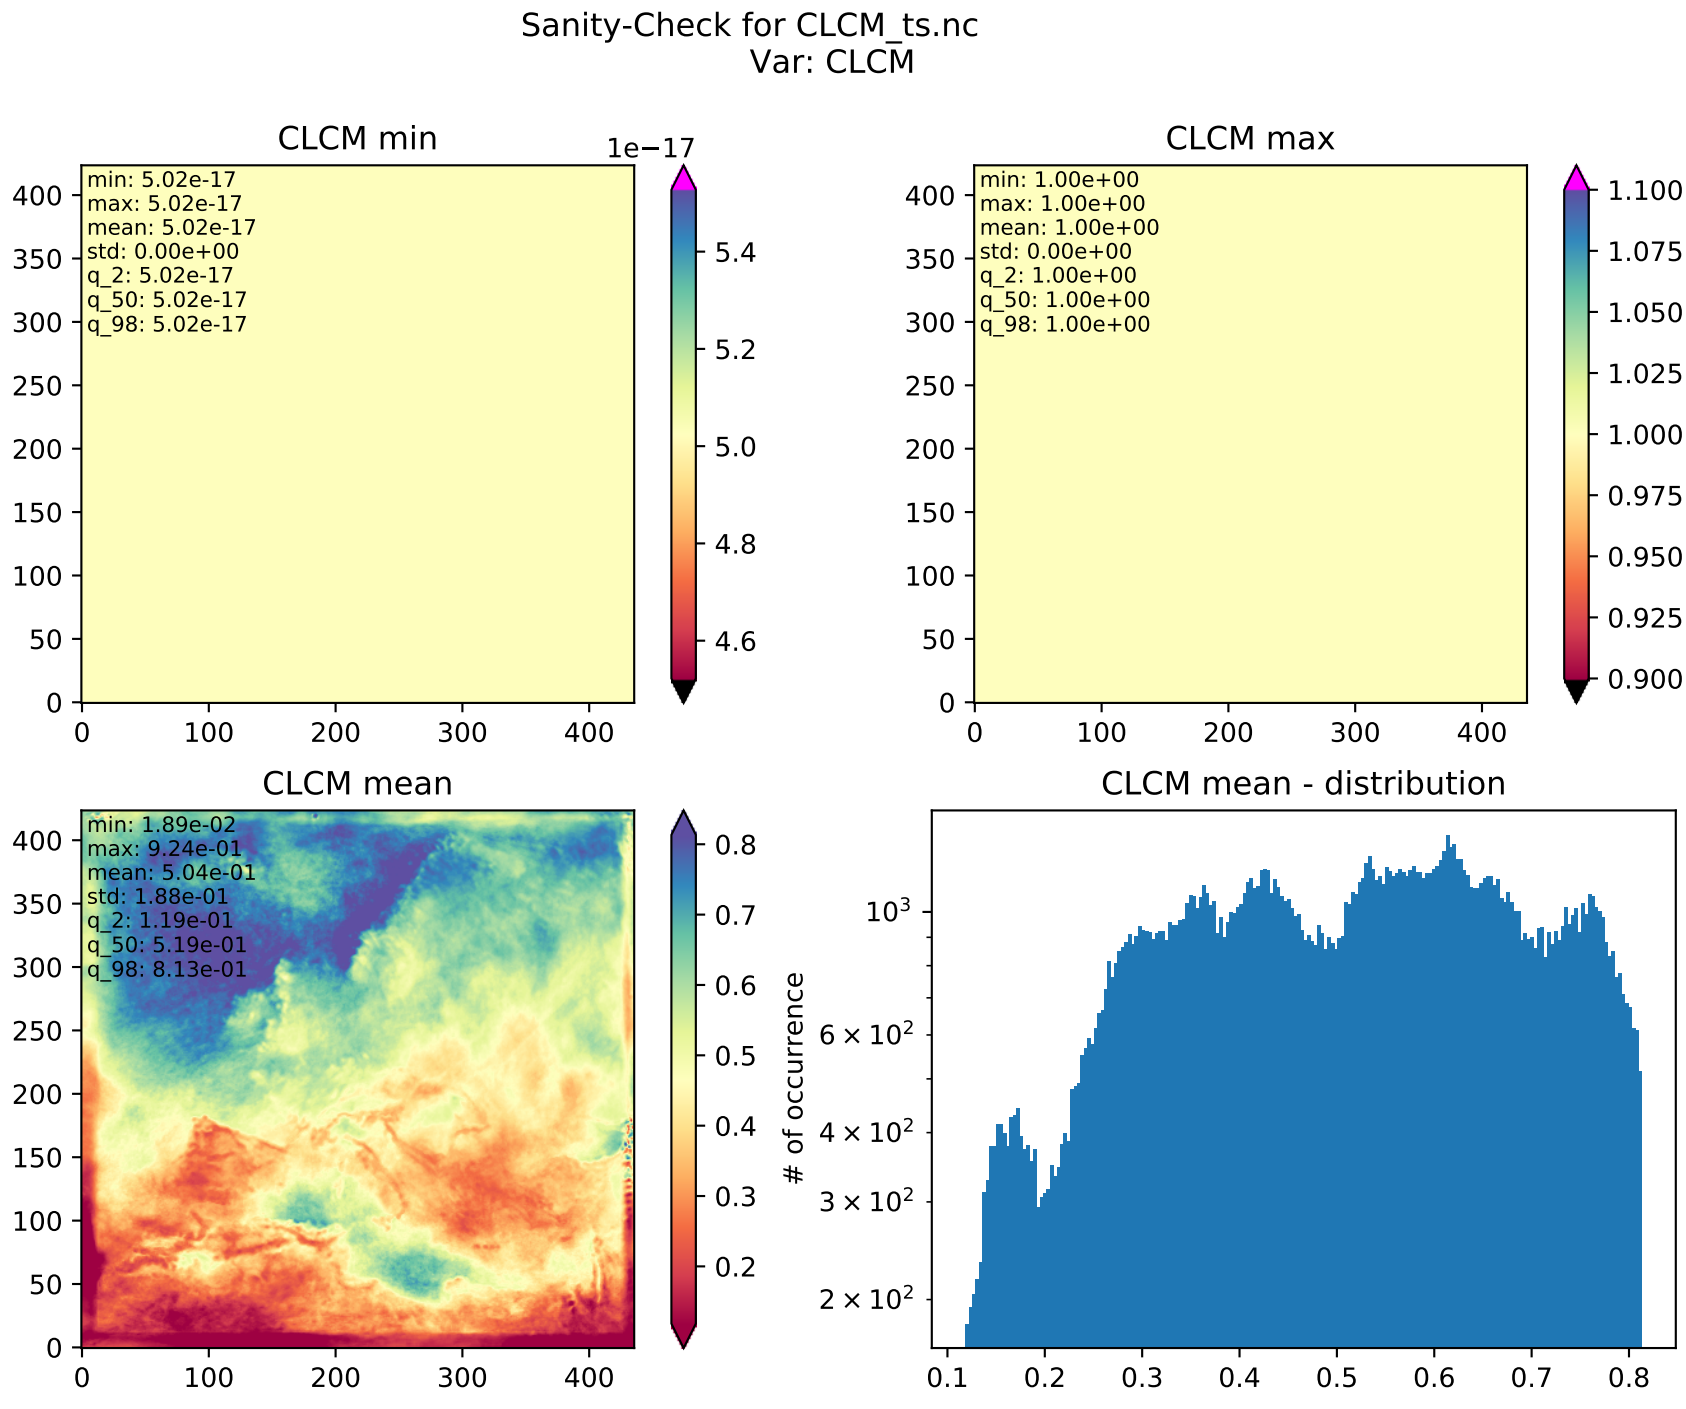
Sanity-Check for CLCM_ts.nc
Var: CLCM
CLCM min
min: 5.02e-17
max: 5.02e-17
mean: 5.02e-17
std: 0.00e+00
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 5.02e-17
1e−17
CLCM max
min: 1.00e+00
max: 1.00e+00
mean: 1.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 1.00e+00
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCM mean
min: 1.89e-02
max: 9.24e-01
mean: 5.04e-01
std: 1.88e-01
q_2: 1.19e-01
q_50: 5.19e-01
q_98: 8.13e-01
CLCM mean - distribution
# of occurrence