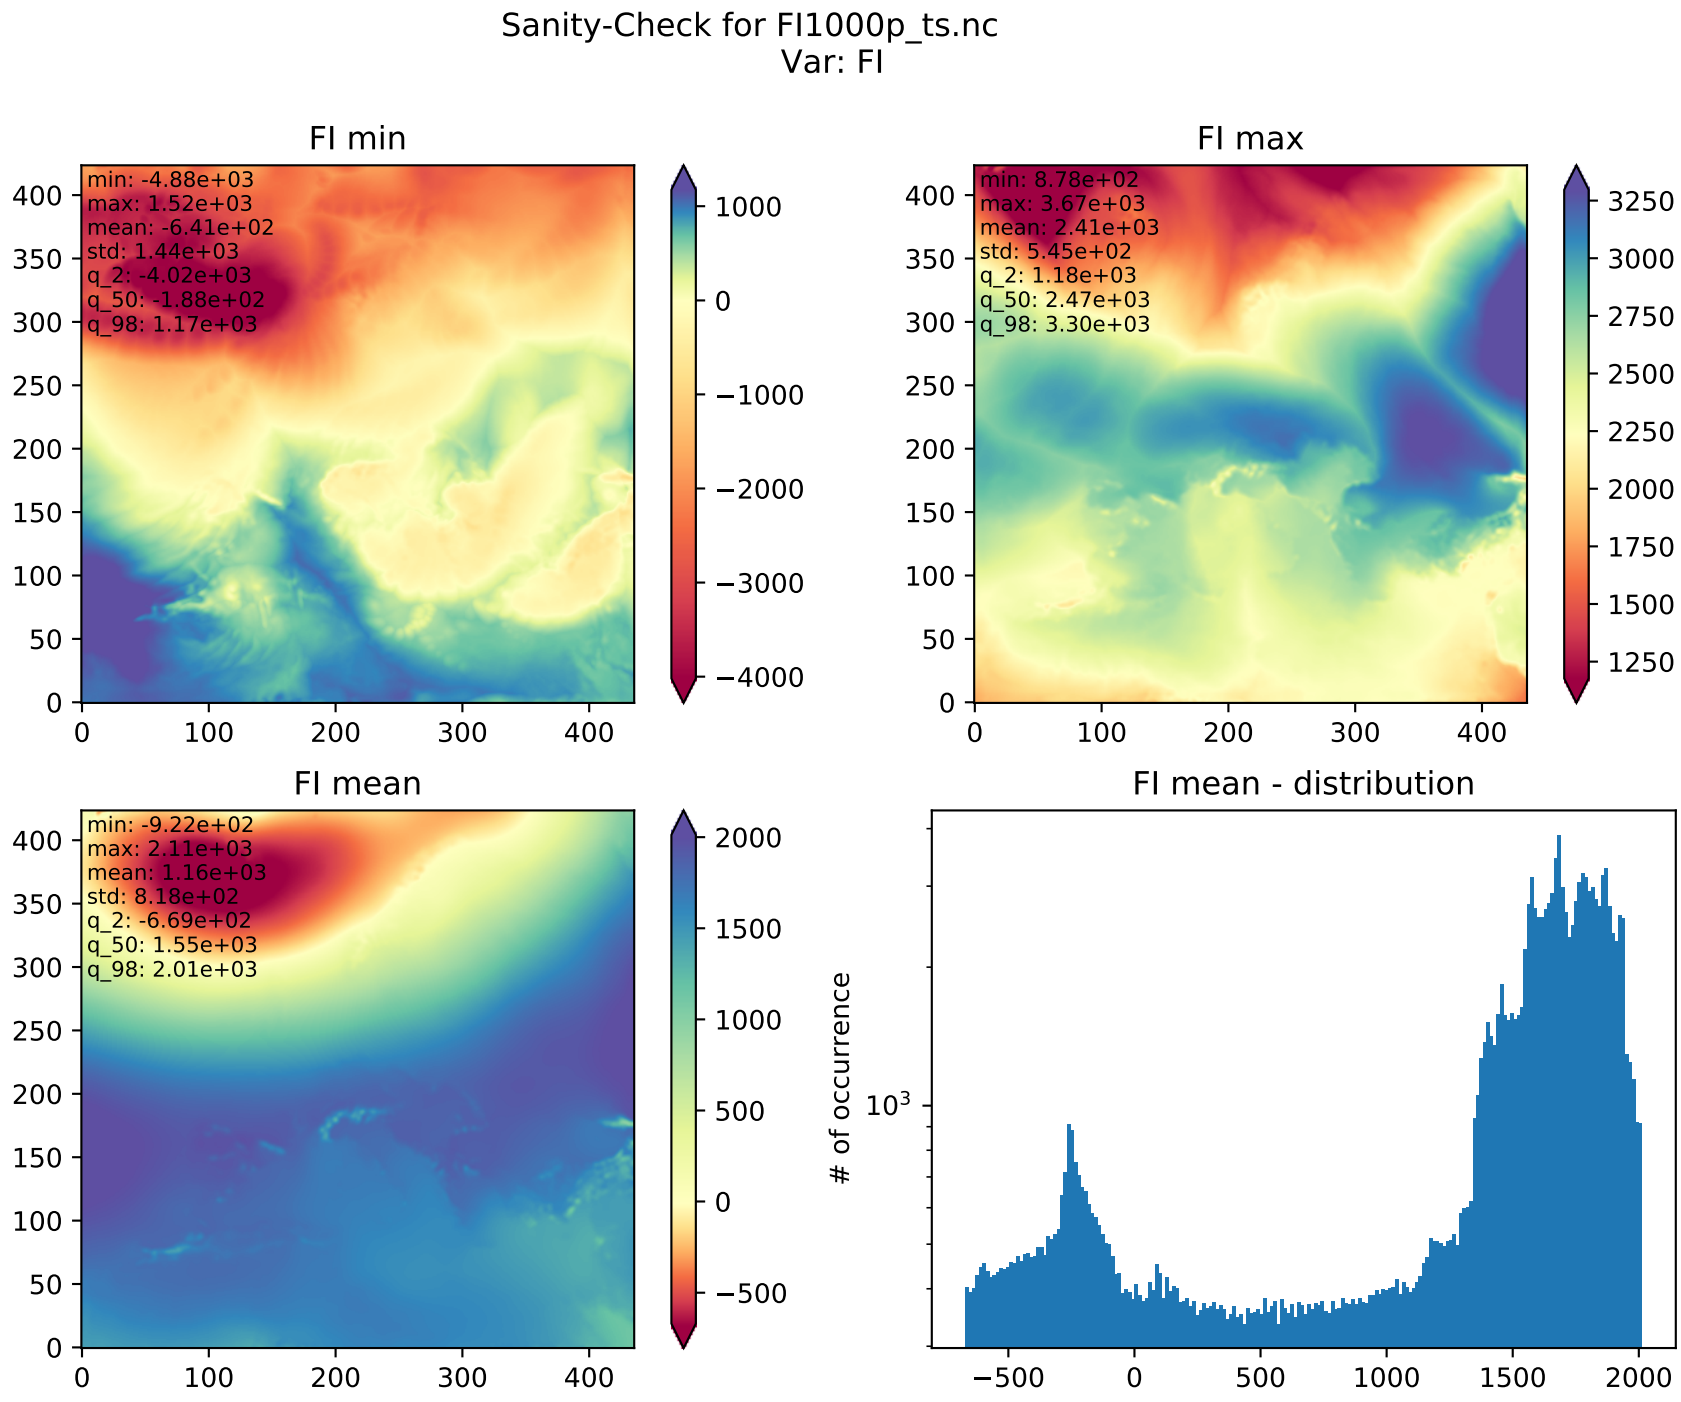
Sanity-Check for FI1000p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: -4.88e+03
max: 1.52e+03
mean: -6.41e+02
std: 1.44e+03
q_2: -4.02e+03
q_50: -1.88e+02
q_98: 1.17e+03
FI max
min: 8.78e+02
max: 3.67e+03
mean: 2.41e+03
std: 5.45e+02
q_2: 1.18e+03
q_50: 2.47e+03
q_98: 3.30e+03
FI mean
min: -9.22e+02
max: 2.11e+03
mean: 1.16e+03
std: 8.18e+02
q_2: -6.69e+02
q_50: 1.55e+03
q_98: 2.01e+03
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3