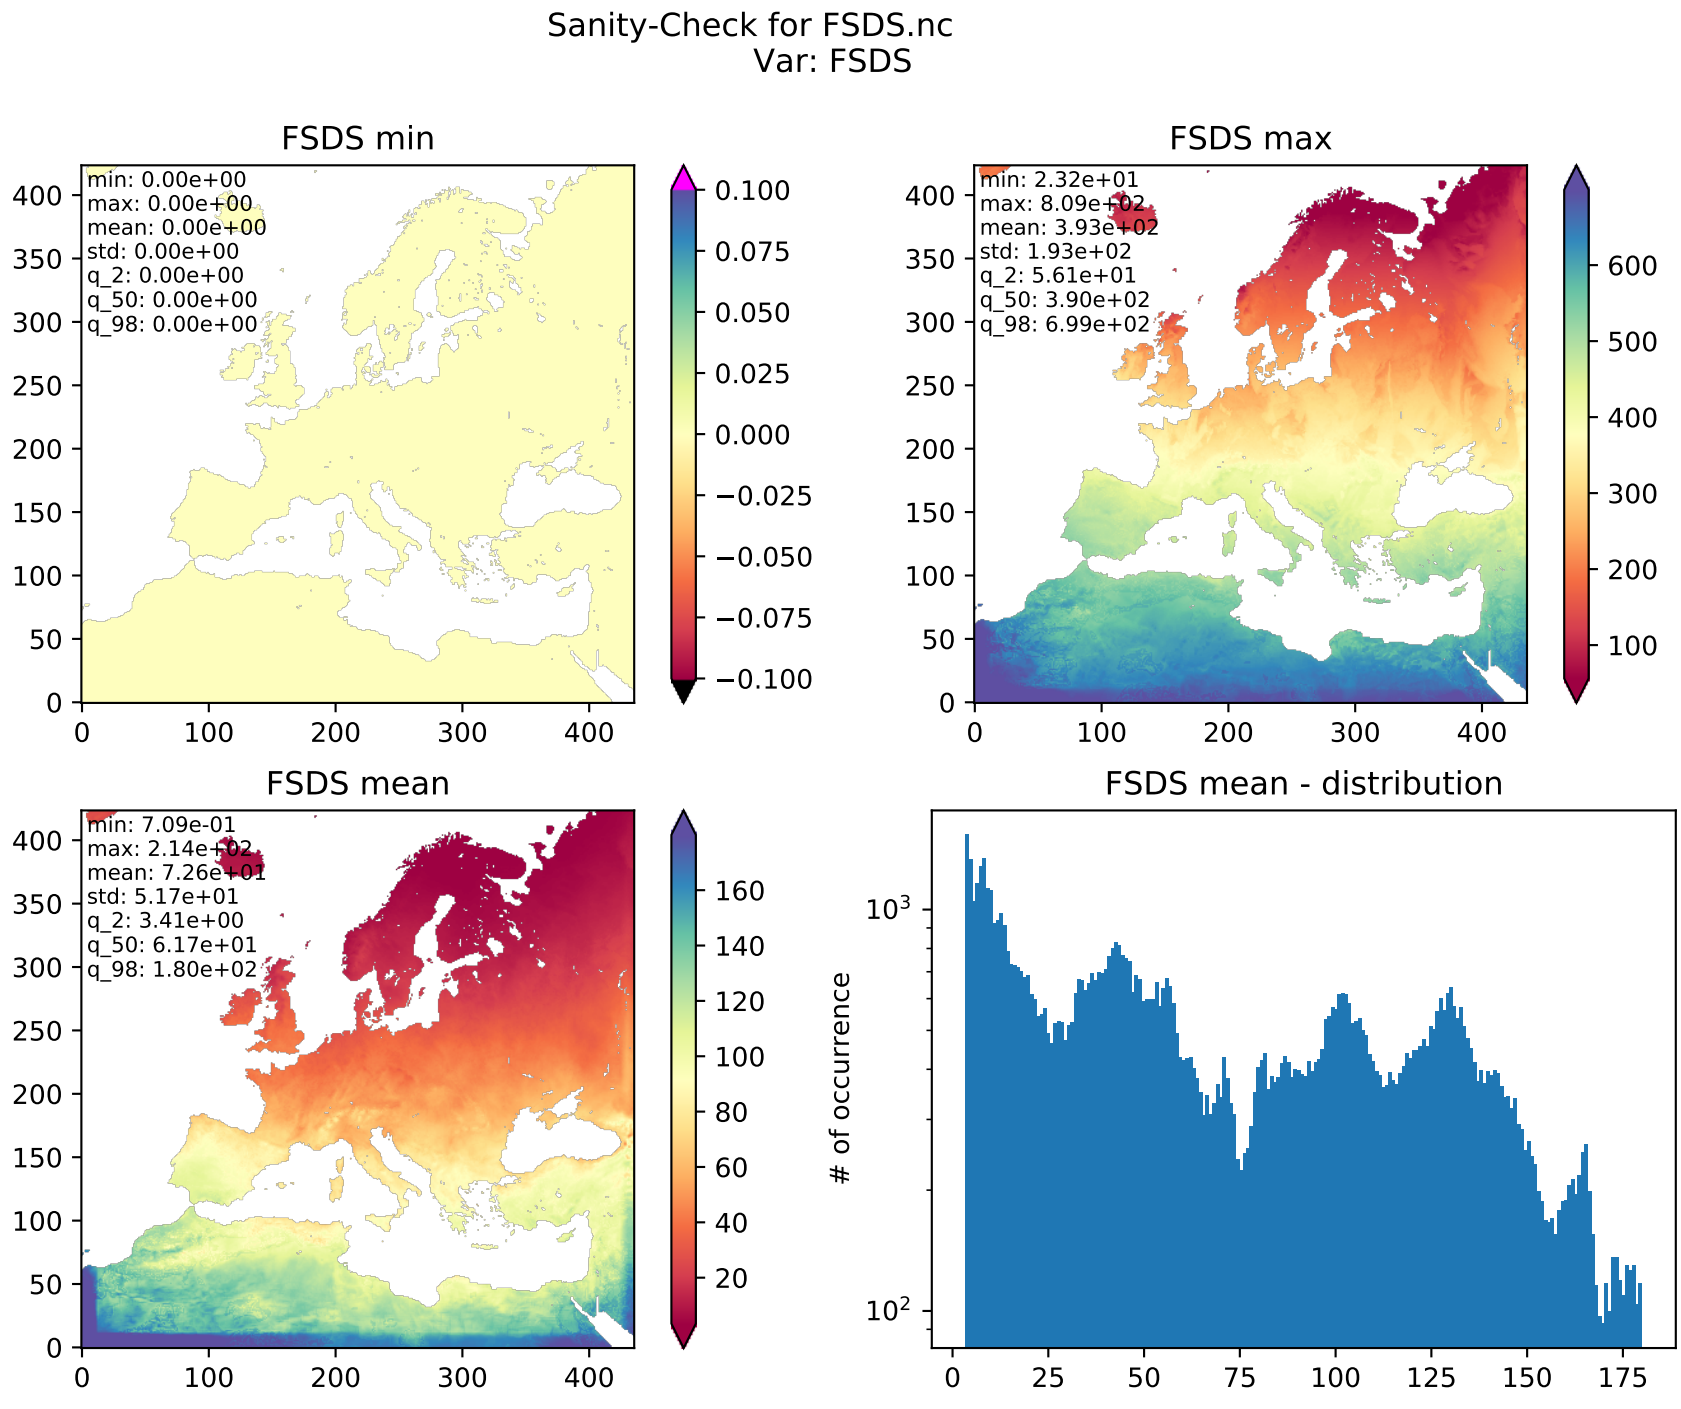
Sanity-Check for FSDS.nc
Var: FSDS
FSDS min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FSDS max
min: 2.32e+01
max: 8.09e+02
mean: 3.93e+02
std: 1.93e+02
q_2: 5.61e+01
q_50: 3.90e+02
q_98: 6.99e+02
FSDS mean
min: 7.09e-01
max: 2.14e+02
mean: 7.26e+01
std: 5.17e+01
q_2: 3.41e+00
q_50: 6.17e+01
q_98: 1.80e+02
FSDS mean - distribution
# of occurrence