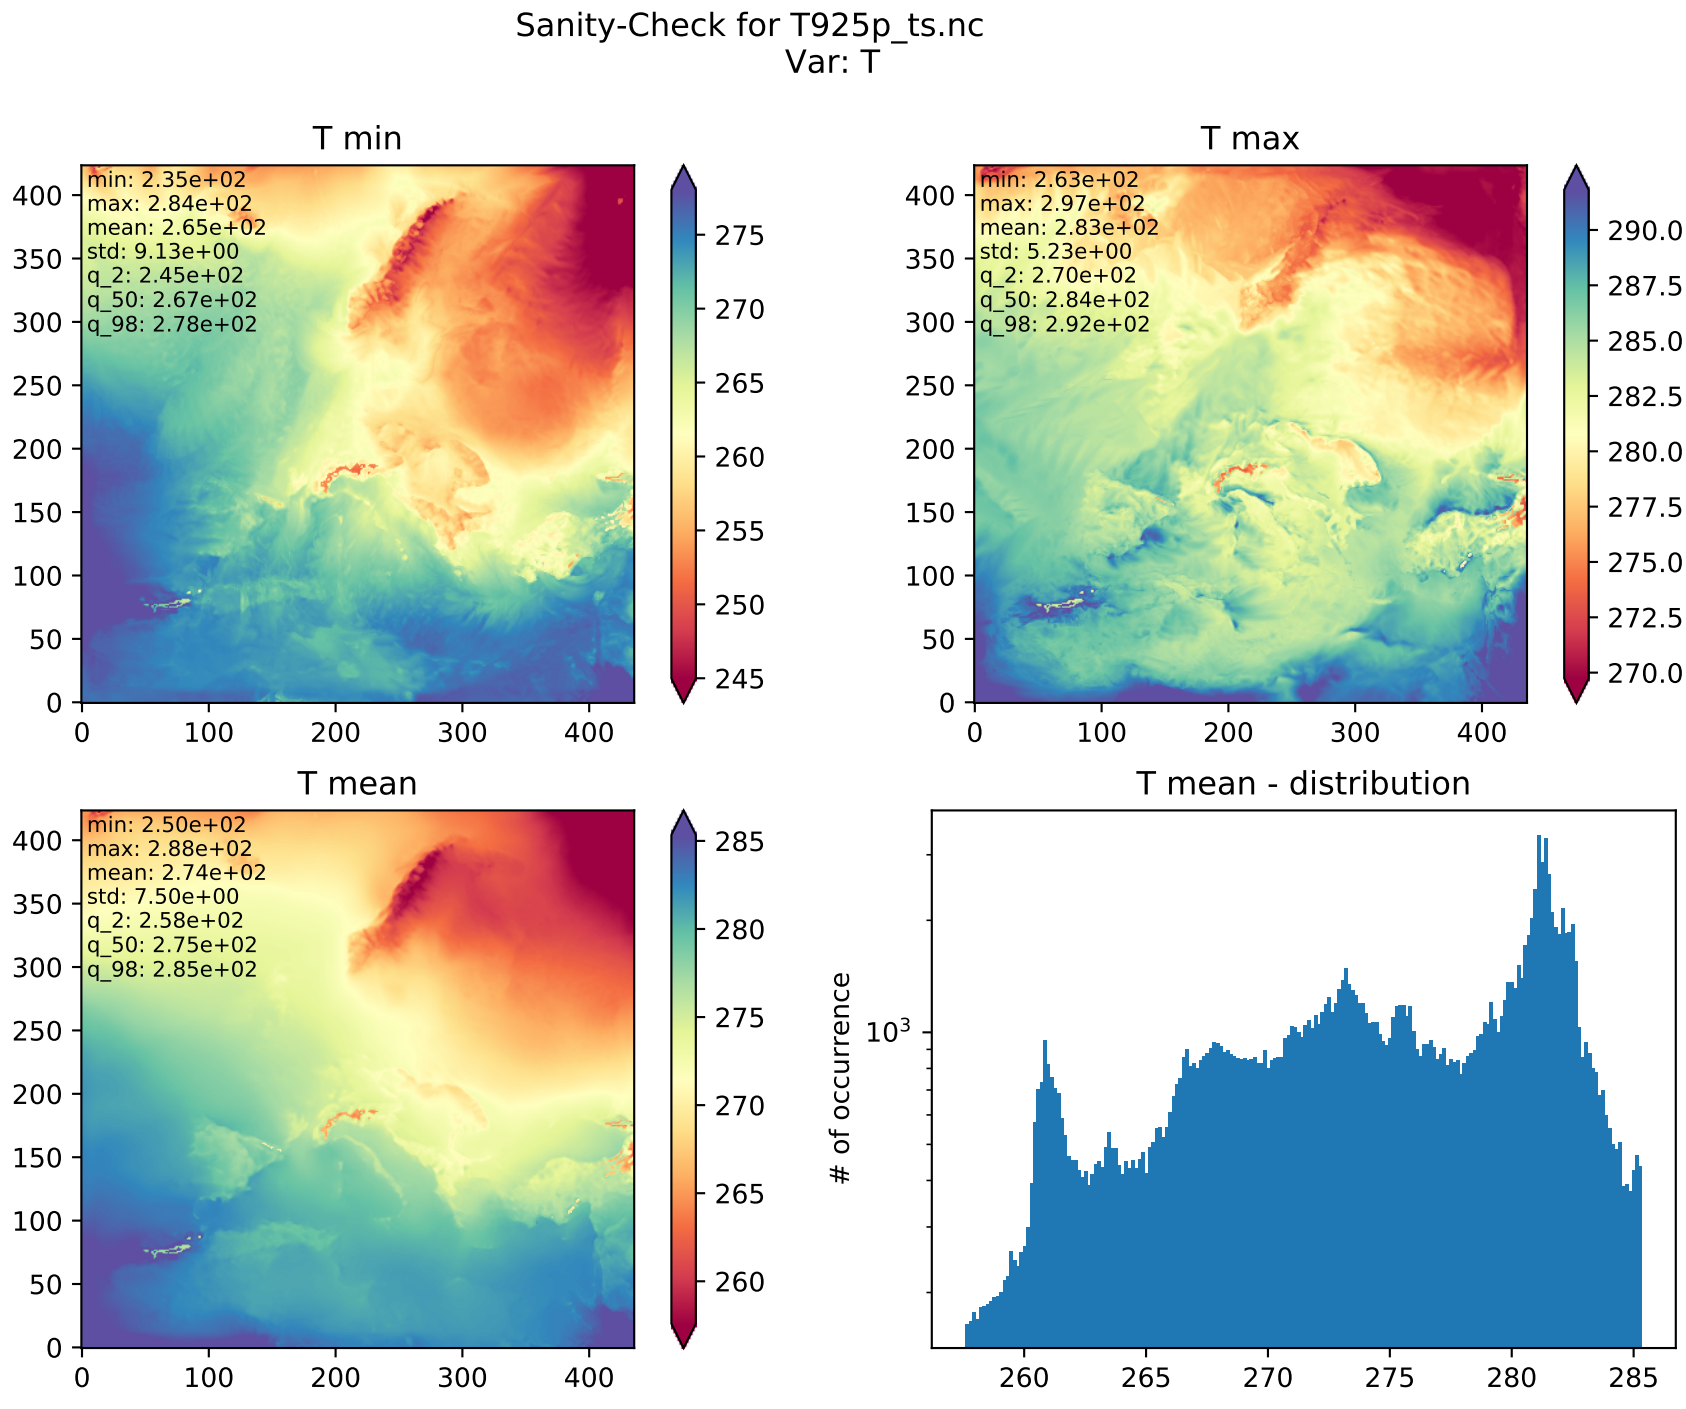
Sanity-Check for T925p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.35e+02
max: 2.84e+02
mean: 2.65e+02
std: 9.13e+00
q_2: 2.45e+02
q_50: 2.67e+02
q_98: 2.78e+02
T max
min: 2.63e+02
max: 2.97e+02
mean: 2.83e+02
std: 5.23e+00
q_2: 2.70e+02
q_50: 2.84e+02
q_98: 2.92e+02
T mean
min: 2.50e+02
max: 2.88e+02
mean: 2.74e+02
std: 7.50e+00
q_2: 2.58e+02
q_50: 2.75e+02
q_98: 2.85e+02
T mean - distribution
# of occurrence
$10^3$