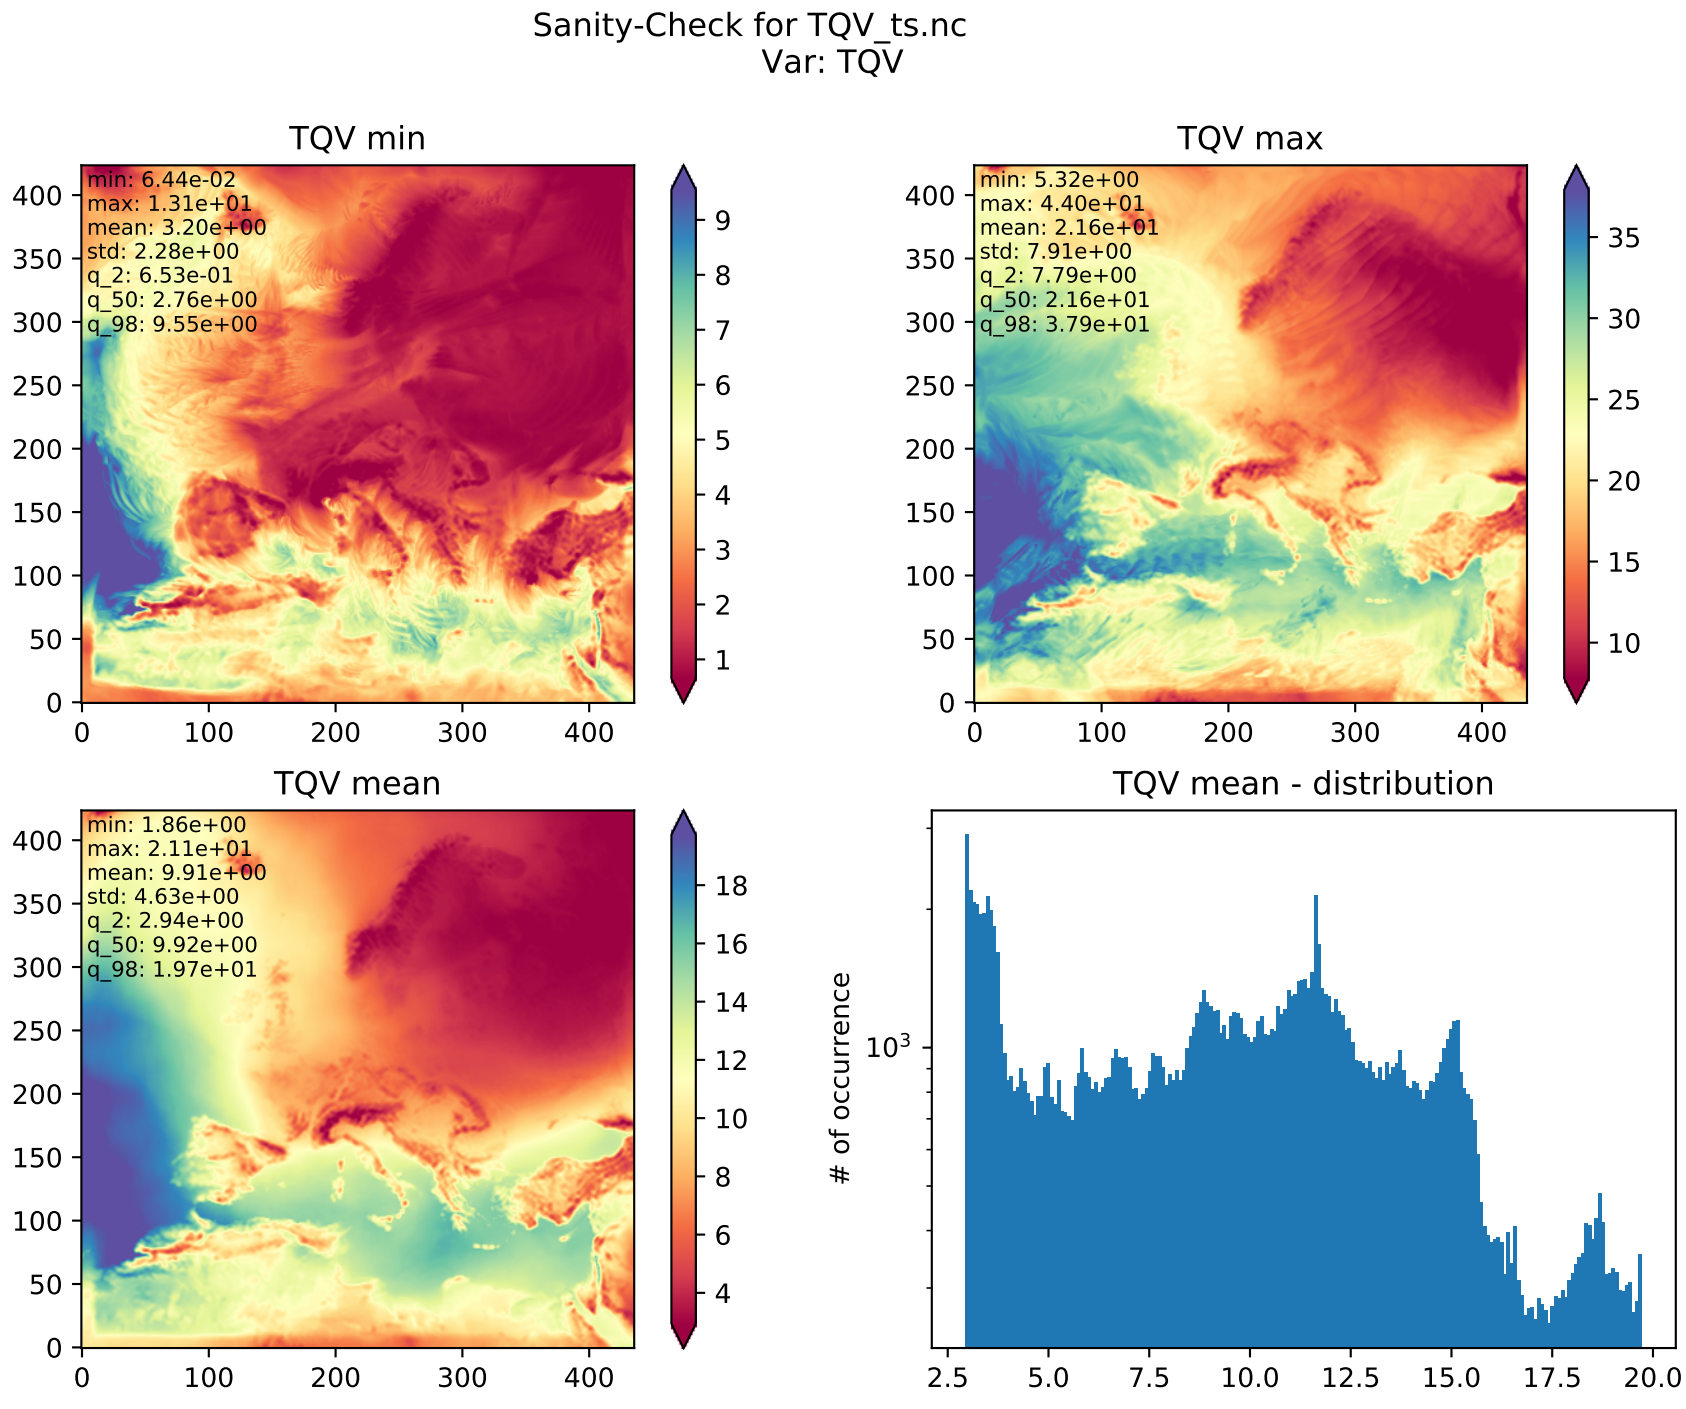
Sanity-Check for TQV_ts.nc
Var: TQV
TQV min
min: 6.44e-02
max: 1.31e+01
mean: 3.20e+00
std: 2.28e+00
q_2: 6.53e-01
q_50: 2.76e+00
q_98: 9.55e+00
TQV max
min: 5.32e+00
max: 4.40e+01
mean: 2.16e+01
std: 7.91e+00
q_2: 7.79e+00
q_50: 2.16e+01
q_98: 3.79e+01
TQV mean
min: 1.86e+00
max: 2.11e+01
mean: 9.91e+00
std: 4.63e+00
q_2: 2.94e+00
q_50: 9.92e+00
q_98: 1.97e+01
TQV mean - distribution
# of occurrence
10^3