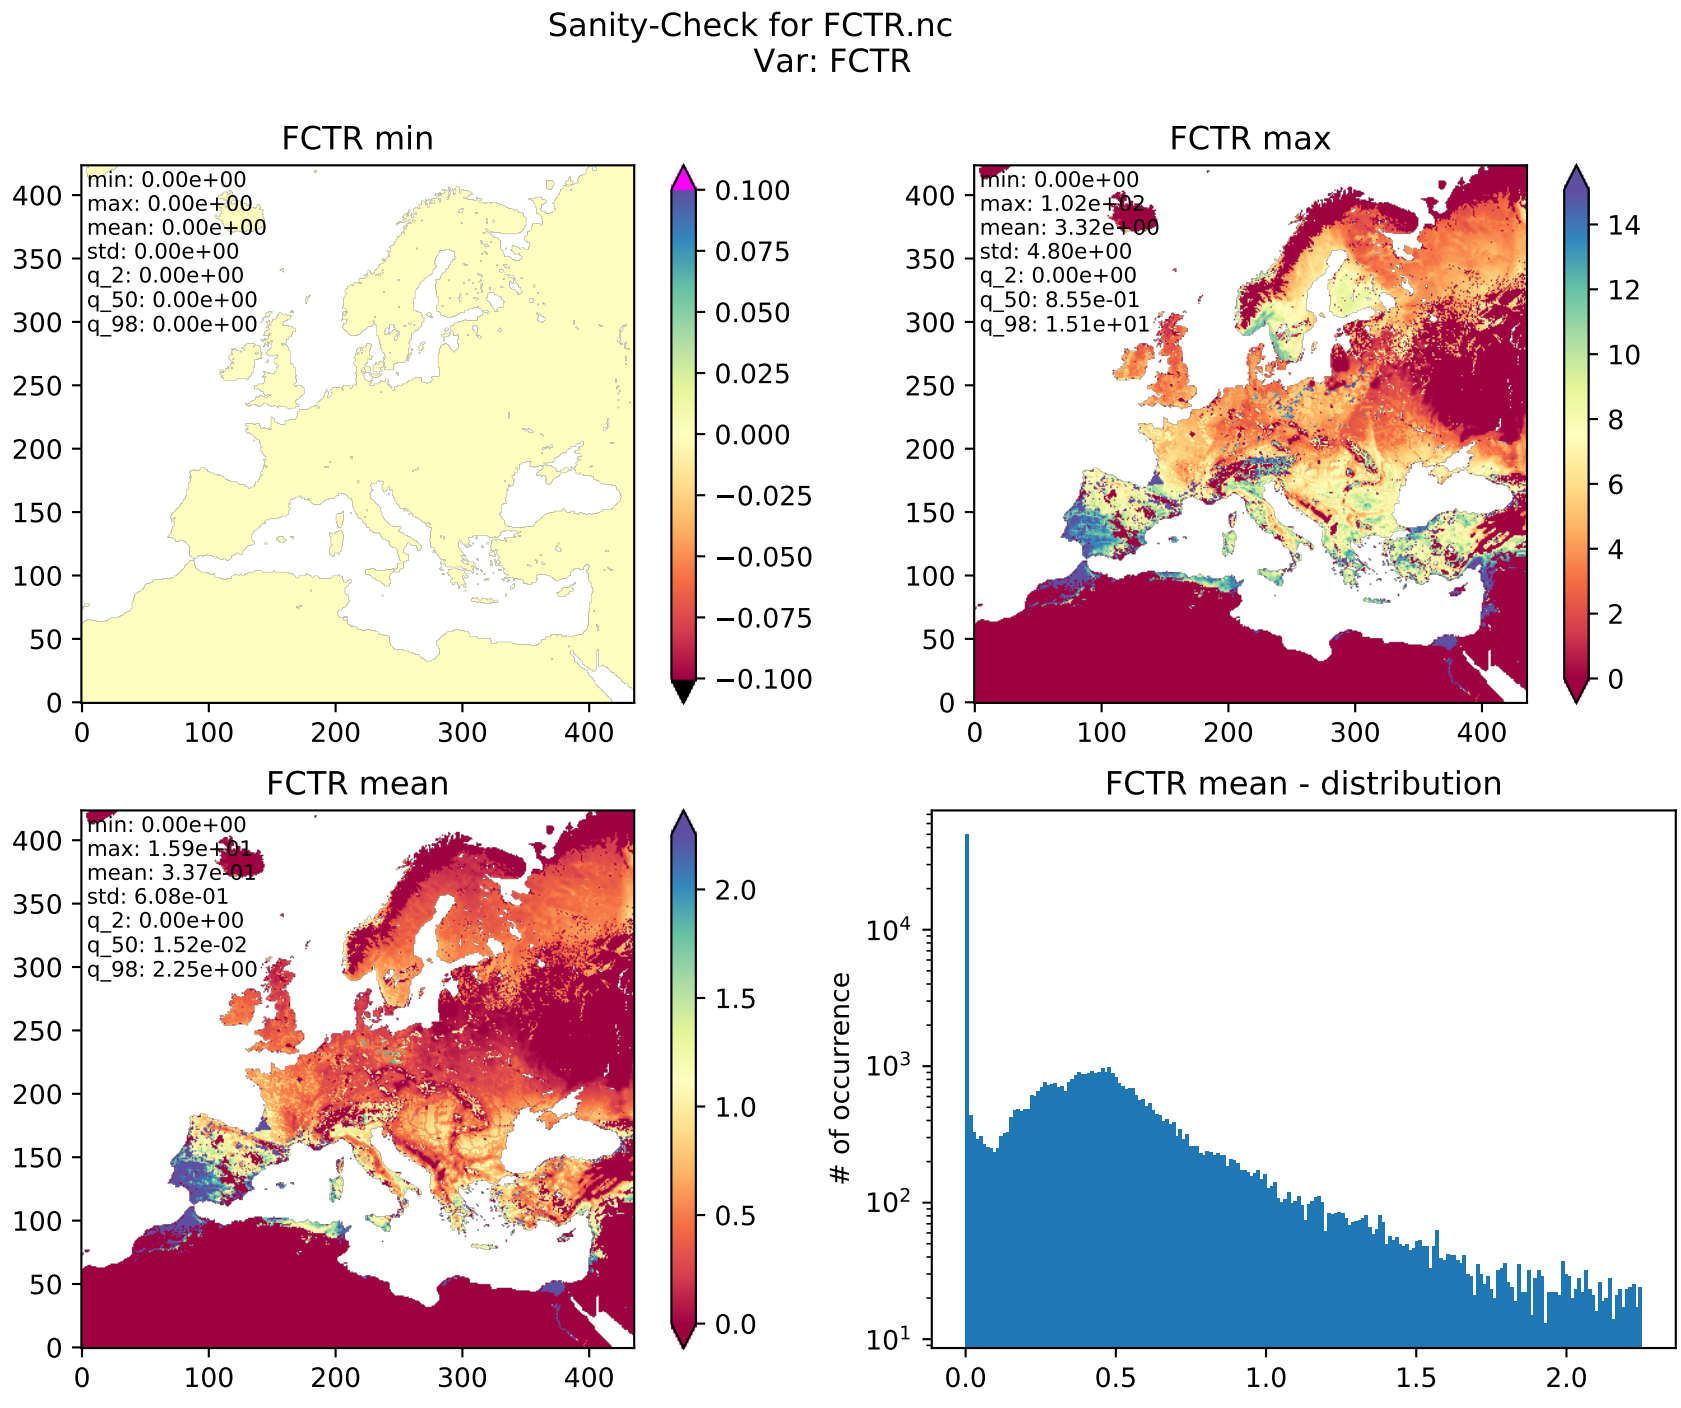
Sanity-Check for FCTR.nc
Var: FCTR
FCTR min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FCTR max
min: 0.00e+00
max: 1.02e+02
mean: 3.32e+00
std: 4.80e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 8.55e-01
q_98: 1.51e+01
FCTR mean
min: 0.00e+00
max: 1.59e+01
mean: 3.37e-01
std: 6.08e-01
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.52e-02
q_98: 2.25e+00
FCTR mean - distribution
# of occurrence