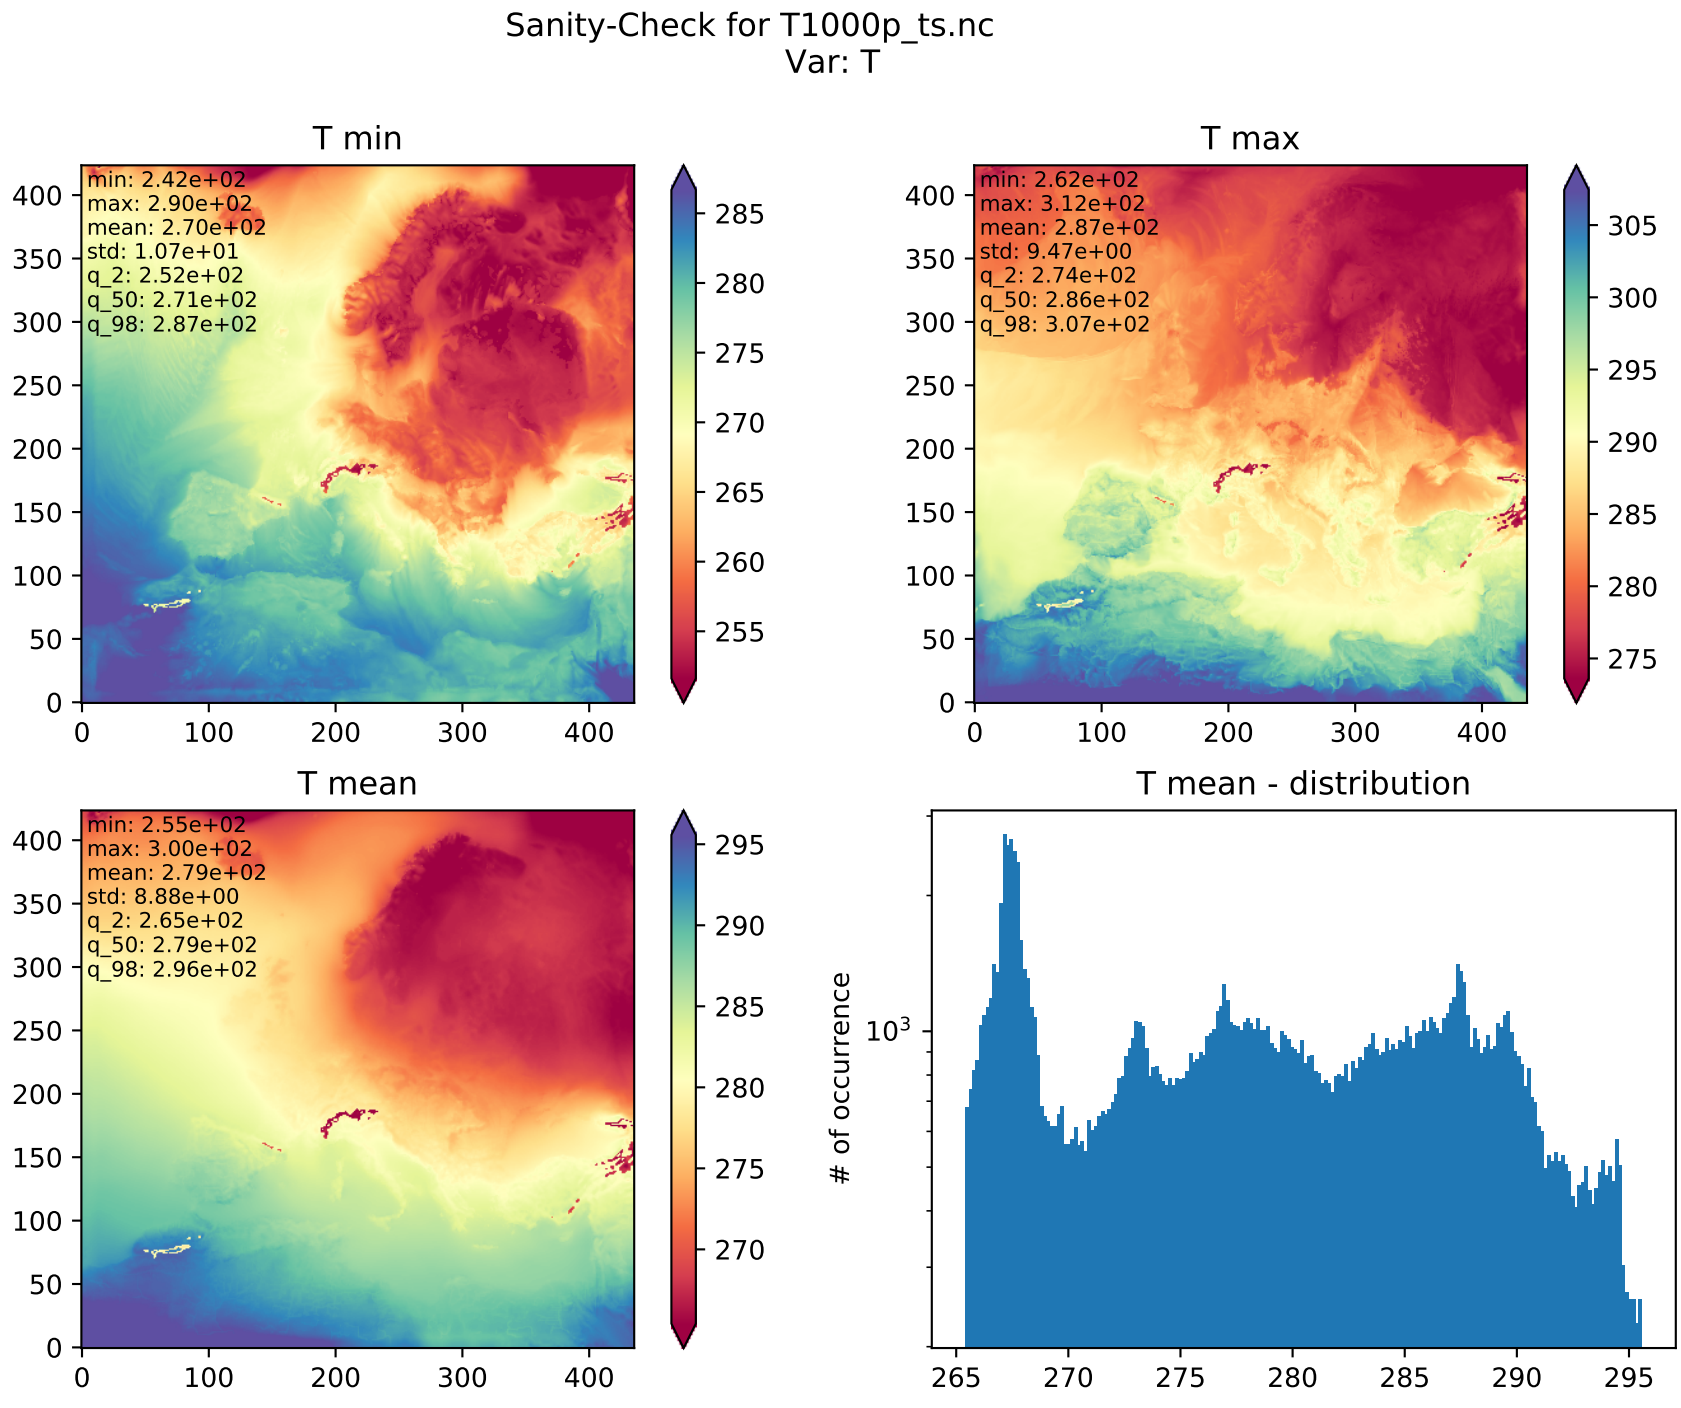
Sanity-Check for T1000p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.42e+02
max: 2.90e+02
mean: 2.70e+02
std: 1.07e+01
q_2: 2.52e+02
q_50: 2.71e+02
q_98: 2.87e+02
T max
min: 2.62e+02
max: 3.12e+02
mean: 2.87e+02
std: 9.47e+00
q_2: 2.74e+02
q_50: 2.86e+02
q_98: 3.07e+02
T mean
min: 2.55e+02
max: 3.00e+02
mean: 2.79e+02
std: 8.88e+00
q_2: 2.65e+02
q_50: 2.79e+02
q_98: 2.96e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3