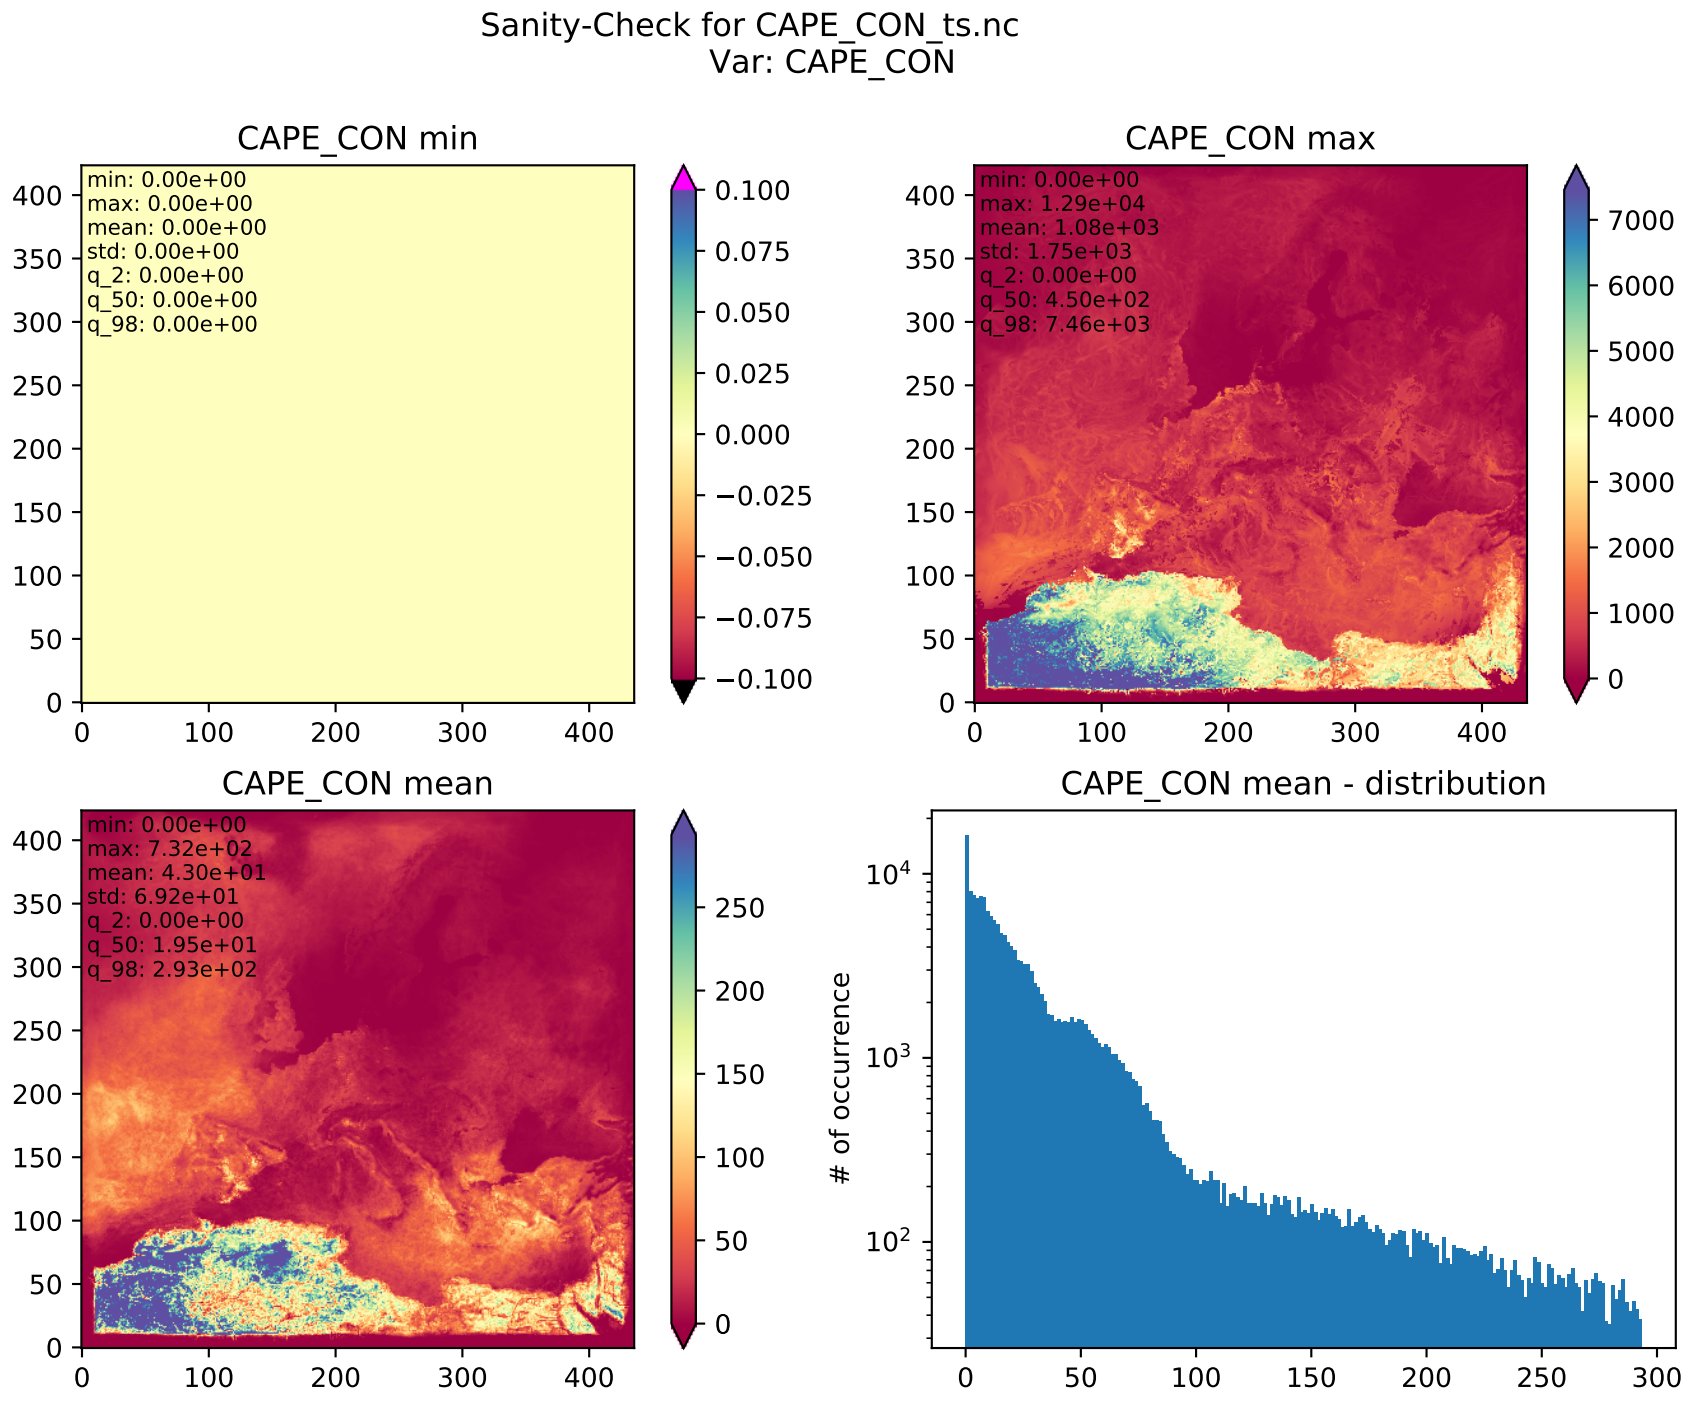
Sanity-Check for CAPE_CON_ts.nc
Var: CAPE_CON
CAPE_CON min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
CAPE_CON max
min: 0.00e+00
max: 1.29e+04
mean: 1.08e+03
std: 1.75e+03
q_2: 0.00e+00
q_50: 4.50e+02
q_98: 7.46e+03
CAPE_CON mean
min: 0.00e+00
max: 7.32e+02
mean: 4.30e+01
std: 6.92e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.95e+01
q_98: 2.93e+02
CAPE_CON mean - distribution
# of occurrence