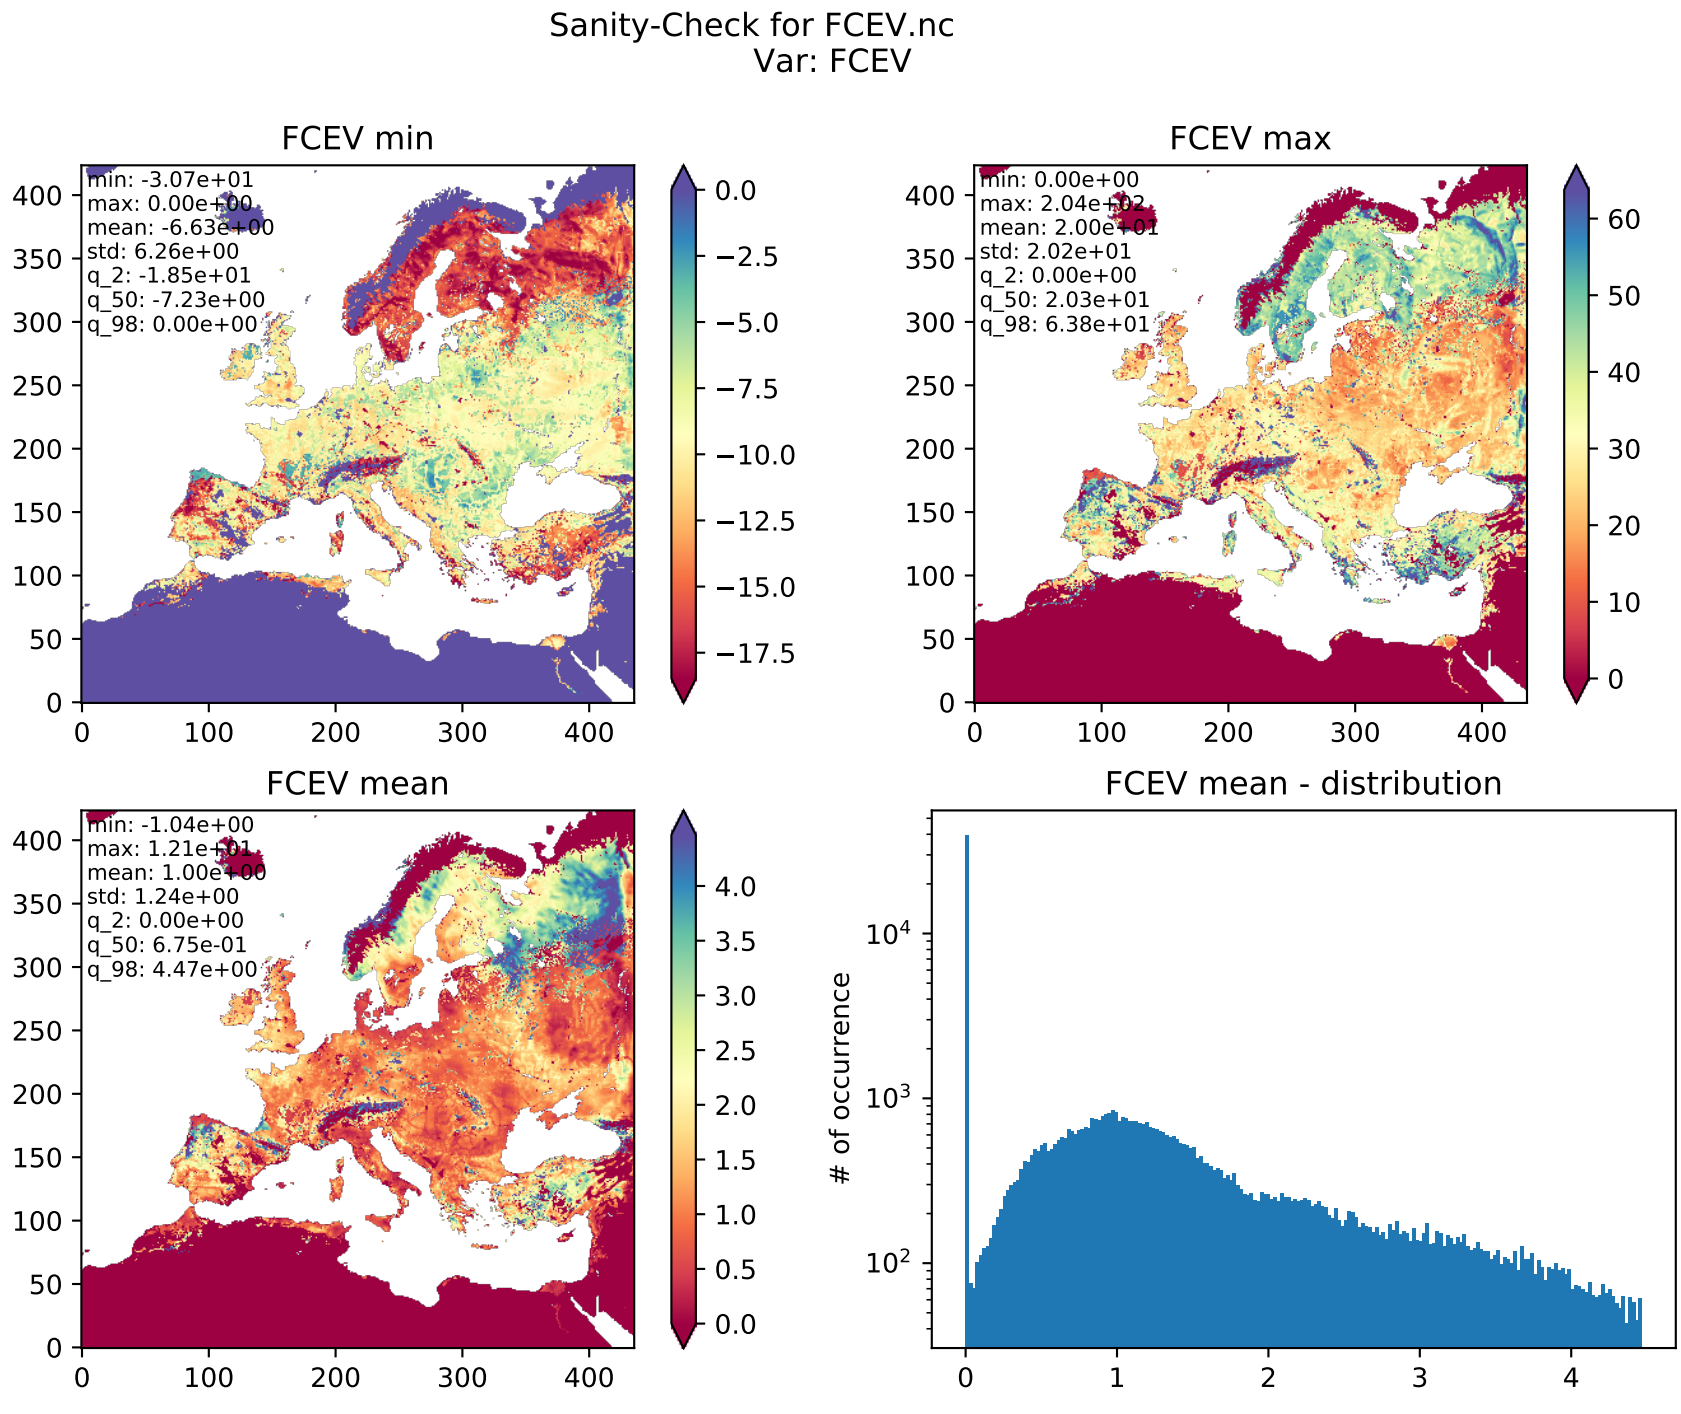
Sanity-Check for FCEV.nc
Var: FCEV
FCEV min
min: -3.07e+01
max: 0.00e+00
mean: -6.63e+00
std: 6.26e+00
q_2: -1.85e+01
q_50: -7.23e+00
q_98: 0.00e+00
FCEV max
min: 0.00e+00
max: 2.04e+02
mean: 2.00e+01
std: 2.02e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 2.03e+01
q_98: 6.38e+01
FCEV mean
min: -1.04e+00
max: 1.21e+01
mean: 1.00e+00
std: 1.24e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 6.75e-01
q_98: 4.47e+00
FCEV mean - distribution
# of occurrence