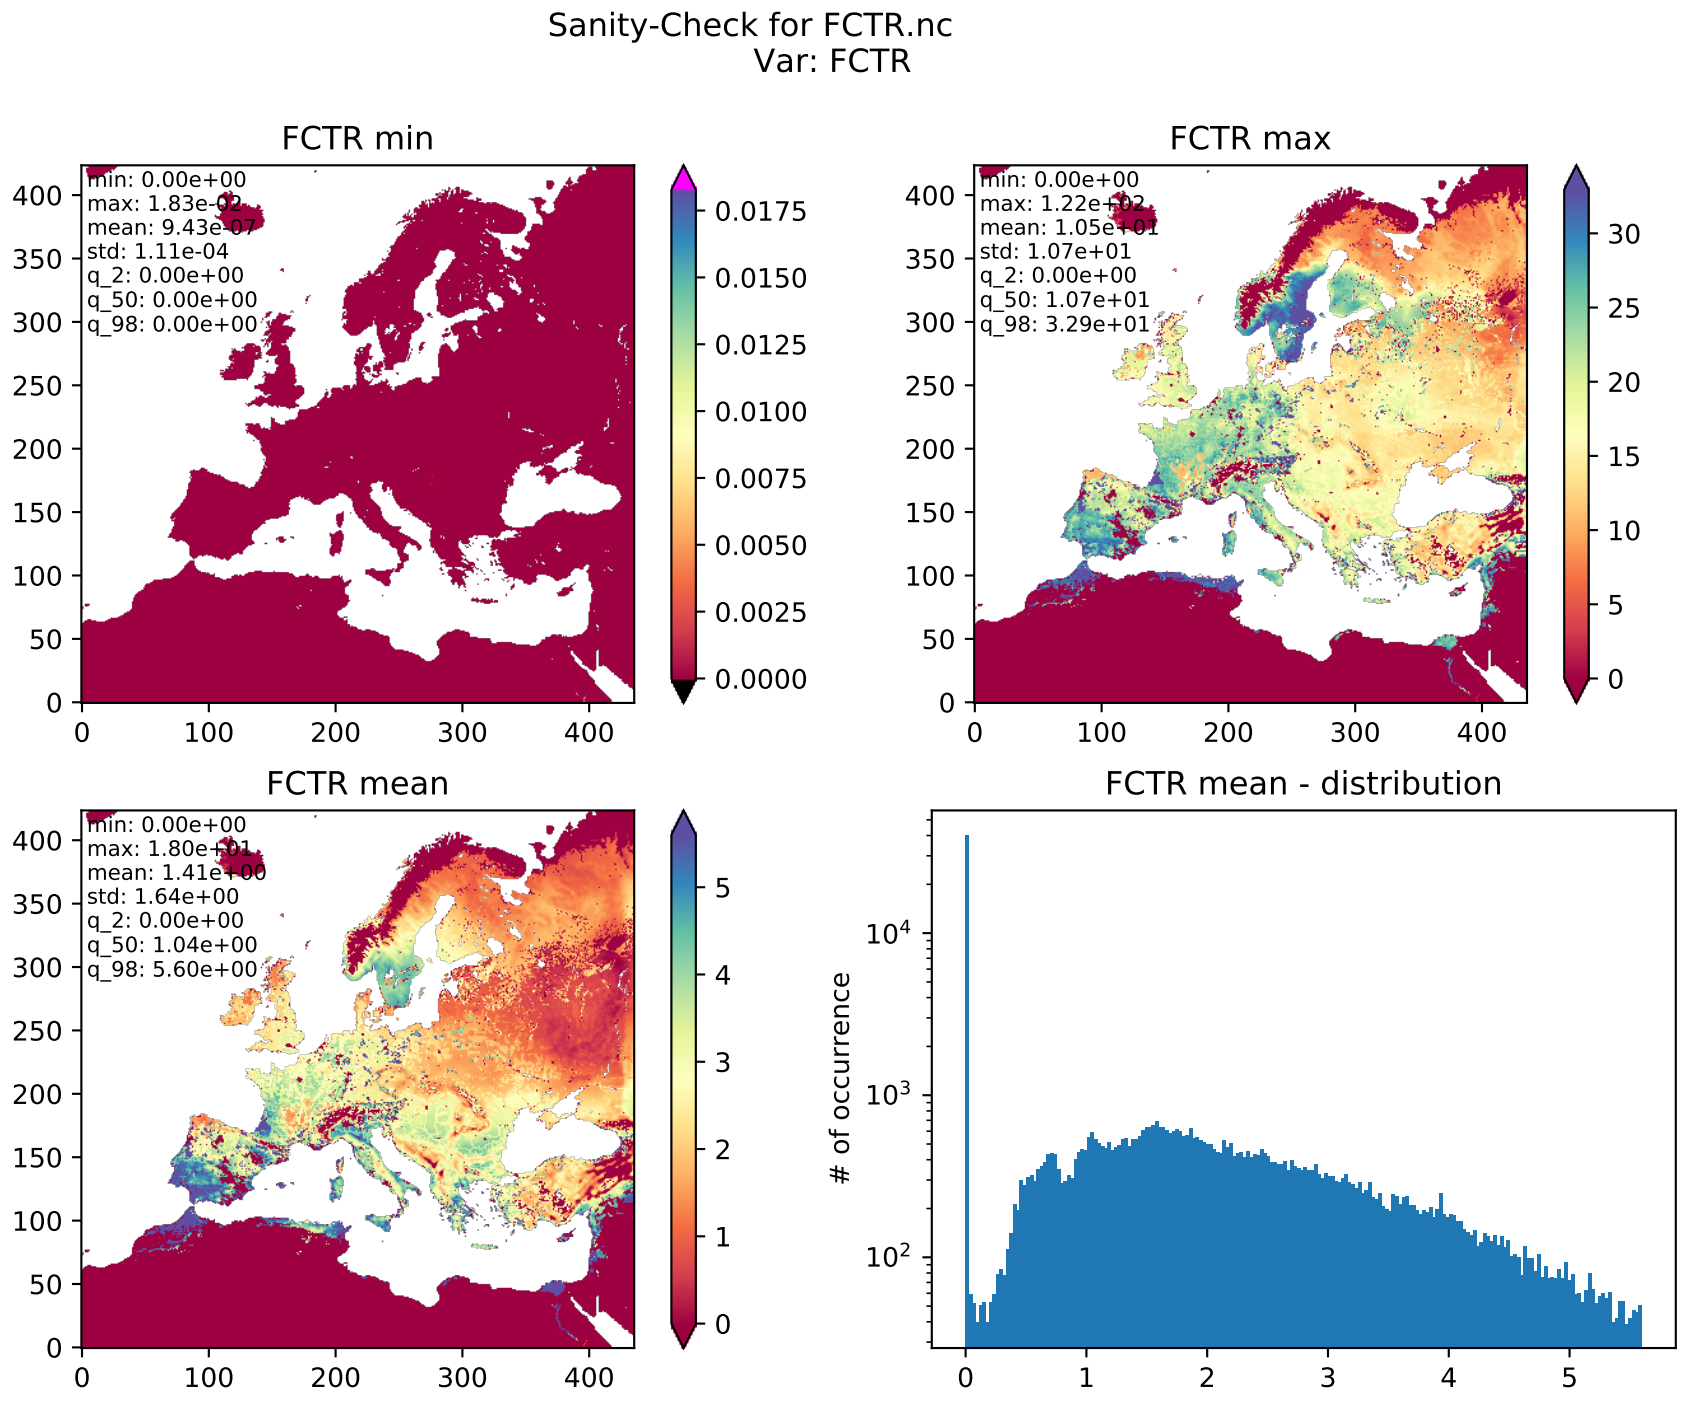
Sanity-Check for FCTR.nc
Var: FCTR
FCTR min
min: 0.00e+00
max: 1.83e-02
mean: 9.43e-07
std: 1.11e-04
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FCTR max
min: 0.00e+00
max: 1.22e+02
mean: 1.05e+01
std: 1.07e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.07e+01
q_98: 3.29e+01
FCTR mean
min: 0.00e+00
max: 1.80e+01
mean: 1.41e+00
std: 1.64e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 1.04e+00
q_98: 5.60e+00
FCTR mean - distribution
# of occurrence