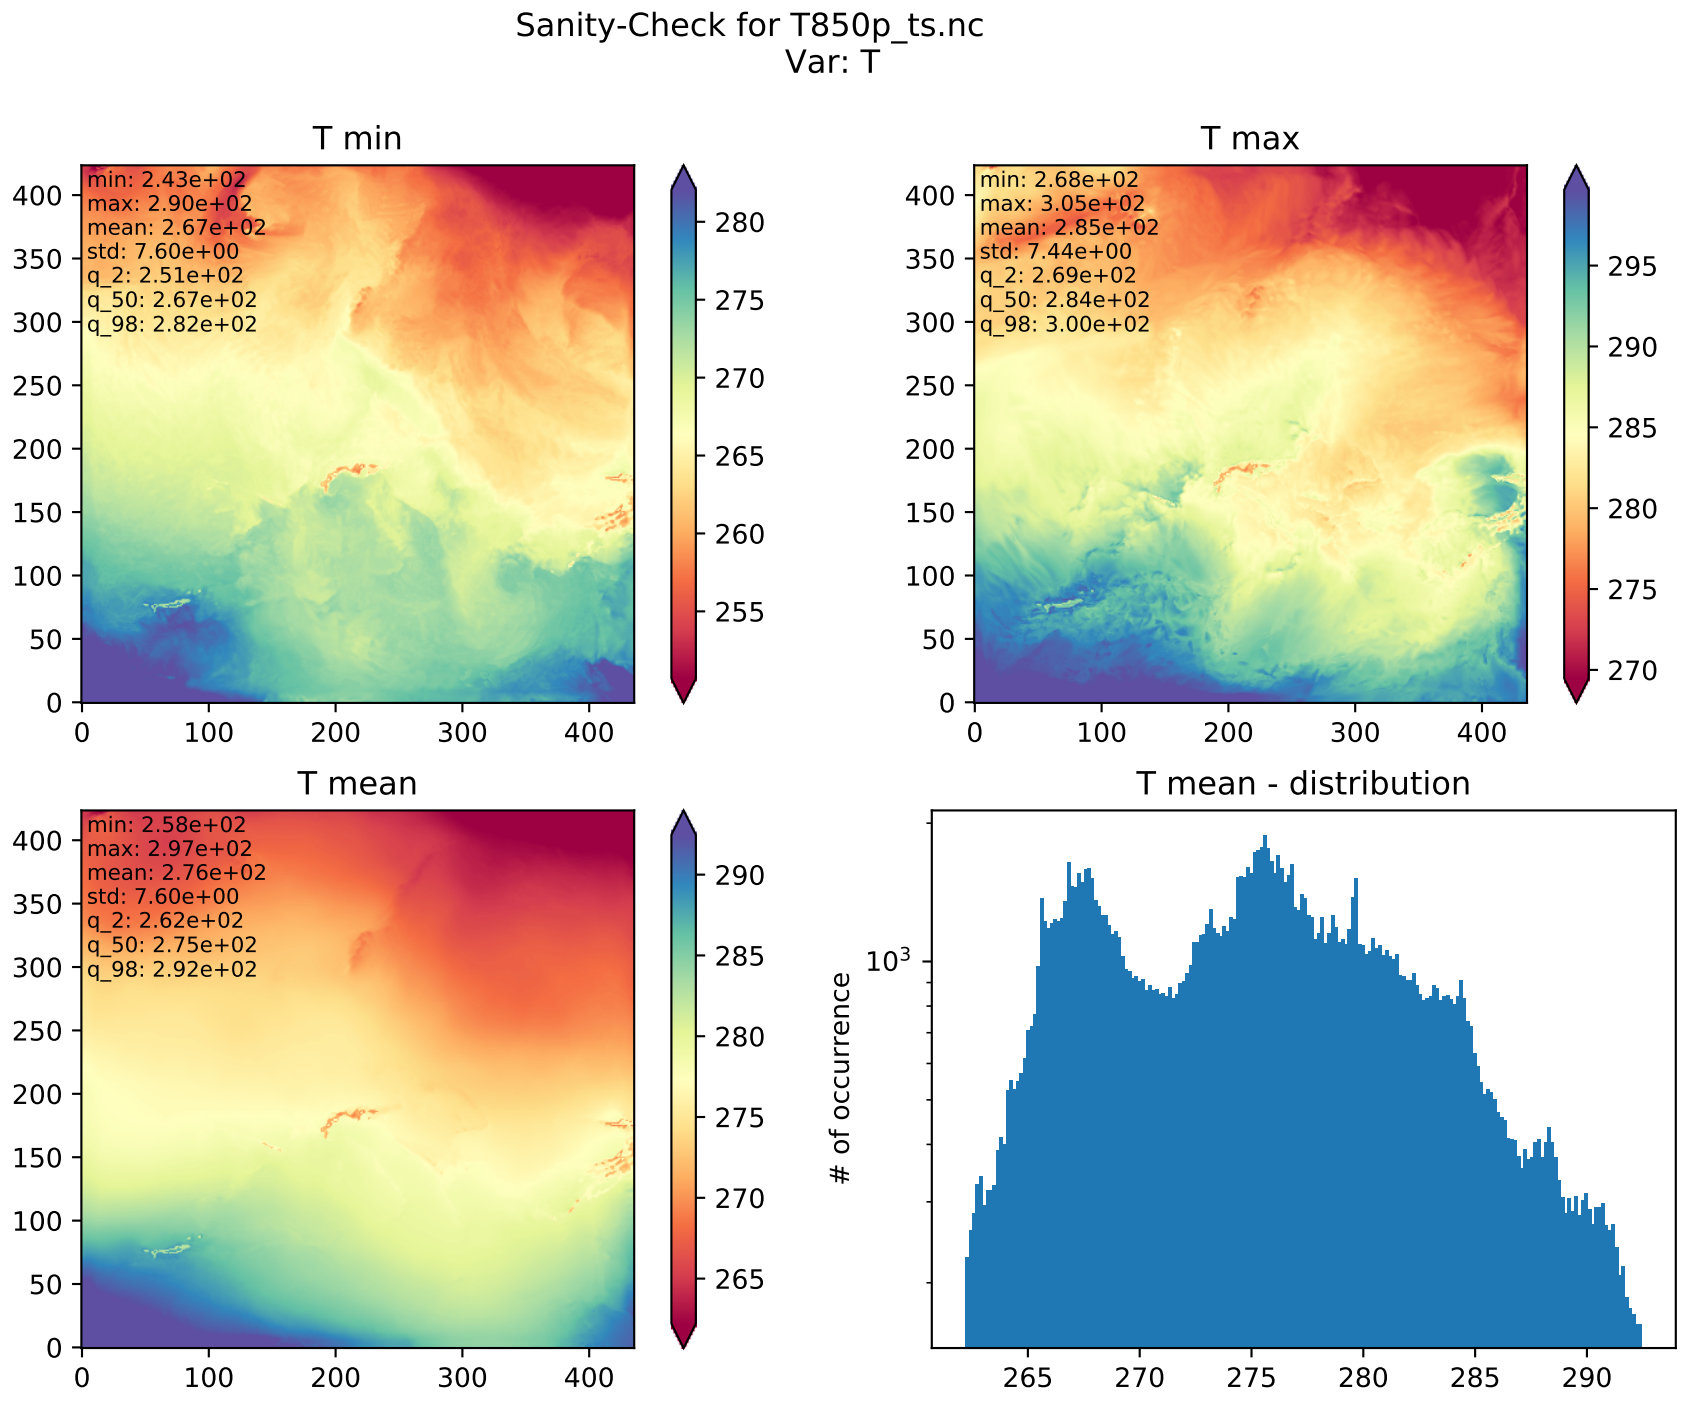
Sanity-Check for T850p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.43e+02
max: 2.90e+02
mean: 2.67e+02
std: 7.60e+00
q_2: 2.51e+02
q_50: 2.67e+02
q_98: 2.82e+02
T max
min: 2.68e+02
max: 3.05e+02
mean: 2.85e+02
std: 7.44e+00
q_2: 2.69e+02
q_50: 2.84e+02
q_98: 3.00e+02
T mean
min: 2.58e+02
max: 2.97e+02
mean: 2.76e+02
std: 7.60e+00
q_2: 2.62e+02
q_50: 2.75e+02
q_98: 2.92e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3